




Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 22 SEP 2020
Sleimir S. Jónsson
 Fk. Byggingarfulltrúi

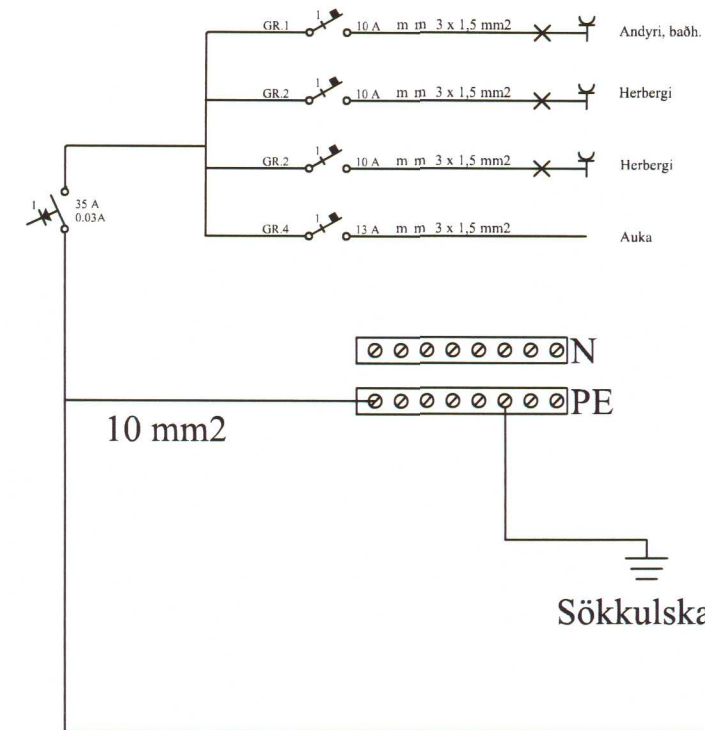

Kvísil frá eldra sumarhúsi

20212071

Skýringar:

(Gilda nema annars sé getið á teikningu)

Allar lagnir skulu vera huldar 16 mm plastpípur, leiðarar 3 x 1,5 mm² cu. Töflutaugar skulu vera 10 mm² cu.

Hæð tengla skal vera 20 cm, hæð rofa 110 cm, frá fullfrágengnu gólfi

Hæð tengla hjá rofum skal vera sama og hæð rofa.

Málstraumur rofa og tengla skal vera ≥ 10 A Snertispennuvörn skal vera jarðbinding um sérskauf

og lekastraumsrofavörn Jarðbinda skal leiðandi málmhluta lagna og

pípukerfi fyrir heitt og kalt vatn, utan við inntaksloka. Frágangur sökkulskauts skal vera í samræmi við TTR 2001

Rafverktaka er heimilt að víkja frá þessum teikningum, að ósk eiganda eða vegna aðstæðna,

enda fari breytingar ekki í bága við ákvæði ÍST 200:2006. Færa skal breytingar inn á viðkomandi teikningu

BLIKÓ ehf.

Snæbjörn Ingvarsson
 rafmagnstæknifræðingur
 kt. 160454-5209
 Heiðvangur 18, 220 Hafnarfjörður
 S. 8992154 - bliko@bliko.is

Verkefni

Þórsstígur 3
 Gestahús

Verkaupa:

Verkþáttur: Afstöðumynd Mælikv: 1:500

Verkþáttur: Mælikv:

Verkþáttur: Mælikv:

Verk nr.: 1040 Teikn nr.: 1040.0

Dagsetn.: 30.08.20 Skráðarheiti: torstígur

Hannab.: S.P.I. Yfirfarið:

Arnim aðalhöfundur: **Valur Arnarson 051073-5099**

Samþykkt

Sleimir S. Jónsson