

SKÝRINGAR:

Allt efni sem notað er í frárennslislagnir þarf að vera CE-merkt og voltað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennslislagnir í grunni eru Ø100 PVC, lögn utan grunnveggja sé lögð á frostfríu dípi og skal lögn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.

Vanda skal alla vinnu við við lagningu frárennslislagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja alagnir á frosið undirlag.


Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnsrör og þjóna jafnframtílgangi grunnvatnslagna.

Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólf er Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

SKÝRINGAR Á TÁKNUM Á TEIKNINGUM.

HRB	Hreinsibrunnur, þvermál og gerð.
EV	Eldhúsvaskur
GH	Gólfhæð / Gólfkötí
GN	Gardkrani
GN75	Gólfniðurfall með 75 mm vatnslás.
GN-g	Gólfniðurfall með lyktarlokum og gegnumrennsli.
HL	Handlaug
NF	Niðurfall þakniðurfalls
HP75	Niðurfall frá heitum potti með 75 mm vatnslás.
ST	Sturta
SKV	Skolvaskur
UP	Uppvottavél
VS	Vatnssalerni
PV	Pvottavél

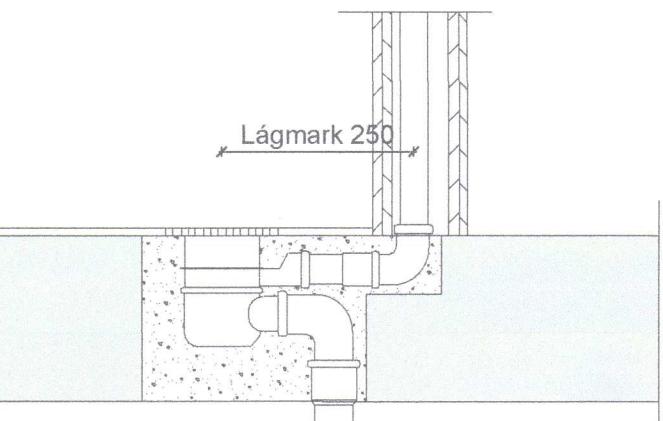

GÖLFNIÐURFALL MED GEÐNURENNNSLI, MKV..1.10

Br.	Dags	Breyting	Hannað	Teikn.
HÚSEY Telkin og verðvæðistöð				
Stræ-Sundarstræti 4, 801 Selfoss, Sími 452-1738 / 556-9169, hefðing_husey@husey.is				
Aðum og	Bjarni Guðn. Hreppusafnsmann, 10-200-52-4659			
réttalið	Bjarnarhansarkoferðingur, B.S.			
	Vinnungar 4, 800 Selfoss			

Viðfangsefnir:
RIMAR 19 *Sam. 11.* 2021 3358
Flöahreppi

LAGNIR:	Hannað/teiknað: ssh
Fráveitulagnir	Yfirfarið: ssh
Sampykkt:	
Kt.: 200752-4659	
Mælikvarði: 1:50 (A2)	Dagsetning: 08.11.2021
Verknúmer: 21-905	Teikn.nr.: L301
	Br.