

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi,
 þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

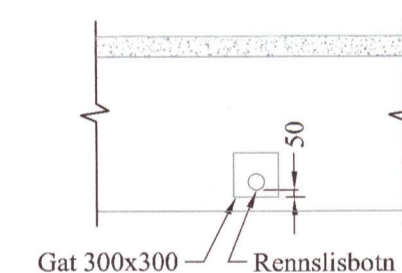

Skýringamynd af inntaksgati

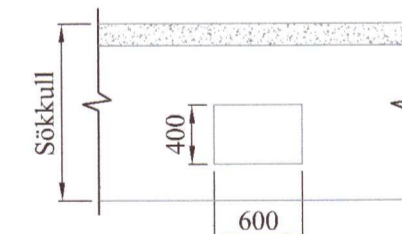

20221173

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Br: Breyting | Dags: | Samp: |
| VERKHEITI: Miðholt 10a-d 801 Selfoss | TEIKNINÚMÉR: 163 | |
| VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla | ÚTGÁFA: A1 | |
| Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982 4139 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177 3469 | Samþykkt: <i>[Signature]</i> DAGS: 30.06.20 | BLADSTÆRD: A 2 |
| LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF | Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is | VERKNR: 19-61 MKV: 1:50 |