

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.


**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**


Steypa: C25/30-22-S3-2b  
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

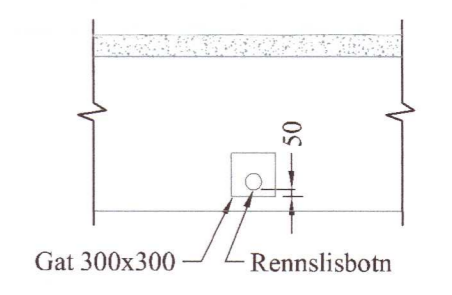

Skýringamynd af inntaksgati

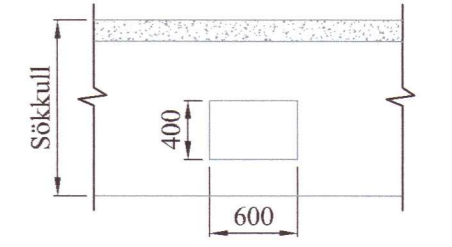

20221191

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting      Dags:      Samp:

VERKHEITI: <b>Miðholt 12a-d 801 Selfoss</b>	TEIKNINÚMÉR: <b>162</b>
VERKHLUTI: <b>Burðarvirki Grunnmynd sökkla</b>	UTGÁFA: <b>A1</b>
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982 4139	Sambýkkt: <i>Leifur Örn Leifsson</i>
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177 3469	Sambýkkt: <i>Bent Larsen</i>
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenr.is
BLADSTÆRD: A-2	DAGS: 30.06.20
VERKNR: 19-61	MKV: 150