

Almennt:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi,
 þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-53-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

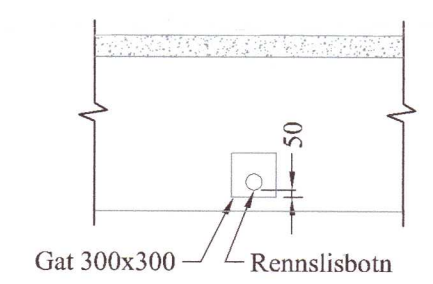

Skýringamynd af inntaksgati

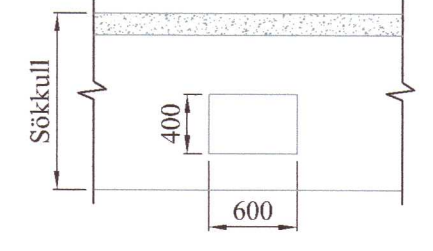

20221192

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Miðholt 12a-d 801 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 163
VERKHUUTI: Burðarvirki Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982 4139 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	BLADSTÆRD: A 2
Sambýkkt: <i>Bent Larsen</i>	DAGS: 30.06.20
Sambýkkt: <i>Bent Larsen</i>	VERKNR: 19-61
LARSEN HÖNNUN OG RAÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 Tölvupóstur: bent@larsenhr.is	MKV: 1:50