

1. hæð

**Skýringar:**

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 steyppt í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd). Fæðurör frá inntökum að deilikistum eru 25mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt.
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C úthita.
- Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligirind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Þrýstiprófa skal gólfagnir áður en steyppt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steyppt er.
- Fjarlægð frá sökkli að gólfögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.


Gólfhitalögn framrennslis: \_\_\_\_\_  
 Gólfhitalögn bakrennslis: \_\_\_\_\_  
 Ídráttarrör 32mm: \_\_\_\_\_

**Skýringar:**

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkklar: 75mm plast, Gólfplata: 100mm plast, Veggir: 150mm ull, Þak: 200mm ull.  
 Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.  
 Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steyppt í plötu undir járngrind.  
 Ofn nr. 101 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýrdum bakrásarloka.  
 Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_  
 Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_

**Ofnaskrá:**

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna Lengd Breidd Hæð mm mm mm	Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitla (0,1 bar)
101	483	600 1172	TONDO - Handklæðaofn	EF	3	
102	483	600 1172	TONDO - Handklæðaofn	EF	3	

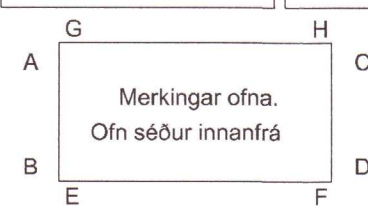

- Skýringar:**
- Lofthitastýrður framrásarloki.
  - Lofthitastýrður bakrásarloki.
  - Vatnshitastýrður bakrásarloki.

20221233

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting	Dags.	Samþ.
VERKHEITI: Skógsnes, Flóahreppi 803 Selfoss	TEIKNINUMER: 560	
VERKHLUTI: Lagnir Gólfhita- og ofnalagnir	ÚTGÁFA: L1	
Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Blaðstærð: A-2	
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	Dagsetning: 16.07.21
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: <i>Bent Larsen</i>	Frumútgáfa: 16.07.21
<b>LARSEN</b> HÖNNUN OG RADGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 20-03
		MKV: 1:50