
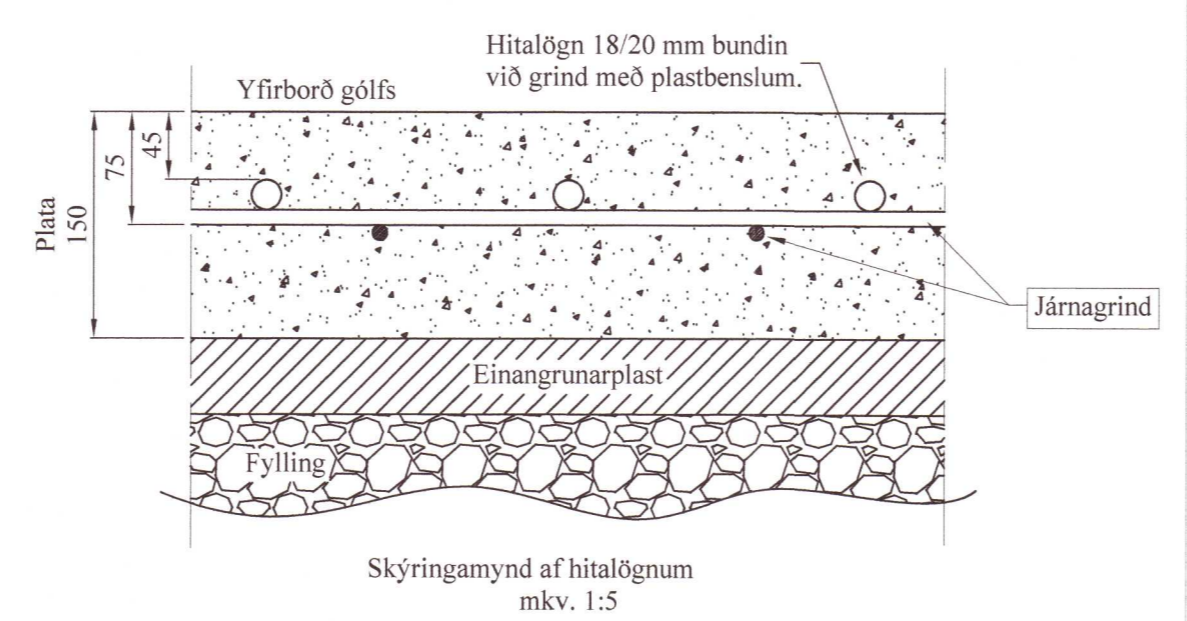


Skýringar:

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c100-150 steipt í flögn (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd). Ídráttarrör Ø40 mm lagt undir einangrun.
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihita.
- Hítastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Þrýstiprófa skal gólfagnir áður en steipt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steipt er.
- Fjarlægð frá sökkli að gólfögnum er 100mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: _____
 Gólfhitalögn bakrennsli: - - - - -
 Ídráttarrör: - - - - -

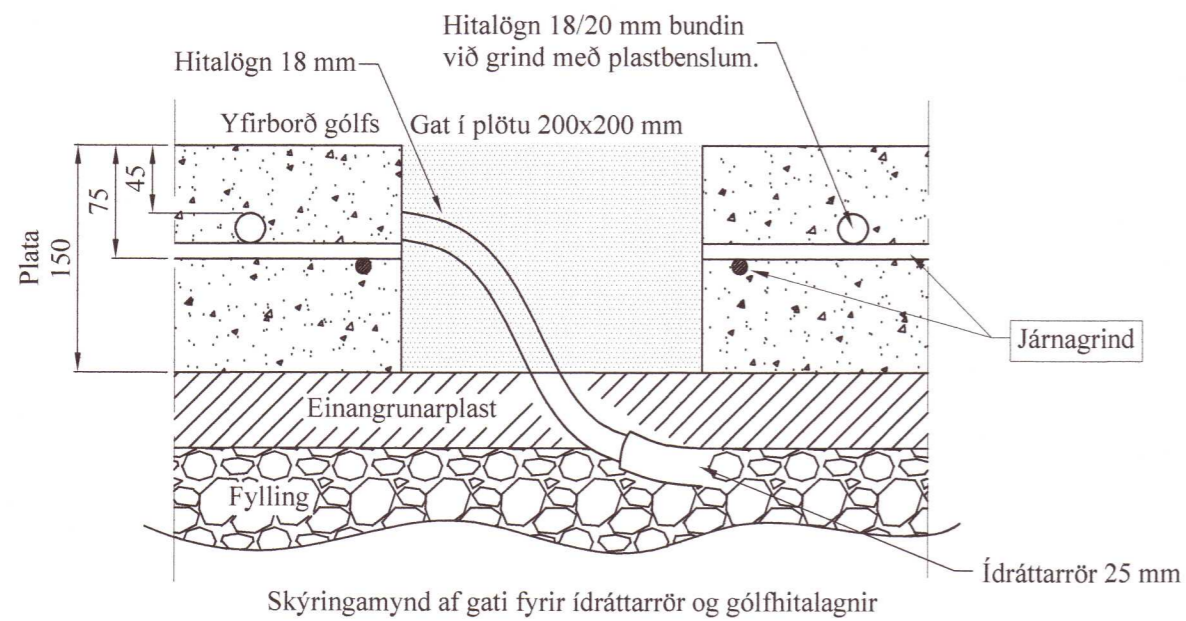

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Þórsstigur 28 801 Selfoss			Teikn nr: 561
Lagnir Gólfhitalagnir			Frumstærð: A2
Dags:	10-10-22	Mkv:	1:50/5
Samþ:	20162-3099	V.nr06 115	Teikn: -

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSS
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS

20221400