


Almennt:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:
 Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 c/c 250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 c/c 250 grindar í plötu.

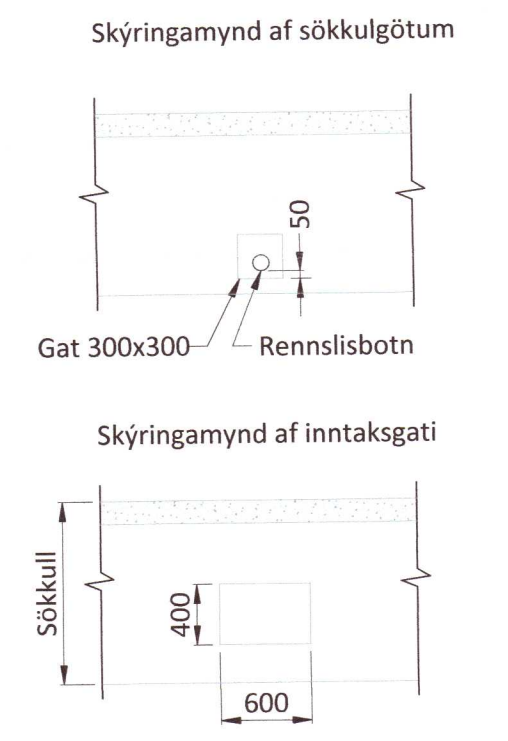

20220374

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Nr.	Breyting	Dags.	Samþ.
VERKHEITI:	Hraunbraut 6 805 Selfoss		TEIKNINÚMÉR: 164
VERKHLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd sökkla		ÚTGÁFA: B1
Teiknað: Þórunn Sigþórsdóttir kt. 060874-3959	Bláðstærð: A-2		
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>Leifur Ö. Leifsson</i>	Dagsetning: 21.01.22	
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Páll Gunnlaugsson kt. 210552-2199	Samþykkt:	Frumútgáfa: 21.01.22	
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 21-230	MKV: 1:50