

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


**Skýringar - Steinsteypa og bendistál**

**Styrkleikaflokkar efnis:**


Steypa: C25/30-22-S3-2b  
Bendistál: B500C

Í stað K10 c/c 250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 c/c 250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

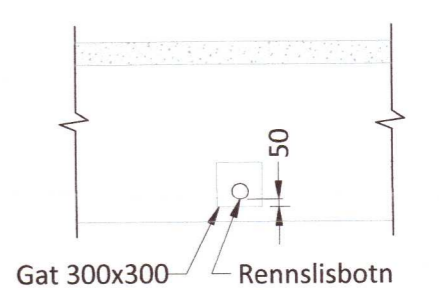

Skýringamynd af inntaksgati

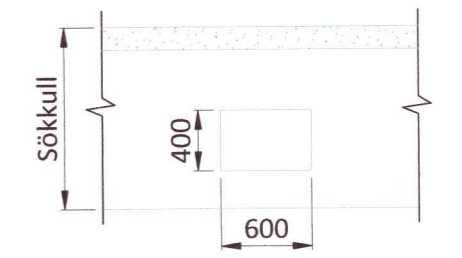

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Nr.	Breyting	Dags.	Samb.
VERKHEITI:	Vatnsholt 1D 803 Selfoss		TEIKNINÚMÉR: 161
VERKHLUTI:	Burðarvirki (Yfirlit) Grunnmýnd sökkla og deili		ÚTGÁFA: B1
Teiknað:	Þórunn Sigþórsdóttir kt. 060874-3959		Bláðstærð: A-2
Hönnuður:	Leyfur Örn Lейfsson kt. 150982-4139	Sambýkt:	Dagsetning: 24.11.21
Yfirfarið af hönnunarstjóra:	Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469	Sambýkt:	Frumútgáfa: 24.11.21
LARSEN HÖNNUN OG RADGJÖF		Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 21-105 MKV: 1:50 1:20

20220485