


Almennar skýringar:


1. Allar pípur eru 16mm og vír 1.5mm² nema annað komi fram á teikningum.
2. Allar pípur í smáspennukerfum eru 20mm nema annað komi fram á teikningum.
3. Hæðir rofa frá fullfrágengnu gólfí eru 1050mm nema annað komi fram á teikningum.
4. Hæðir lág- og smáspennutengla í bílageymslu, baðherbergi, salernum, þvottahúsi og eldhúsi eru 1050mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum.
5. Hæðir lág- og smáspennutengla eru 200mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum.
6. Hæðir útiljosa og útitengla eru 1900mm frá fullfrágengnum svölum og eða lóð nema annað komi fram á teikningum.
7. Hæðir veggdósa eru 1800mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum.
8. Hæðir veggdósa á baðherbergjum og salernum eru 2150mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum
9. Öll mál eru gefin upp í millimetrum og er alltaf miðað við fullfrágengið gólf eða vegg. Öll mál miðast við miðja dós.
10. Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
11. Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu. Dæmi: T1 - F1.1 er grein 1 á lekastraumsrofa frá töflu T1.
12. Til snertispennuvarna skal nota núllun og lekastraumsrofavörn.
13. Málmhluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
14. Málstraumur rofa og tengla skal minnst vera 10A.
15. Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita og kaldavatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur rafveitunnar.
16. Allar lagnir og frágangur skal vera í samræmi við Reglugerð um raforkuvirkni.
17. Fyrir nákvæma staðsetningu veggja skal styðjast við arkitektateikningar.
18. Allar lagnir og frágangur sökkulskautstenginga skulu vera í samræmi við tæknilega tengiskilmála.

Skýringar:

- ① Allar pípur eru 16mm og vír 1.5mm² nema annað komi fram á teikningum.
- ② Allar pípur í smáspennukerfum eru 20mm nema annað komi fram á teikningum.
- ③ Hæðir rofa með skjá frá fullfrágengnu gólfí eru 1500mm nema annað komi fram á teikningum.
- ④ Hæðir lág- og smáspennutengla í bílageymslu, baðherbergi, salernum, þvottahúsi og eldhúsi eru 1050mm frá fullfrágengnu gólfí nema annað komi fram á teikningum.
- ⑤ Rör fyrir LED Lýsingu undir skenk
- ⑥ LED lýsing bakvið spegil
- ⑦ LED lýsing í lofti

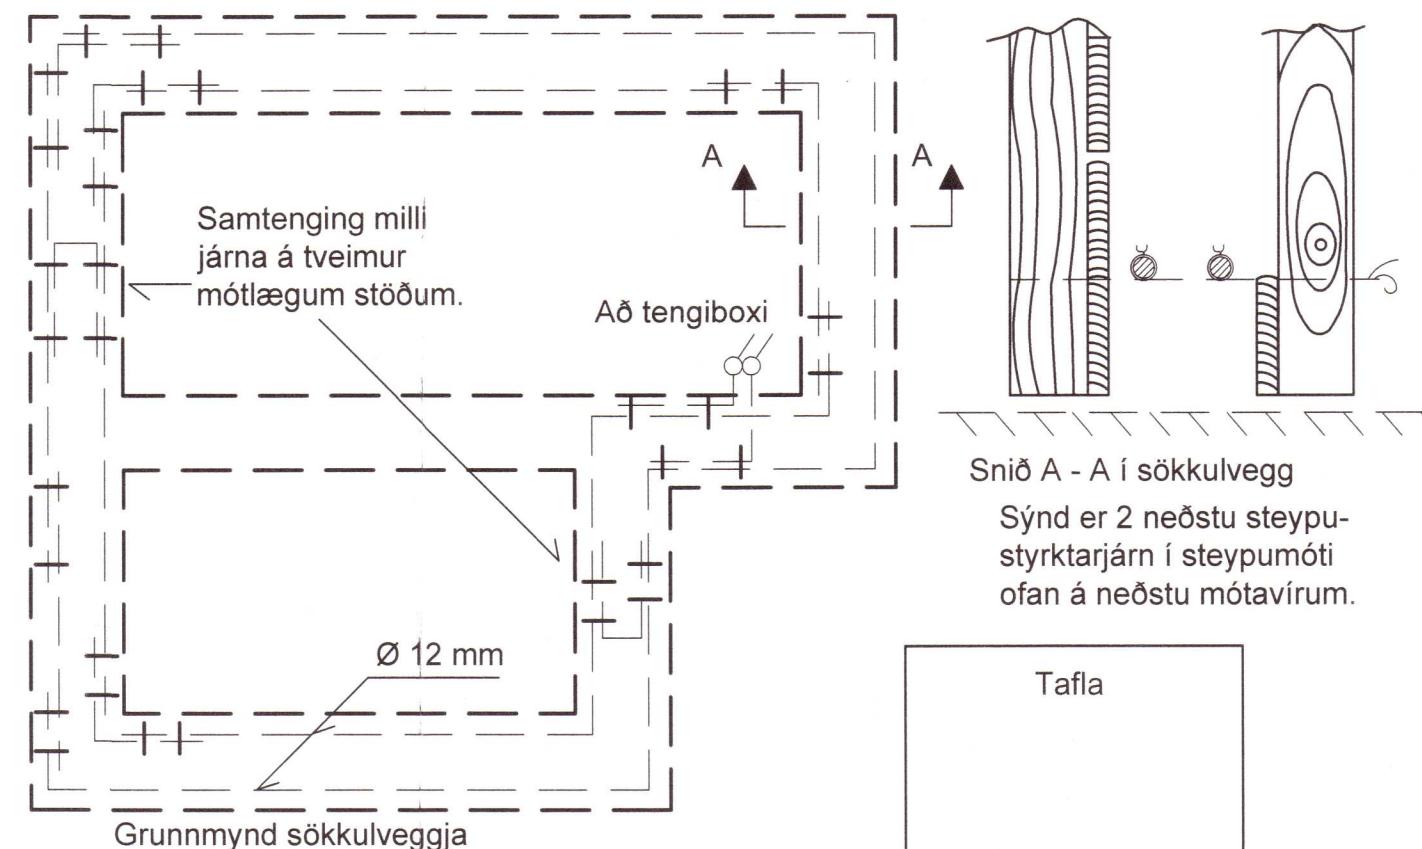

Tafla

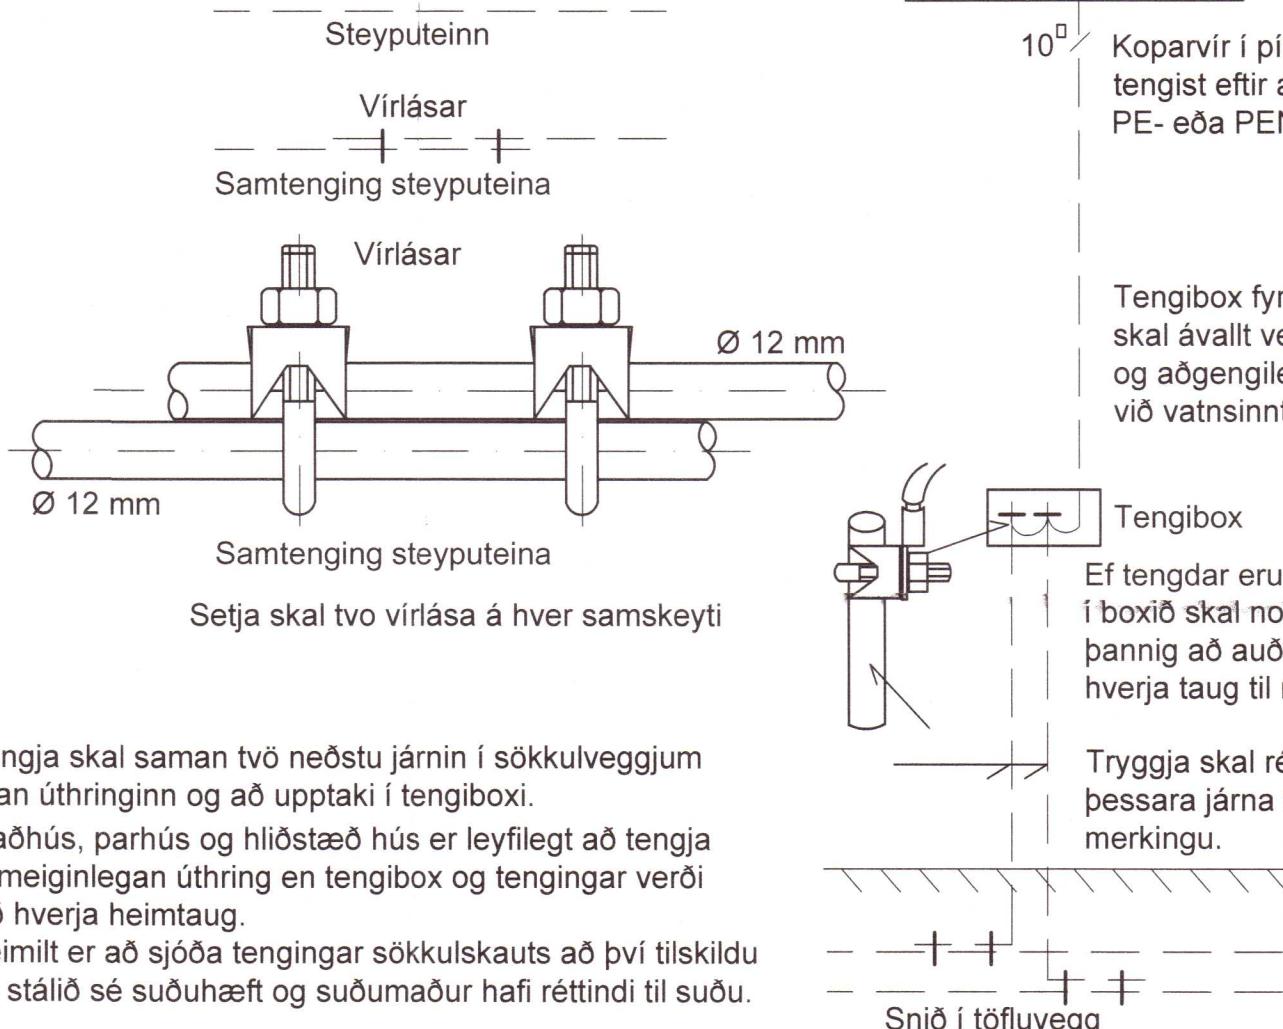

10^Ø Koparvír í pípu tengist eftir atvikum á PE- eða PEN-skinnu í töflu

Tengibox fyrir skökkulskaut skal ávallt vera sýnilegt og aðgengilegt. Staðsett við vatnsinntök eða undir töflu.

Tengibox
Ef tengdar eru fleiri taugar í boxið skal nota safnskinnu bannig að auðvelt sé að losa hverja taug til mælinga.

Tryggja skal rétta notkun þessara járna með öruggri merkingu.

Snið í töfluvegg

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirlarið
30 SEP 2019
<i>[Signature]</i>
F4. Byggingarfulltrúi

Skýringamyndir af sökkulskauti

20220709

LÝSING & HÖNNUN		Dagsetning 20.08.2019
Skipolti 35 - 105 Reykjavík lysingohonnun@lysingohonnun.is www.lysingohonnun.is		Verknúmer 15-017
Verkhleið		Mælikvarði Enginn
Sunnulundur Grímsnes & Grafningshreppur		Teikning nr. 2 af 7
Verkhleið		Undirskrift <i>Heimir Jónasson</i>
Sökkulskaut og skýringar		Útgáfa -
Hannað Heimir Jónasson	Teiknað Heimir Jónasson	Yfirlarið Heimir Jónasson
Sambykkt Heimir Jónasson	Kennitala 3008764559	Undirskrift og kennitala aðalhönnuðar <i>Heimir Jónasson</i>

Heimir Jónasson

A2