

Almennt:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.
 Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
 Bendistál: B500C

Í stað K10 c/c 250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 c/c 250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

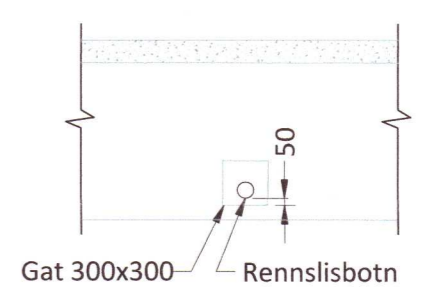

Skýringamynd af inntaksgati

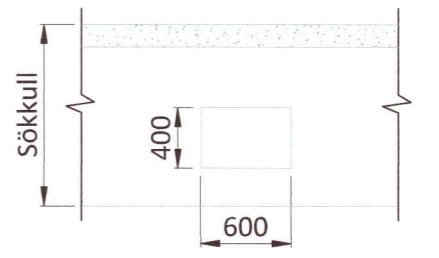

20220091

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Nr.	Breyting	Dags.	Samþ.
-----	----------	-------	-------

VERKHEITI: Útsláttarvöllur Svarfhólsv. 801 Selfoss	TEIKNINÚMÉR: 162
--	---------------------

VERKHLUTI: Burðarvirki (YFIRLIT) Grunnmynd sökkla	ÚTGÁFA: B1
---	---------------

Teiknað: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Blaðstærð: A-2
---	-------------------

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Samþykkt: <i>Óli Rúnar Eyjólfsson</i>	Dagsetning: 26.11.21
--	--	-------------------------

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Óli Rúnar Eyjólfsson 210277-4049	Samþykkt: <i>Óli Rúnar Eyjólfsson</i>	Frumútgáfa: 26.11.21
--	--	-------------------------

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Fróðason Byggingarfræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 21-216
		MKV: 1:50