


Grunnmynd Mkv. 1:50

Kennisnið í
 botnplötu
 .Mkv.1:20

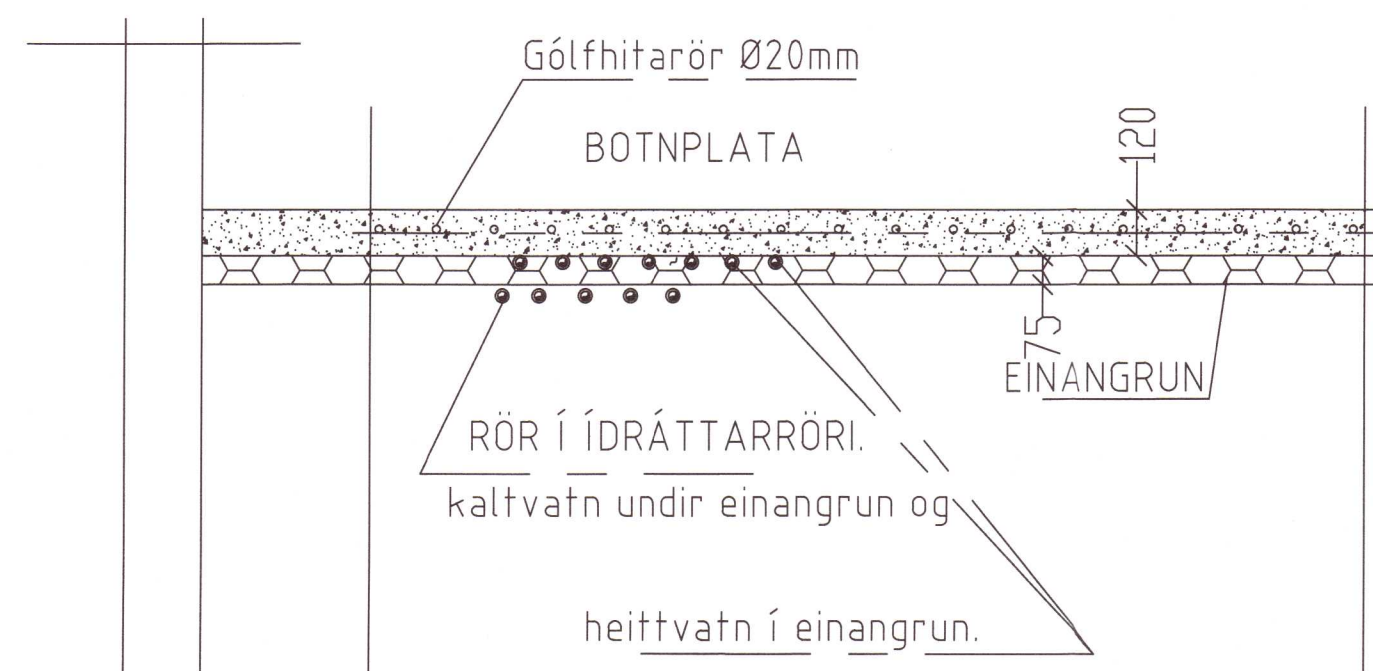

SKÝRINGAR

NEYSLUVATN:

NOTA SKAL LAGNIR AF GERÐinni PEX-MED SÚREFNIVÖRN-SKÁPU, NOTA SKAL EFNÍ SEM ER VOTTAD TIL AD FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKJAL TIL STADFESTINGAR. AD HVERJU TÆKI Ø16*2MM LEGGIST Í FÓÐURRÖRI AD TENGIDÓS VIÐKOMANDI TÆKIS. Á MÆLAGRIND KEMUR BLÖNDUNARLOKI MESTA HITASTIG 60°C AFKÖST 0,8 l/s. ÁSAMT SEGULOKA MED VATNSVARA MESTA HITASTIG 60°C. ÆSKILEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 55°C

ÞRÝSTPRÓFUN:

ÞRÝSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR ÚP.BIL 10 MÍN ER ÞRÝSTINGUR ENDURHÆKKADUR UPP Í 8 BAR OG BÆTT Á KERFI EFTIR ÞÖRFUM. EFTIR AÐRAR 10 MÍN ER LEIKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRÝSTINGUR LESINN (1.AFL.) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2AFL). MISMUNUR MILLI 1.AFL OG 2.AFL MÁ MEST VERA 0,6 BAR. EINNIG SKAL GANGA Á LÖGN OG ATHUGA LEKA. EF EITTHVAÐ ATHUGAVERT FINNST SKAL PRÓFA LÖGN AD NYU AD UNDAENGINGINI VIÐGERD. SEINNI HLUTI PRÓFUNAR ER Í BEINU FRAMHALDI AF ÞEIRRI FYRRI. Á TVEIMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AFUR SKAL KANNA LEKA. HEILDARLENGD PLASTRÖRA Í HVERRI PRÓFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m. HÖNNUÐUR SKAL VERA VIÐSTADDUR ÞRÝSTIPRÓFUN, OG SENDA BYGGINGAFULLTRÓA BRÉF ÞVI TIL STADFESTINGAR, EF ÓSKAÐ ER.

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARIÐ
--------	------------	---------	-----------

EDLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI:

Ingi Gunnar Þórðarson/byggingafr. fía Kt: 280453-3239

HÖNNUÐUR:

Ragnar G Gunnarsson tæknifr. kt: 110947-2839

Staðgreinir er: 8719-1-56500380.
 Landnúmer er: L176103.

Tæknipjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
 Smiðuvagur 11, 200 Kópavogur, netfang: ragnarg@aimnet.is
 Kennitala: 520397-2839, Sími: 5445350, Fax: 5445351

DDGG	DDGG	DDGG
05.11.2021	Mkv. 1:50/20	DAGSETNING BREYTINGAR

Kerengi 38 í landi Miðengis

Gímnes- og Gröfningshreppur í Árnessyslu,
 Verkfræðiteikningar,
 Vatnslagnir, snið og skýringar