F14
1:10

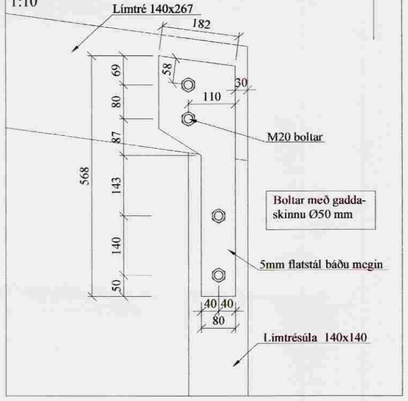

F15
1:10

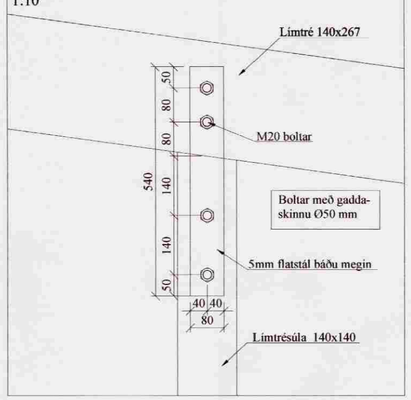

F20
1:10

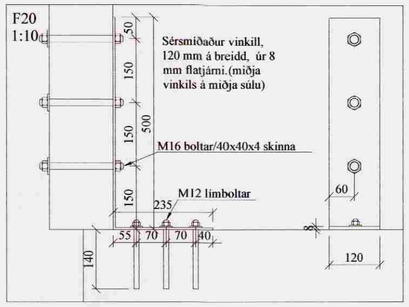

F11
1:10

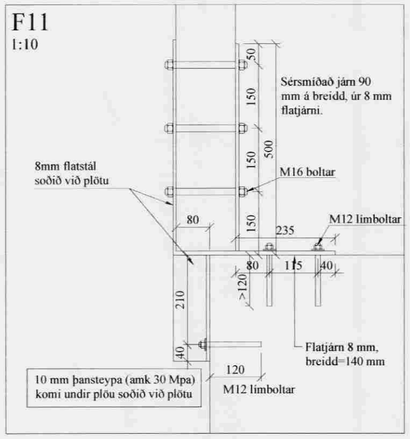

F11 - Hliðarmynd
1:10

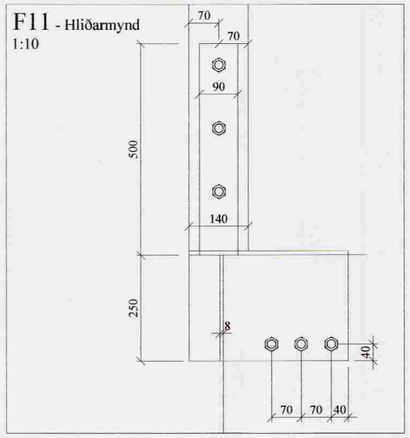

F19
1:10

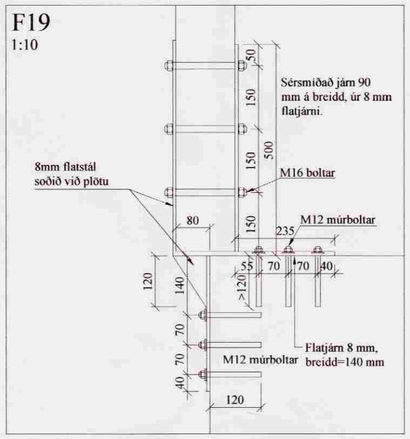

F19 - Hliðarmynd
1:10

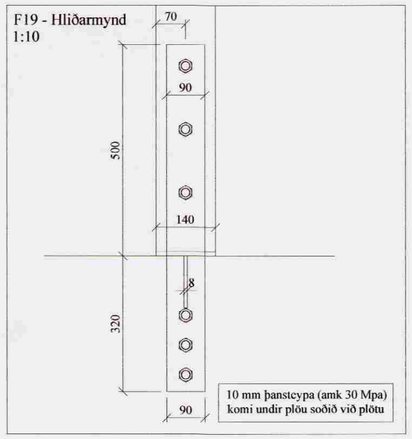

F11 - grunnmynd
1:10



Samþykkt
11 16 2008
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $^{48}/_{148}$ nema annað sé tekið fram. Heimilt er að nota $^{45}/_{145}$ stoðir í stað $^{48}/_{148}$. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:
Saumur 38/100, minnst 2x2 stk. skáneglist í hver samskeyti.

Lóðrétt fúga milli eininga: 10 mm (öll mál á einingum eru stíf mál án 10 mm fúgu, ekki hefur verið dregið frá 2x5 mm vegna fúgu)
Krossviður (9 mm rakaþolinn, birkiskrossviður) komi í fúgu milli eininga og leggist í rakaþolið lím.

Horft er á grindur frá nr. á grunnmynd, þegar þær eru teiknaðar upp.

Sérmyndir festinga: sjá teikn. 212

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			

Snorrastaðaland 9 801 Selfoss (dreifbýli)	Teikn nr: 213
Burðarvirki Festingar	Frumstærð: A2
Dags: 26.08.08 / Mkv: 1:10/20	Hann: GÞS
Samþ: 020162-3099 / V.nr: 08 051	Teikn: -

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS