

HITALÖGN Í GÓLFI :

Í GÓLFHITALÖGNINA ERU NOTADAR 18/2 EDA 20/2 mm PEX PLASTPIPUR MED SÚREFNISSPERRU. AD LOKINNI NIDURSETNINGU OG TENGINGU SKAL TRÝSTIPRÓFA GÓLFHITAKERFID MED SKV. FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA OG SKAL LÖGNIN STANDAST PRÓFID ÁÐUR EN LÖGN ER HULIN


PIPURNAR LEGGJAST MED 10 cm , 15 cm EDA 20 cm MILLIBILI. FRÁ ENDANLEGU GÓLFYFIRBORDI OG NIDUR Á LAGNIIR SKULU VERA 4 cm. SJÁ FREKARI SKÝRINGAR ER AD Á BLADI HV 1

SKRÁ YFIR AFKÖST OG LENGDIR GÓLFHITALAGNA

SLAUFNA NR	W	STADSETNING	C/C (cm)	LENGD (m)	VATNSRENNSLI L/KLST.
1	1050	GEYMSLA OG VS	15	62	150
2	1000	HERBERGI	15	60	141
3	1000	HERBERGI	15	60	141
4	1100	HERBERGI	15	65	160
5	1000	ELDHÚS	15	60	141
6	1600	STOFA	15	95	230
7	1600	STOFA	10	95	230
8	1200	ANDDYRI OG HOL	15	74	170
SAMTALS:	9550				1370



ÁTH! Járngrúnd ekkí vandlega stöðud ofaná einangrun tannig að fjarlægð hitaröra sé sem jöfnust frá yfirborði plötu

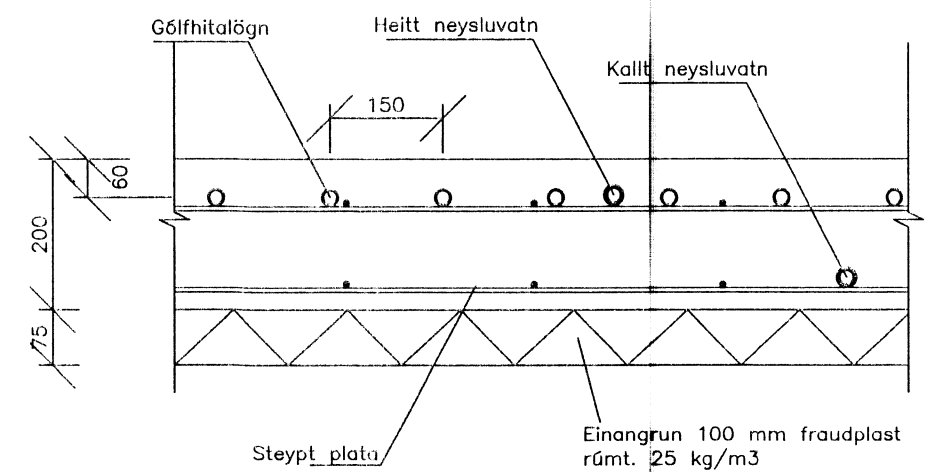

ATH!

Gert er ráð fyrir að gólfplata sé véslípuð í endanlegri hæð, verði sett ilögn ofaná steypa plötu gildir þessi útfærsla ekki.

Breytt 15. 05. 2015

SUMARHÚS Á LÓÐ NR. 62 Í LANDI KIDJABERGS, GRÍMSNESHREPPI, ÁRNESVÍSLU  
HITALÖGN GRUNNMUND GÓLFHITI  
10. 10. 2005. MKV. 1:50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107  
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

