


NEYSLUVATN:

NOTA SKAL LAGNIR AF GERÐinni PEX-MED SÚREFNIVÖRN-SKÁPU, NOTA SKAL EFNI SEM ER VOTTAD TIL AÐ FLYTJA NEYSLUVATN OG LEGGJA FRAM SKJAL TIL STAÐFESTINGAR. AÐ HVERJU TÆKI Ø20x2MM LEGGIST Í FÖÐURRÖRI AÐ TENGIDÓS VIÐKOMANDI TÆKIS. Á MÆLAGRIND KEMUR BLÖNDUNARLOKI MESTA HITASTIG 60°C AFKÖST 0,8 l/s. ÁSAMT SEGULOKA MEÐ VATNSVARA MESTA HITASTIG 60°C. ÁSKILEGT HITASTIG NEYSLUVATNS VERÐI 55°C

ÞRÝSTIÞRÓFUN:

ÞRÝSTINGUR ER SETTUR Í 8 BAR EFTIR ÚP.BIL 10 MÍN ER ÞRÝSTINGUR ENDURHEKKADUR UPP Í 8 BAR OG BÆTT Á KERFI EFTIR ÞÖRFUM. EFTIR AÐRAR 10 MÍN ER LEIKURINN ENDURTEKINN. EFTIR HEILDARTÍMA 30 MÍN ER ÞRÝSTINGUR LESINN (1.AFL.) OG AFTUR EFTIR HEILDARTÍMA 60 MÍN (2.AFL.). MISMUNUR MILLU 1.AFL OG 2.AFL MÁ MEST VERA 0,6 BAR. EINNIG SKAL GANCA Á LÖGN OG ATHUGA LEKA. EF EITTHVAÐ ATHUGAVERT FINNST SKAL PRÓFA LÖGN AÐ NÝU AÐ UNÐANGENGinni VIÐGERÐ. SEINNI HLUÐI ÞRÓFUNAR ER Í BEINU FRAMHALDI AF ÞEIRRI FYRRI. Á TVEIMUR KLUKKUSTUNDUM FRÁ 2.AFLESTRI MÁ ÞRÝSTINGUR EKKI FALLA MEIRA EN 0,2 BAR. AFUR SKAL KANNA LEKA. HEILDARLENGD PLASTRÖRA Í HVERRI ÞRÓFUN SKAL EKKI VERA LENGRI EN 100m. HÖNNUÐUR SKAL VERA VIÐSTADDUR ÞRÝSTIÞRÓFUN, OG SENDA BYGGINGAFULLTRÖA BRÉF ÞMÍ TIL STAÐFESTINGAR, EF ÖSKAD ER.

Kennisnið í botnplötu .Mkv.1:20

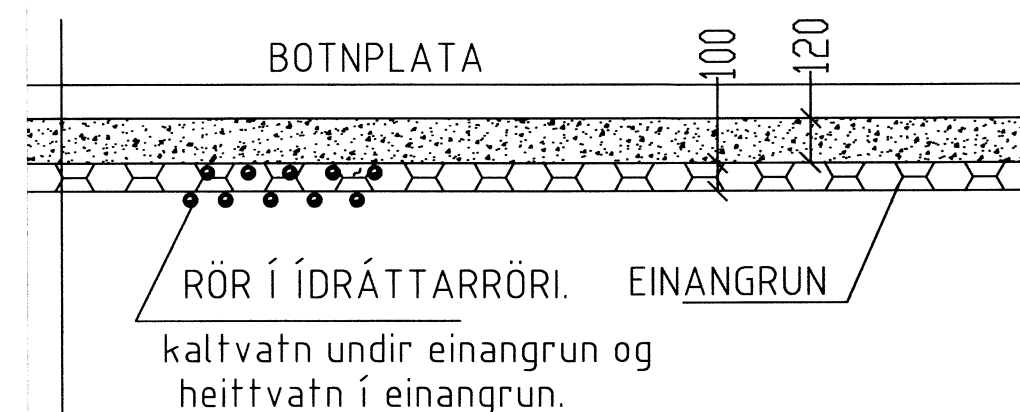

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
Yfirfarið  
10 JUNÍ, 2015  
*Álfur Þórn*  
Byggingarfulltrúi

A	2015.6.7.	rgg	rgg
ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARIÐ

EDLI BREYTINGA:

SAMRÆMINGAHÖNNUÐUR:

*Agust Þekka*

HÖNNUÐUR:

*Ragnólfur*

Tæknipjónusta  
Ragnars G. Gunnarssonar  
Smiljavagar 11, 200 Kópavogur, netfang: ragnarg@aimnet.is  
Kerfisnúmer: 520397-2809, Sími: 5445350, Fax: 5445351

TEIKNAD AF: RGG	TEIKNAD AF: RGG	YFIRFARIÐ AF: RGG
DAGSETNING: 2015.4.15	KVAREÐ: Mkv. 1:50	DAGSETNING BREYTINGAR: 2015.6.7.

Selhólsbraut 5 Öndverðanesi.  
Grímsnes og Grafningshreppi.  
Vatnsagnir undir botnplötu.  
Snið og skýringar.

VERÐNÚMÉR: 2015 -110	BLAD: 1003	ÚTGÁFA: A
----------------------	------------	-----------