



FYRIRMYND GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA
DÆMIGERÐUR FRÁGANGUR

Verklýsing:

Sökkulskaut

Verktaki skal tengja saman tvö neðstu járnin í sökklinum, þannig að leiðandi samband fáiast. Járnin skulu tengd saman með vírlásum. Miðað er við að tveir vírlásar séu á hverri samtengingu. Taka skal steypujárn upp úr sökklinum, sem síðan skal framlengja með 25mm jarðvír og skal tengjast PEN skinnu í töflu.

Lagning sökkulskauts er á ábyrgð rafverktaka, en framkvæmdin getur verið í höndum byggingariðnaðarmanns.

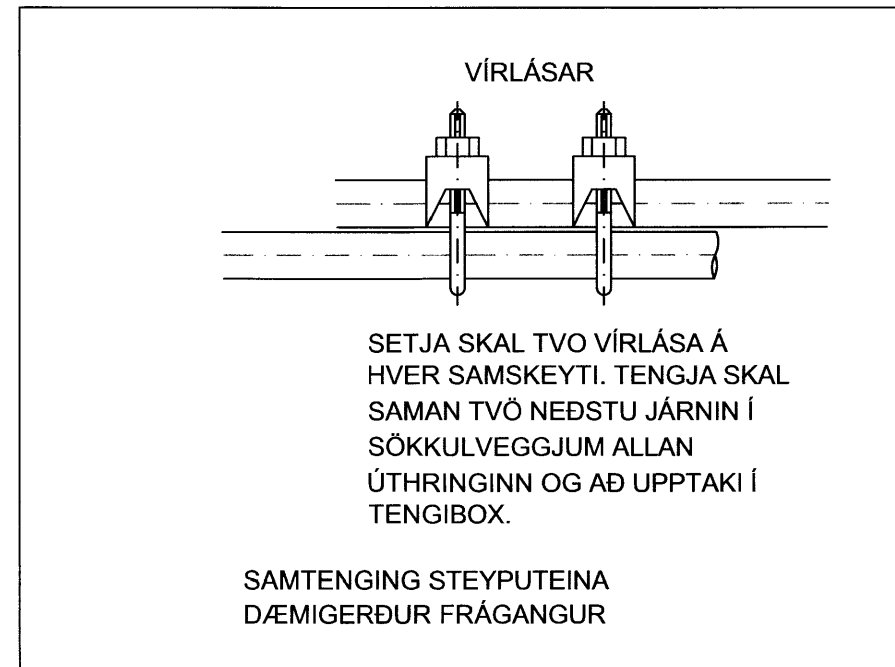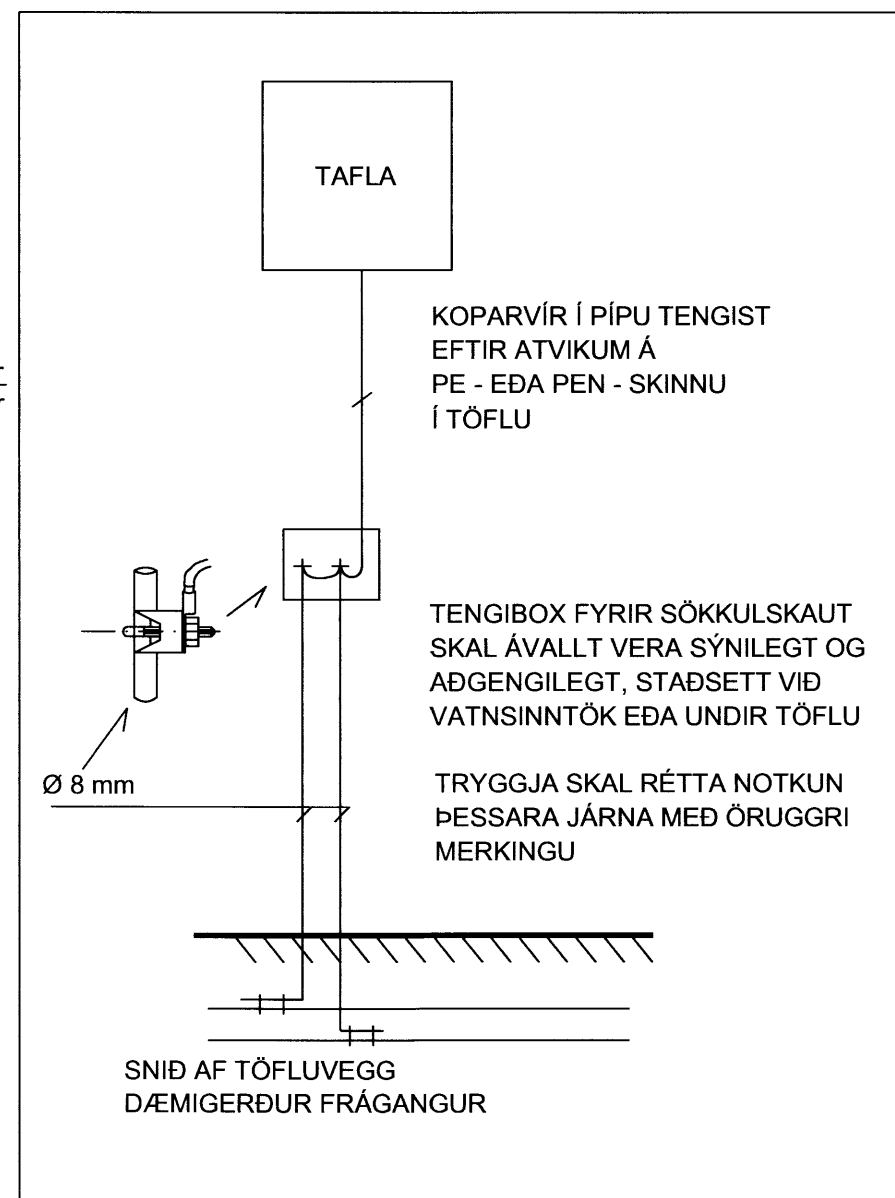

Yfirfarir 22/4 2015
Rafmagnsverk

ADALHÖNNUÐUR

ÚTG. DAGS. ÚTGÁFUFRILL HANNAÐ TEIKN. YFIR.



Spennistöð - Magnum 450
Hæðarendi, Grímsnes- og Grafingshreppur
801 Selfoss

Rafkerfi - Magnum 300
Skýringarmyndir

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| TEIKNINUMER | BLADSTÆRD | HANNAÐ |
| 2137-068-03 | A2 | TEIKNAD: MJG |
| 00-306-01 | | YFIRFARID: GH |

| | | |
|------------|------------|--------|
| DAGS. | MÆLIKVARDI | ÚTGÁFA |
| 28.10.2014 | | A |

SAMPYKKT: *[Signature]*
Kennitala: Guðmundur Hjaltason, kt. 070966-5579