
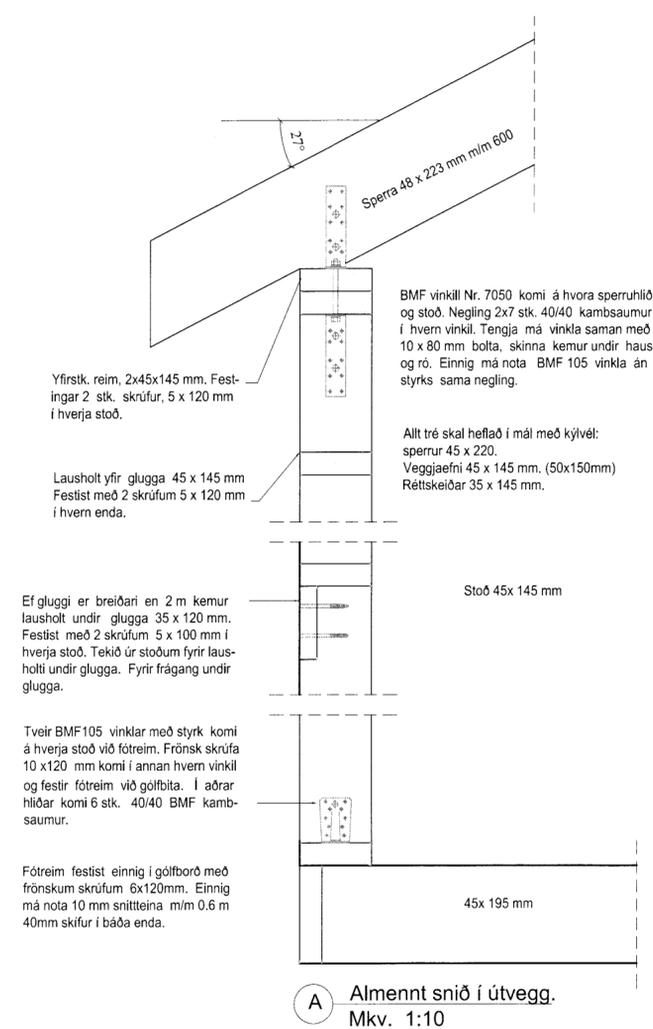


Skipulags- og byggingarfræðingur  
**Sambýkkir**  
 28. AUG. 2015  
 Byggingarfulltrúi

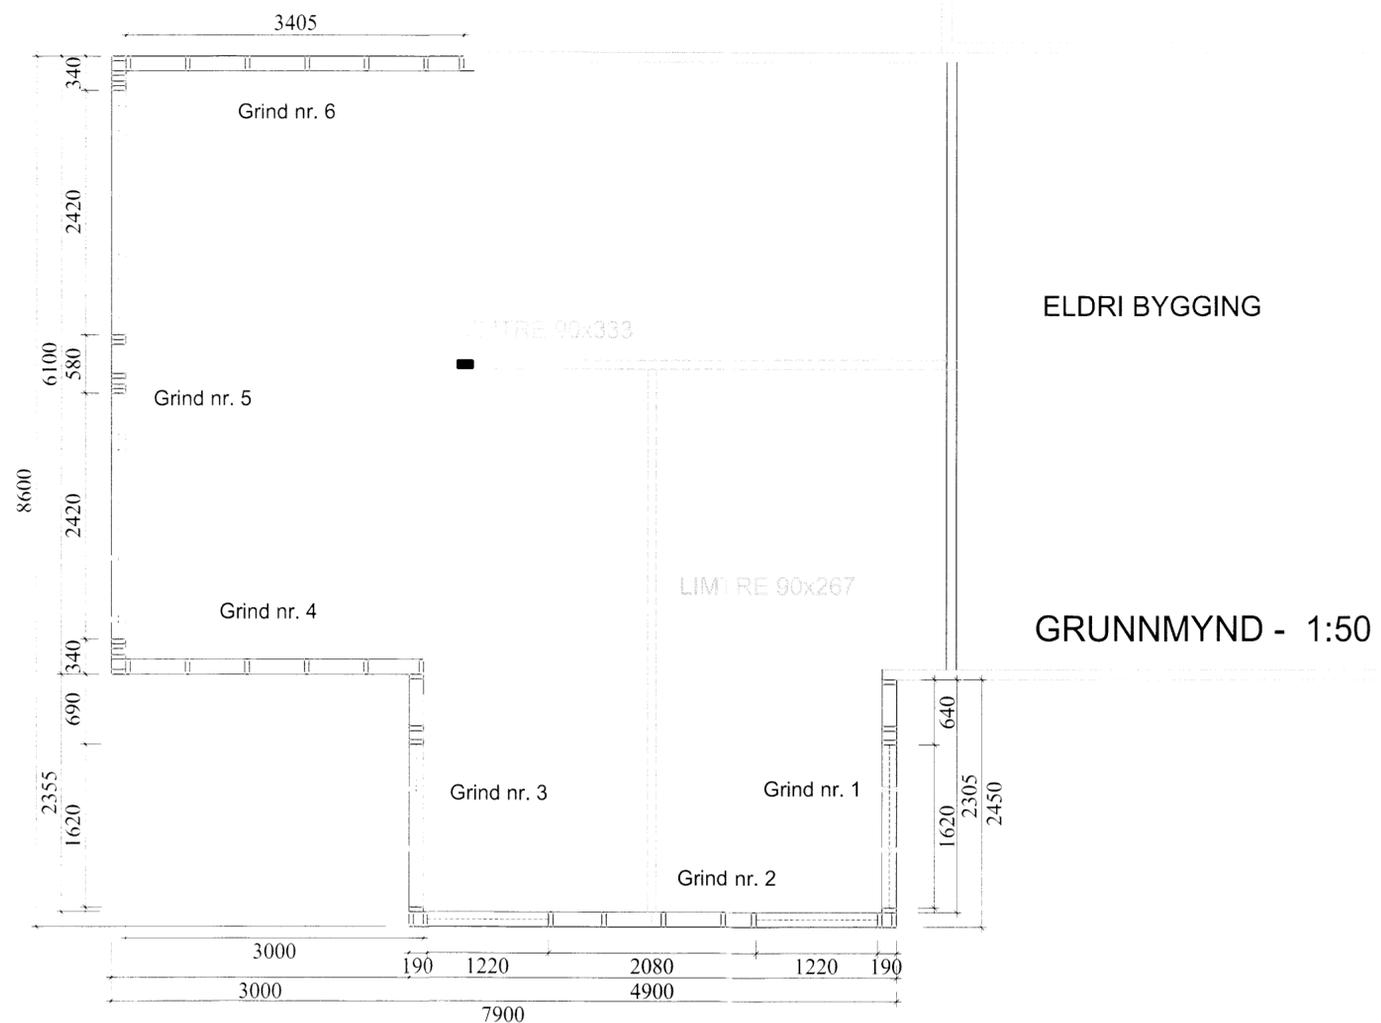

**Skýringar:**

Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar. Á þaki skal koma fyrir vindbandi 1.5 x 25 mm sem liggur í kross yfir þak ef klætt er með tréklæðningu. Vindband neglist með 2 stk. 3,1x75 3" í sperrur og 5 stk. 3,1x75 í hornstoðir veggja, ekki þarf að setja vindband ef klætt er með 18 til 22 mm krossvið eða sambærilegu efni. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skulu ath. á aðaltekningum. Þakull er 220 mm.

**GRINDUR**

Grindur má setja saman með 4 stk. 10 mm stálboltum. Staðsetning bolta frá gólf skal vera 300 - 1000 - 1700 - 2400 mm. Grindarefni 45x145 m/m 600 mm í útveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaeefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaeefni skal þykktar heflla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 1x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9 mm krossviði, til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar Gólf er klætt með 22mm eða 24mm spónaplötum.

**ÞAKKLÆÐNING**

Heilklæða skal þök með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3x3" galv. nöglum í hverja sperru eða rífluðum skotnögglum 28/70 mm. Heimilt er að nota gallalítið notað mótaefni, heilt og óklofið. Borð skal negla í hverja sperru. Borð skal aðeins setja saman á sperrum. Samsetningar skulu aldrei vera tvær eða fleiri í röð á sömu sperru.

Þakjárníð neglist í aðra hverja hábáru með snúnum saum 55/66 með þéttihring eða kambsaum 37/61 með þéttihring. Fyrsta naglaraðin kemur 20 cm frá þakbrún, á svæðinu 20-180cm frá þakbrún skal vera m/m 27cm milli naglaraða, en á meginhluta þaks skal vera m/m 42cm milli naglaraða. Að öðru leiti skal ganga frá þakjární samkvæmt Rb-blöðum nr. 47, 102 og 103.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) og límtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
<b>meter teiknistofa ehf</b> Þverholt 3, 270 Mosfellsbær <small>Sími: 5678922. Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
<b>BIRTINGARHOLT LÓÐ 166870, SUMARHÚS</b>			
<b>GRUNNMYND, OFANVARP Á GRINDUR, SNIÐ A OG SKÝRINGAR</b>			
TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARIÐ
564-845-BIRTINGARHOLT	FÓ	FÓ	FÓ
SAMBÝKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAÐ NR.
Frjárik Ólafsson 2303592459	564-B3	1:50/1:10	B-03
DAGS.	VERK NR.		
14.08.2015	564		

5390