


Skýringar og Byggingarfræðingur
VERKTEIKNING
 15. Júlí 2015
Linn Þórunn

SKÝRINGAR

- U₁** = Residential hlíðarúðari, fast response, K=80, DN15, hvítur, opunarhitastig 68°C. Viðurkenndur fyrir 4.3x4.3m svæði við 0.73 bar í úðara, TYCO TY3334 eða sambærilegur
- U₂** = Residential hlíðarúðari, fast response, K=83, DN15, hvítur, opunarhitastig 68°C. Viðurkenndur fyrir 5.5x5.5m svæði við 1.72 bar í úðara, TYCO TY4334 eða sambærilegur
- U₃** = Uppvísandi Quick response úðari K=80, DN15, messing, opunarhitastig 68°C

TL = Tæmiloki DN 25
 Allar ómálsettar pípur eru DN25
 Nákvæm staðsetning úðara, sjá málsetningar eða loftaplön arkitekta
 Allar greinar skulu enda í té

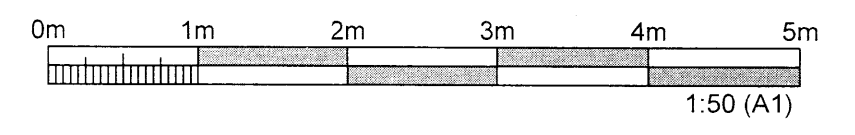

ÚTGÁFUFERILL					
ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMB.
01	29.01.2015	VERKTEIKNING	SÍÐ	EA	EA
DAGS. UNDIRSKRIFTAR	F.H. MANNVITS (NAFN OG KT.)		MANNVIT		
DAGS. UNDIRSKRIFTAR	SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.)				

MANNVIT
 Grensásvegi 1 108 Reykjavík Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
 www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169

HEITI VERKS
HÓTEL GRÍMSBORGIR
 ÁSBORGUM 23
 801 - SELFOSSI

HEITI TEIKNINGAR GRUNNMYND KJALLARA			
SLÖKKVIÐAÐLAGNIR			
VERKNUMER	3.860.325	MKV.	1:50
STÆRD	A1		ÚTGÁFA
TEIKNINGANUMER	P-410		01

