

nánar um uppbyggingu þakkants -  
sjá þversnið 1 þakkant  
deili nr. 20, blað 3.10

smátt ullfábás er borð á  
allri löngd átt sem er fyrir ofan kerfjakönningu

samskeyri KERTO-bíla  
og festing við súlu  
skv. verkfræðitekningu 5.09

KERTO-bíli  
5,1x4,5 cm

KERTO-bíli 5,7x0,9 cm  
c/c 62,5 cm

nánar um uppbyggingu þaks  
sjá blöð 5.08  
deili 17, blað 3.08  
sperrplán sjá blað 5.11

snið 2

lám breið borð  
í alm skáskorn

snið 2 í stálsúlu

handrið -  
innspennt öryggisgjler eða  
ásóðnr lóbretir stálpöflir  
ljúsoþ hámark 12 cm, hæð 100 cm

mælt 281,5 cm

stálbúrabíli 180x180x10 mm  
S355 (lengd 5,96 cm)  
HEB 240  
99 súlur 80x180x10 mm /  
120x20x10 mm

síð einnig blað 5.08

stálbúrabílar eru menjaðir móli  
gluggaestingum og þar sem  
þeir eru klæddir af

gluggaesting 1  
(rennihurð)  
lárétt snið í glugga  
samsvarandi  
deili 16, blað 3.08  
sjá einnig blað 3.15

uppbygging burðargrind  
undir gluggum  
sjá einnig verkfræðitekn. 5.08

svauppbygging  
sjá einnig teikningu 5.10

borðaklæðing feranleg  
fest saman með  
asíalrenningum

21 mm  
vainseldur krossvúður

2"x5" limburábil c/c 30

asíalpappi ásóðinn / limdur

stálpöflir 110x200

skv. löskrifti verkfræðings

stálpíla

gluggaesting 1 (rennihurð)  
lárétt snið sjá  
deili 16, blað 3.08  
sjá einnig blað 5.08

festing skv. framfarum  
framleiðanda

festing stálbúrabíla við súlu  
sjá einnig þversnið deili 16, blað 3.08  
og blað 5.10

stálsúla HEB 140  
lengd 653 cm

snið 1

IPE 140

u.p.b. 10,5

borun 11 mm

efniþykkt á  
stálsýrum 4mm

borun 11 mm opt  
beggja megin á neðri kjálka

steypti súla

steyptur veggur

stálsúla HEB 120b  
skv. verkfræðitekn. 5.06

innsteyptur vinkill  
eftir endilöngu  
steyptu í þöður  
lengd 1,66 m






stálsúla HEB 140

snið 1 í stálsúlu

sbr. blað 5.06

stálbúrabíli HEB 120b  
skv. löskrifti verkfræðings

stálsúla HEB 140

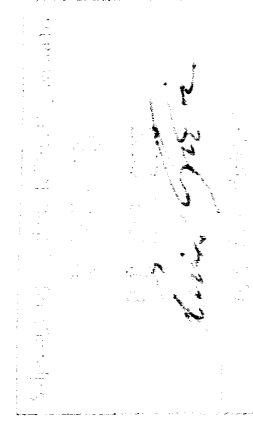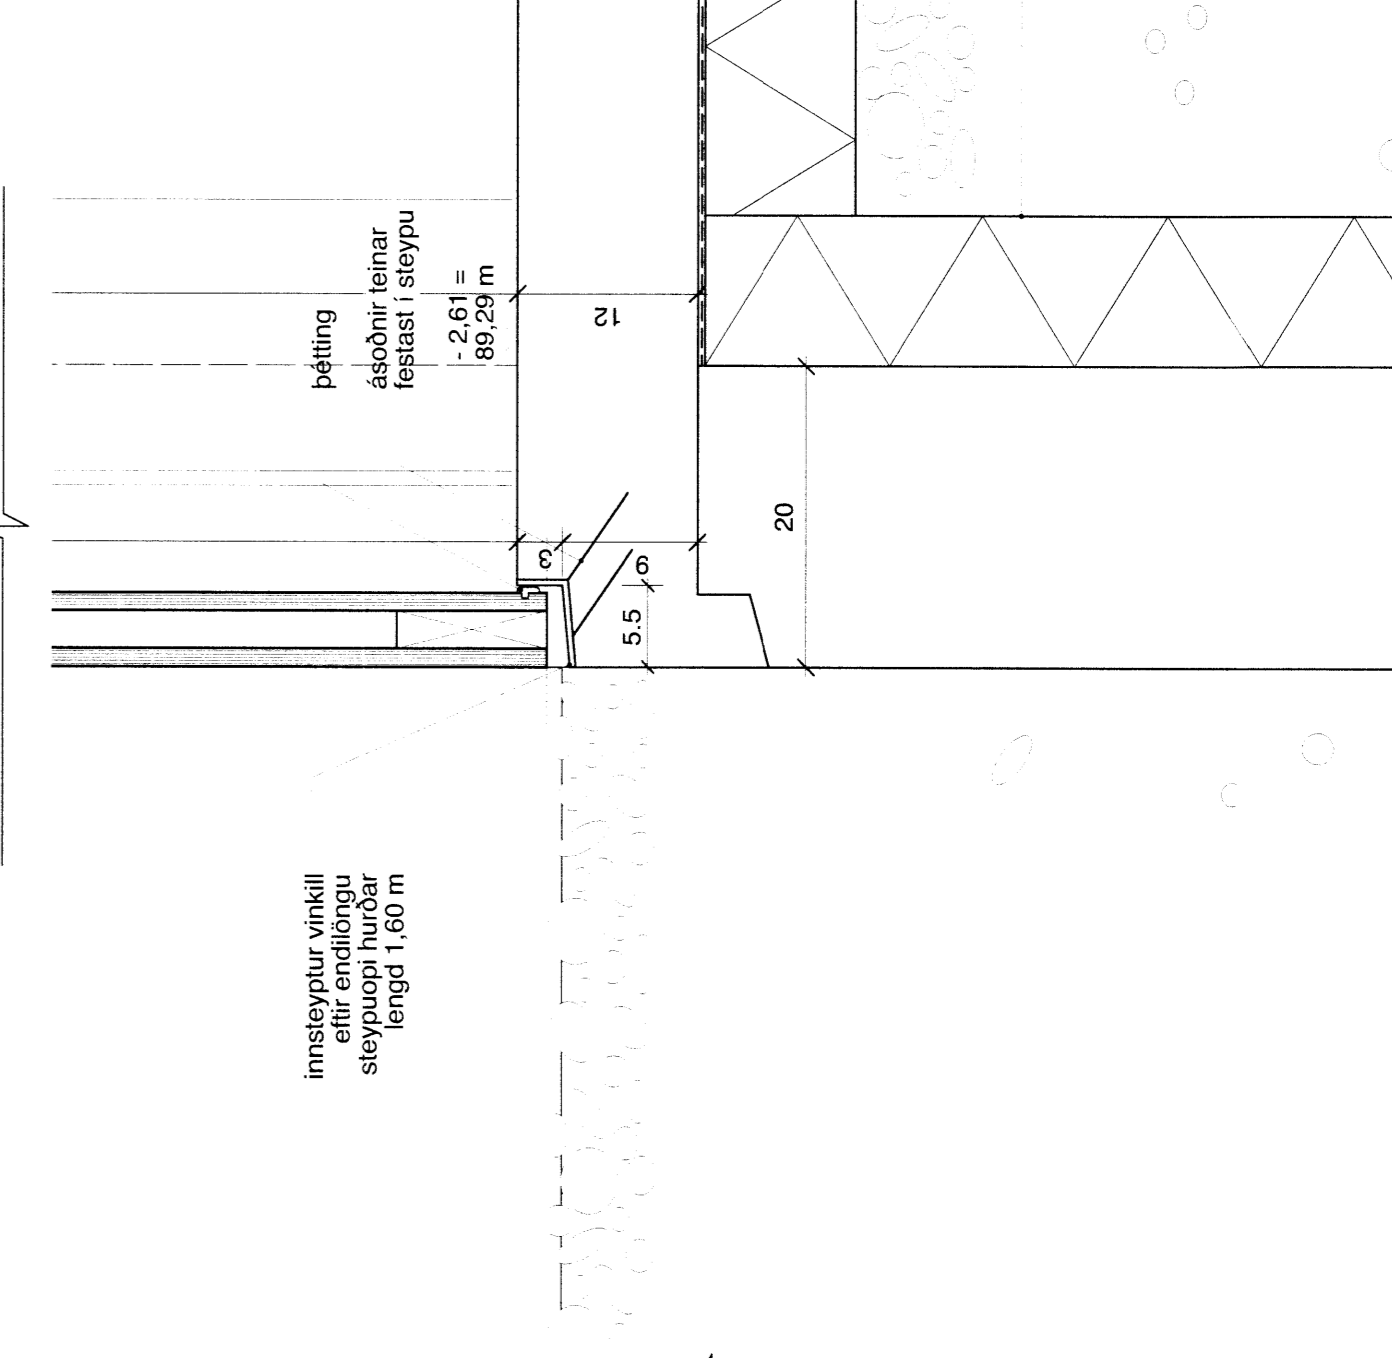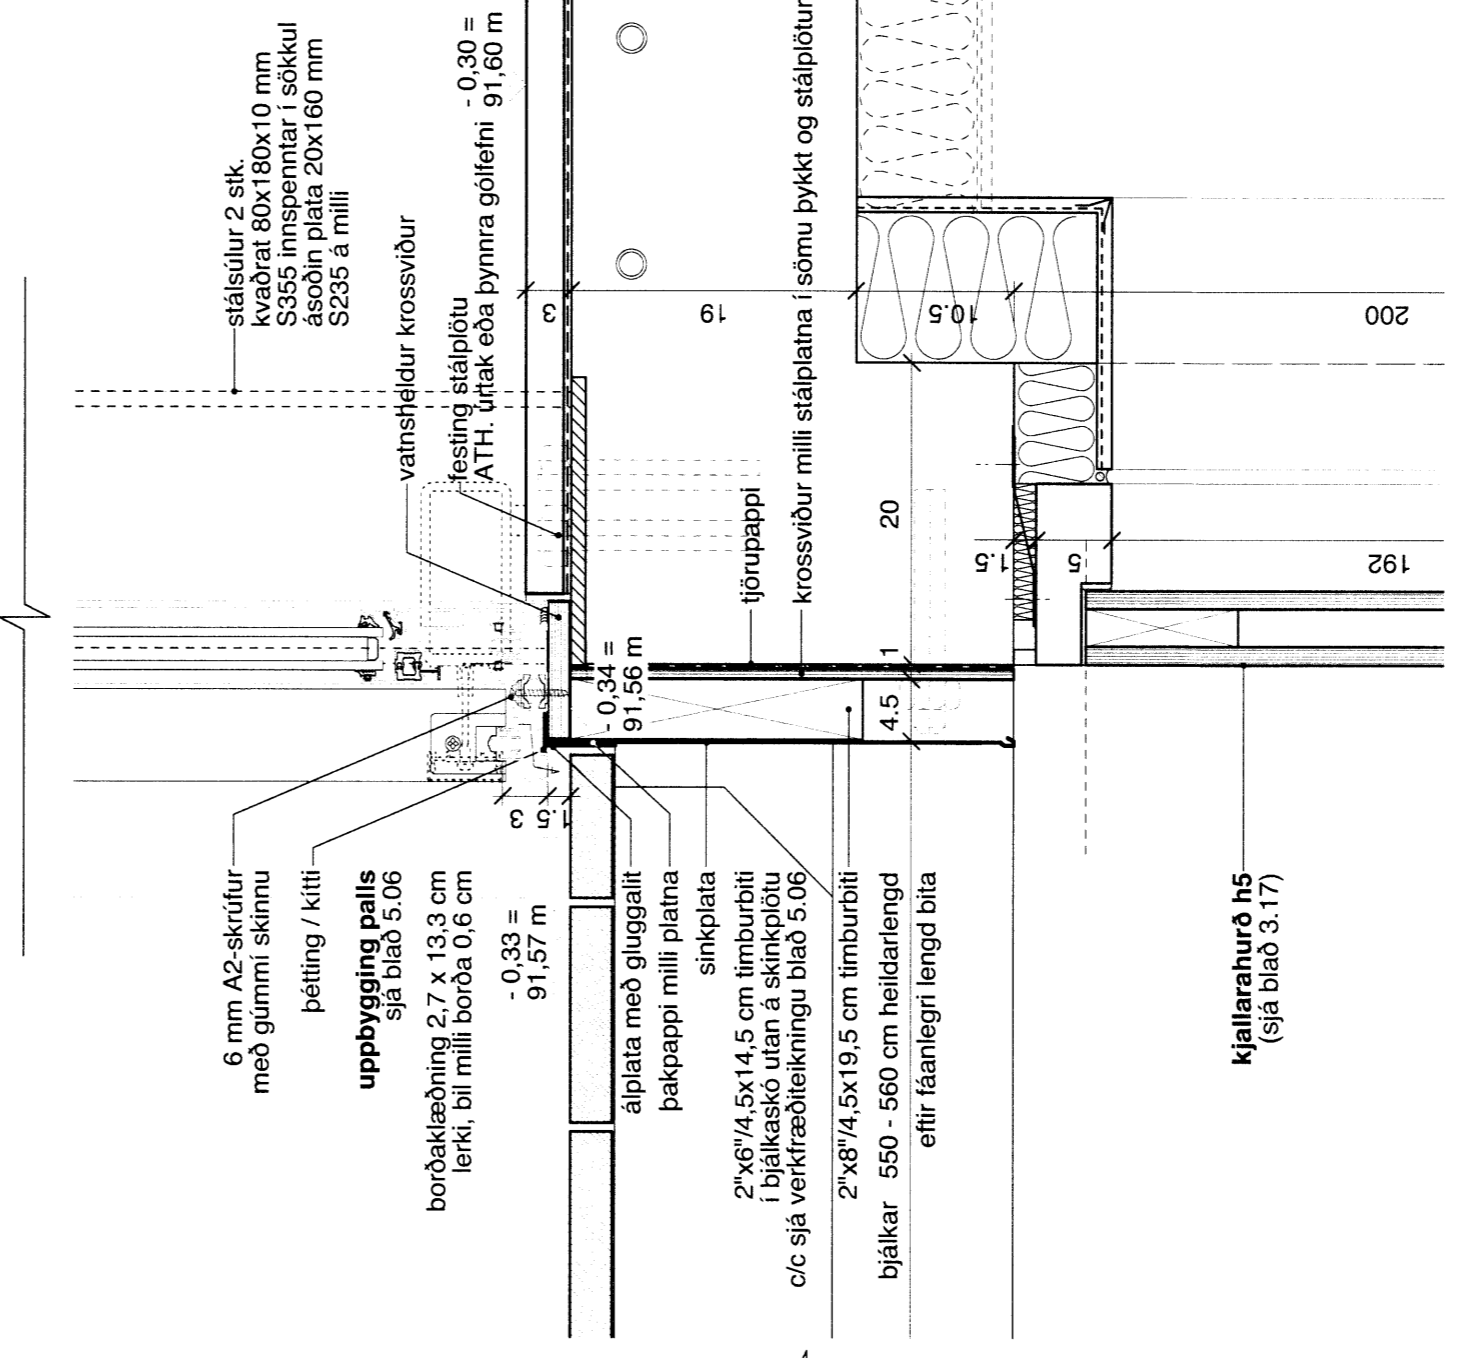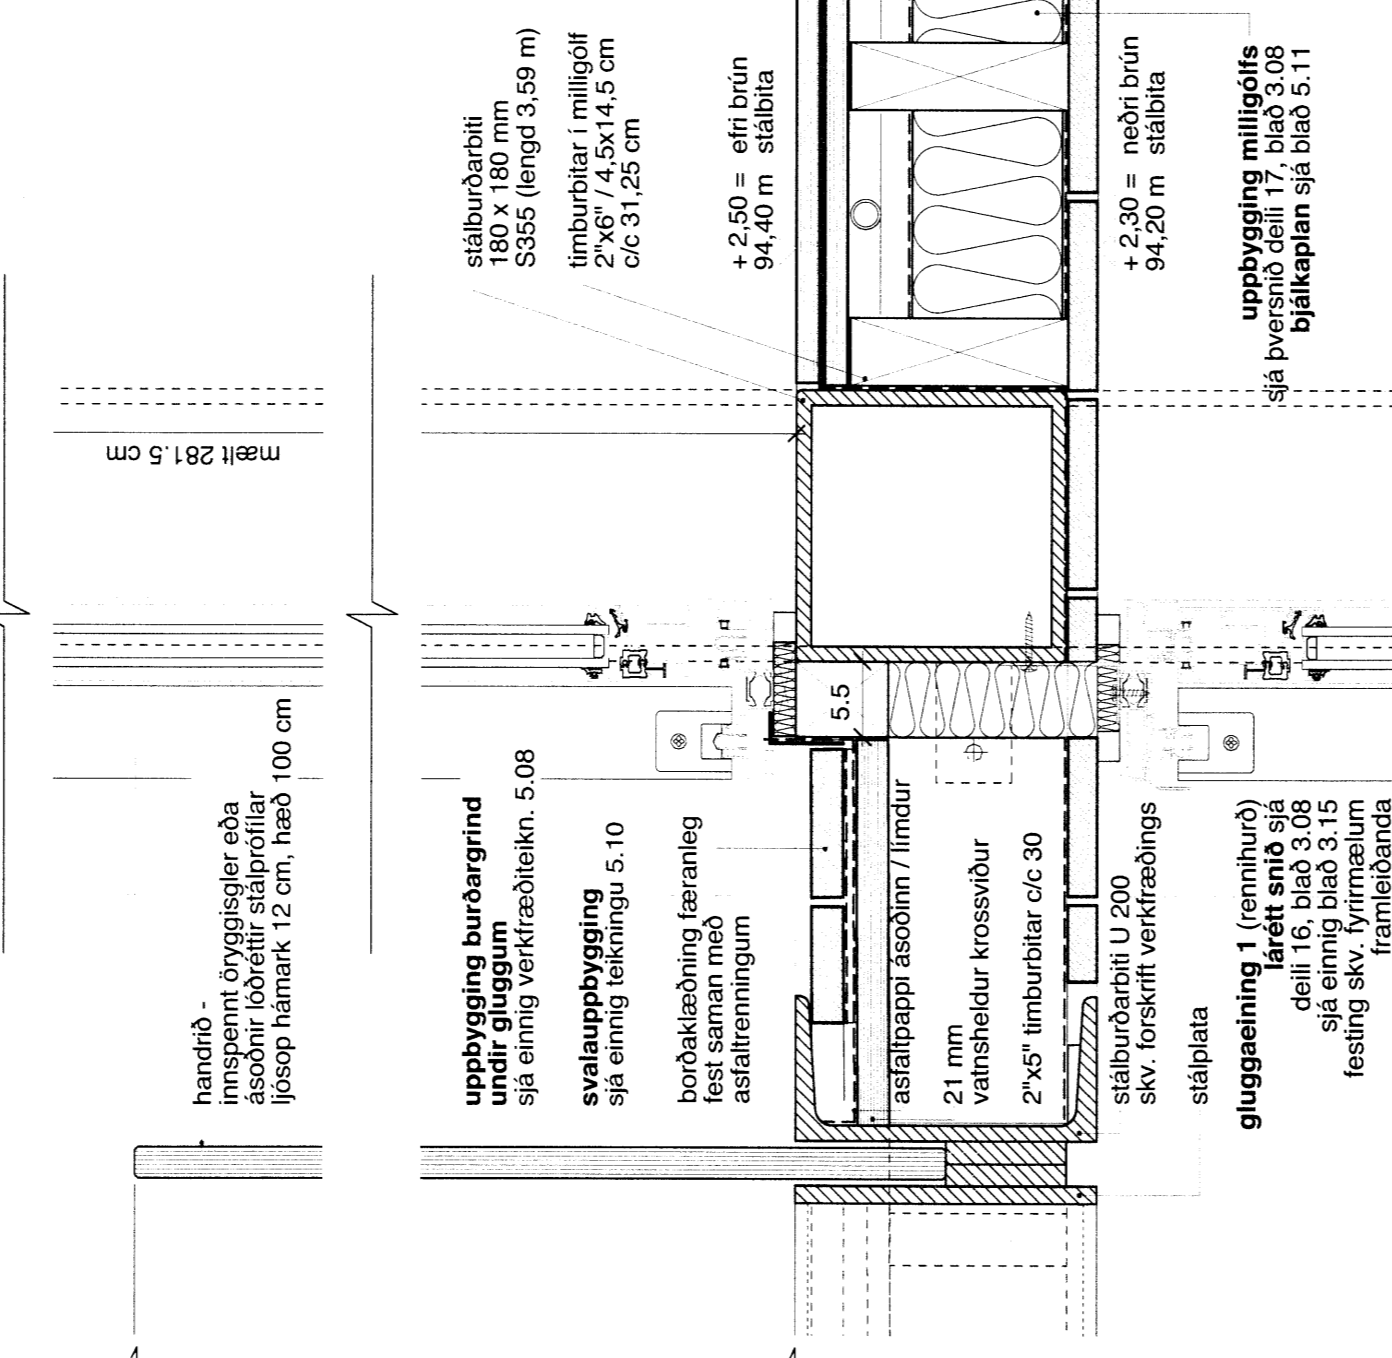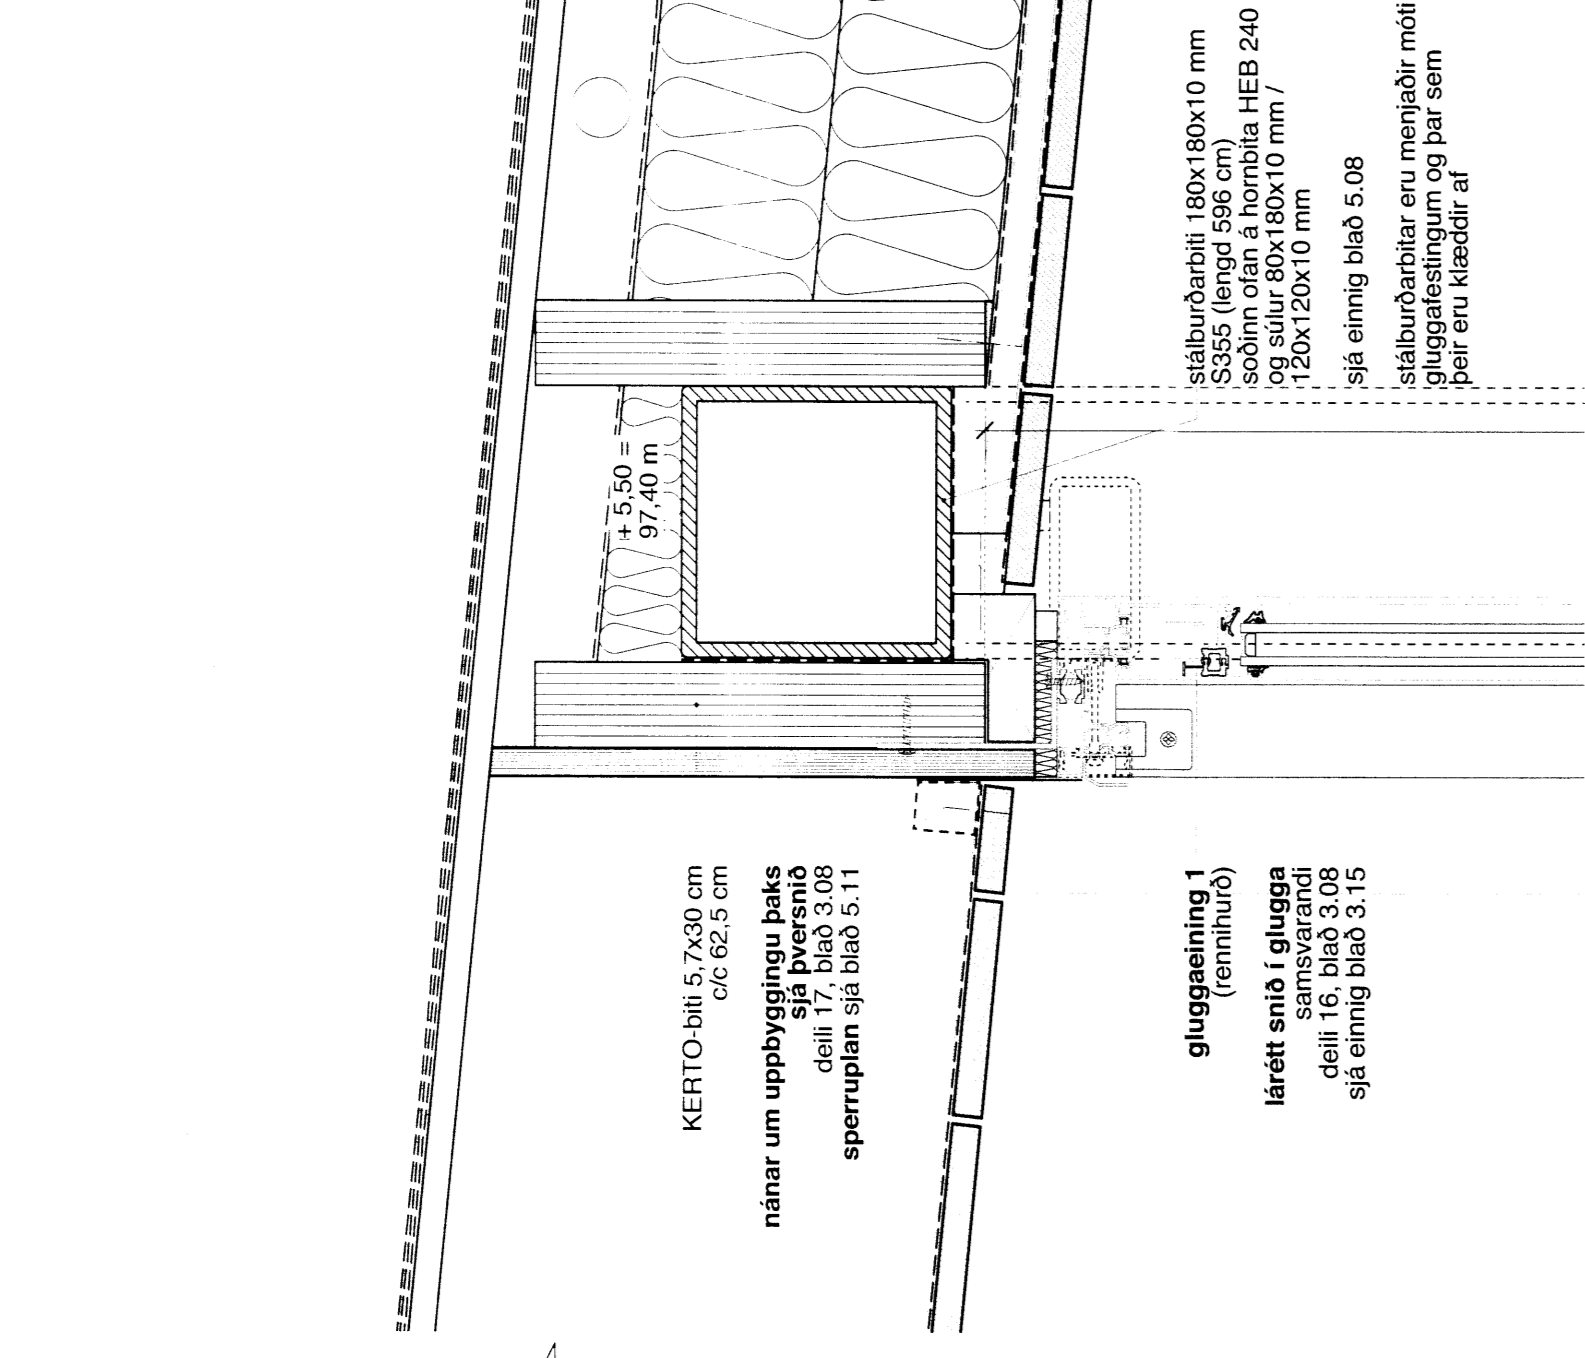

## Stapi 4 aðalhus - deili

### Skýringar

Öll snið skulu samsvarandi á staðnum.  
Öll mælingar þar sem ekki er ákveðið annars  
háttar mælingar skulu þar líkja best arkitekti. Strax  
öfndir eru í samskiptum nema annað komi fram.

### Aliment um timbur utanhúss:

Allar timburklæðingar utan á húsi eru handleggðar  
öndryggisgjler. Tímur er þykkt, nema klæðingar undir  
þaki eru hefðlað leiki.

Uthúður / þakskyggnur framán við inngang og við  
veggir ofan kerfjakönningar eru allar þessari með svörtu  
klæðingabörð. Aliment um skyggjum með 6 mm lögum milli  
asíalborðar.


Féttimar og neðstu endar á burðarstöfum eru allar  
asíalborðar.

Burðarstólar / veggir eru gagnvarð og klætt með 2,8 cm  
þykkum lárörðum.

### Aliment glugga um samskeyri krossvúðs ef samskeytin ferna eru á burðargrind:

Samskeyri veggakrossvúðs eru styrkt af innan með  
krossvúðum. Samskeyrin eru styrkt af utan með  
samskeyti. Áð innan eru samskeytin málð með gía  
akrylmálinu og klæðt í og yfir þau. Krossvúðanar við  
gluggaup eru einnig málð og klæðt í samskeyti.

Samskeyri krossvúðs ofan þaksperra eru einnig styrkt  
með krossvúðum. Samskeyrin eru styrkt af innan  
ekki á sparnu og aðfalli borð á allan krossvúð að ofan.



Vinnustofan Þverá ehf.  
Samskipti: 570 1000 / Sími: 570 1000 / Netfang: þver@vinnustofan.is

## Stapi 4, sumarihus við Úlfjótswatn

### Grimsnes- og Gráfringshreppi

teikning: 1. útgáfa, 2014 / 2. útgáfa, 2014 / 3. útgáfa, 2014 / 4. útgáfa, 2014 / 5. útgáfa, 2014 / 6. útgáfa, 2014 / 7. útgáfa, 2014 / 8. útgáfa, 2014 / 9. útgáfa, 2014 / 10. útgáfa, 2014 / 11. útgáfa, 2014 / 12. útgáfa, 2014

höfundur: VB

kvæði: 1:5 (A1)

bládd: 01.11.2014

viðfangið: Væðing, útskipti, arkitekt FAI, FSSA, veldisarkitekt

bládd: 3.06

bládd: 3.06