SKÝRINGAR

Uppgefin hæð gildir, nema annað sé tekið fram á teikningum eða öðrum skýringum.

Hæð er í millimetrum og miðast við miðja dós eða búnað. Ef búnaður er teiknaður við hlið hurðar eða við út–og innhorn skal leytast við að hafa 200 mm í miðja fyrstu dós.

Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og sérteikningum.

Pípur séu 16mm og vír 3x1,5mm². Pípur fyrir smáspennukerfi séu 20mm.

Hæð tengla í eldhúsi sé 1100mm, nema tenglar fyrir ísskáp sé 200mm.

Hæð tengla á böðum sé 1100mm.
Tenglar á böðum og eldhúsi staðsetjist nánar samkv. innr.teikningum.

Aðrir tenglar séu í hæð 200mm.

Hæð veggljósa inni og úti sé 1800mm.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM!

LÁGSPENNA:

- Tengill Jarðbundinn, fjöldi tilgreindur
- Rofi Einpóla, fjöldi tilgreindur
- Tengidós
- Loftljós
- Veggljós
- Jarðtenging

SMÁSPENNA:

- Sjónvarpstengill, endi

T2

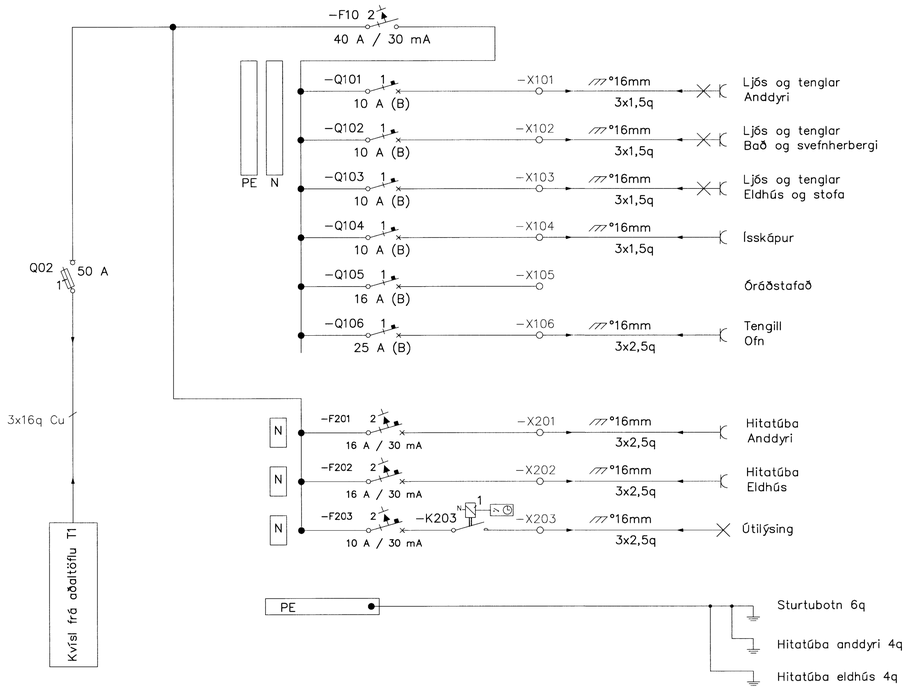

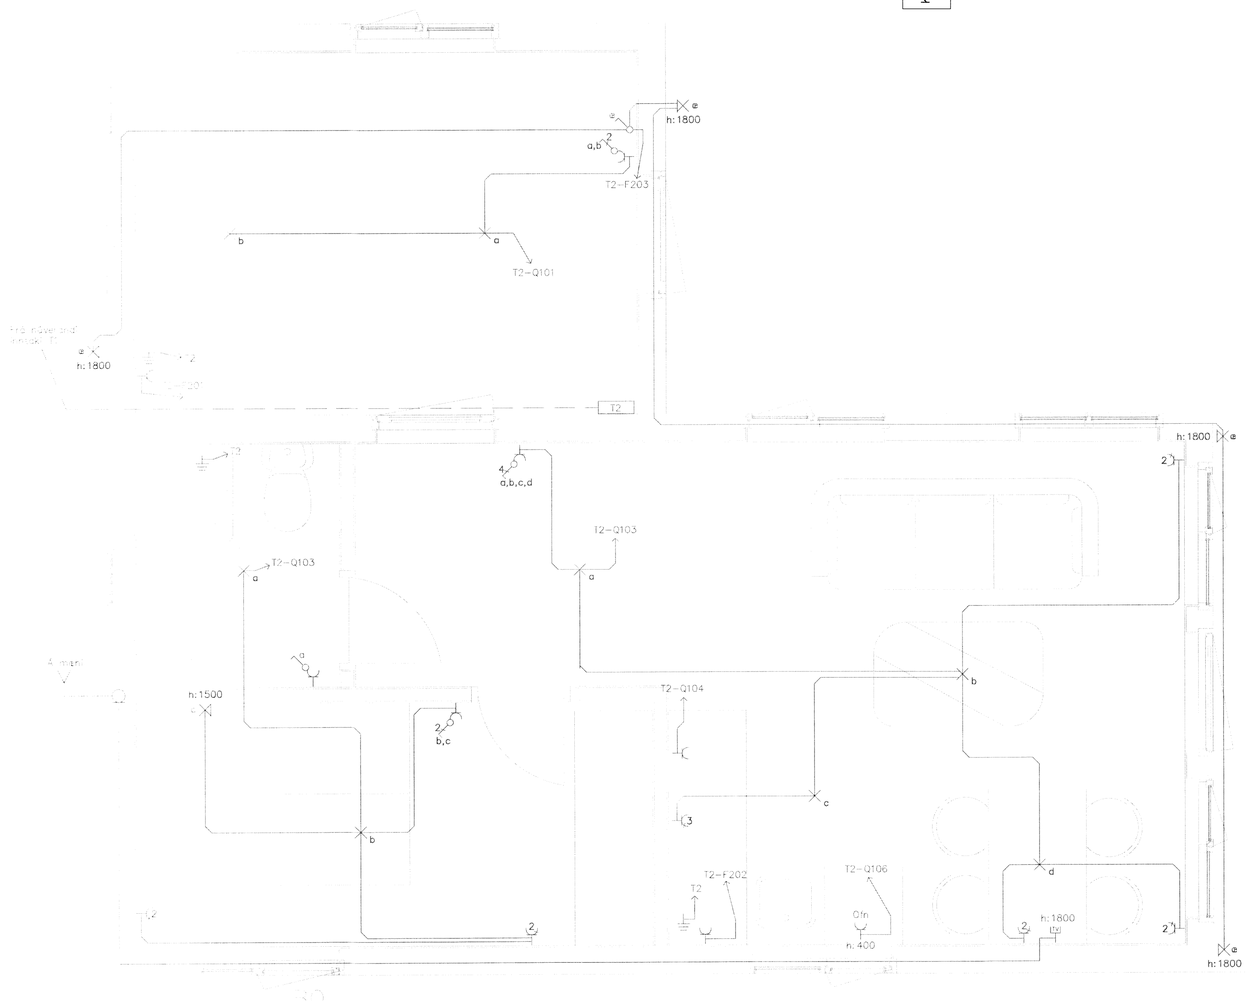

Grunnmynd 1:50@A3

Borgþór Grétarsson, MSc. EE
Kt: 161077-5349

BR.	DAGS.	BREYTING

RAFHÖLT

Oddsholt 28 801 Selfossi

Grímsnes- og Grafningshreppur

Frístundahús, viðbót

Raflagnateikningar

SAMÞYKKT:		KT.	
HÖNNUÐUR	YFIRFARIÐ	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
BG	VMV	11.08.2015	
MKV.	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
-	8-2015	LN- 1001	

ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA