Þakvirki yfir 1. hæð
M: 1:50

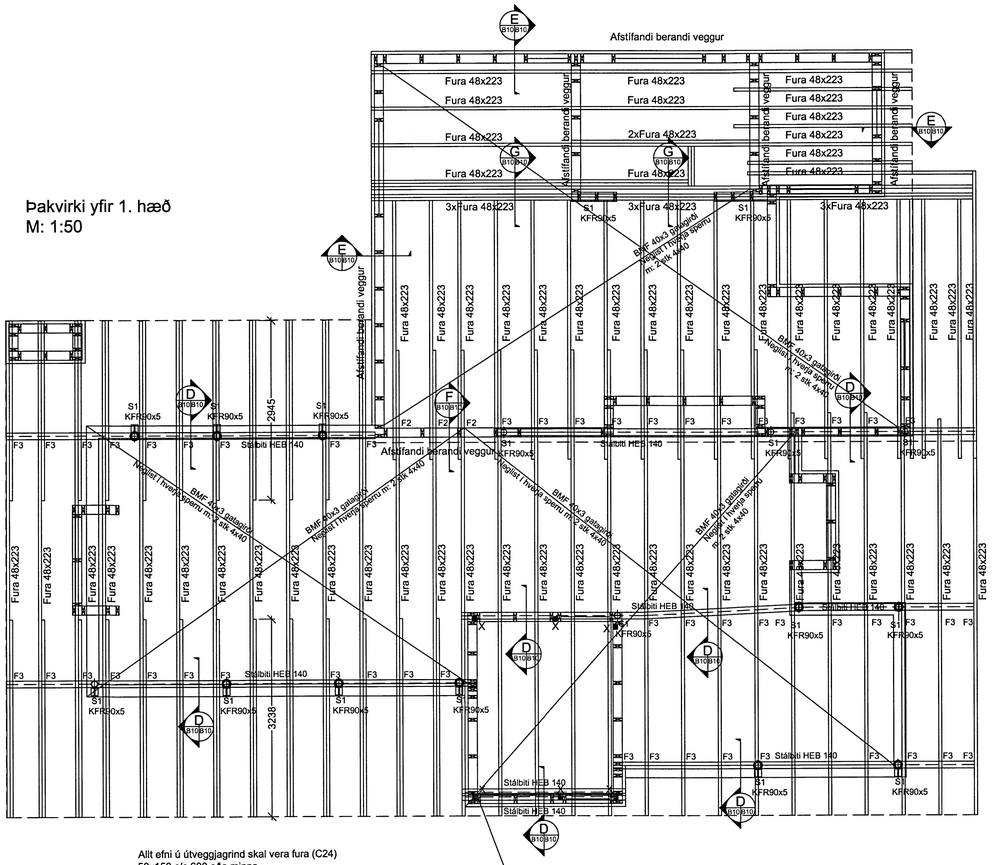

Allt efni ú útveggjagrind skal vera fura (C24) 50x150 c/c 600 eða minna.

X Merkir RHS 80x80x6 stálsúla sem er hluti af afstífingu hússins. Milli súlna undir gluggum skal sjóða RHS 80x80x6 stálbita.
Einnig skal sjóða flatstál 50x7 afstífingarkross milli súlna.

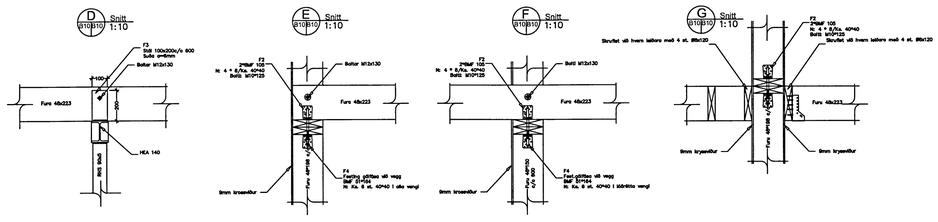

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
16 JÚLÍ 2015
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.
DAGS.		SAMRÆM.HÖNNUÐUR.	

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFÍ

KÓPAVOGSBAKKA 4
200 KÓPAVOGUR
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:

Gunnarsbraut 5

HEITI TEIKNINGAR:

Burðarvirki 1. hæð

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:50	01.09.14		
TEIKNAÐ.	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT	NR. TEIKNINGAR
EÞG	EÞG	EÞG	B10
DAGS.UNDIRSKR. 01/03/15	NAFN HÖNNUÐAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR EÞG			ÚTGÁFA

5575.