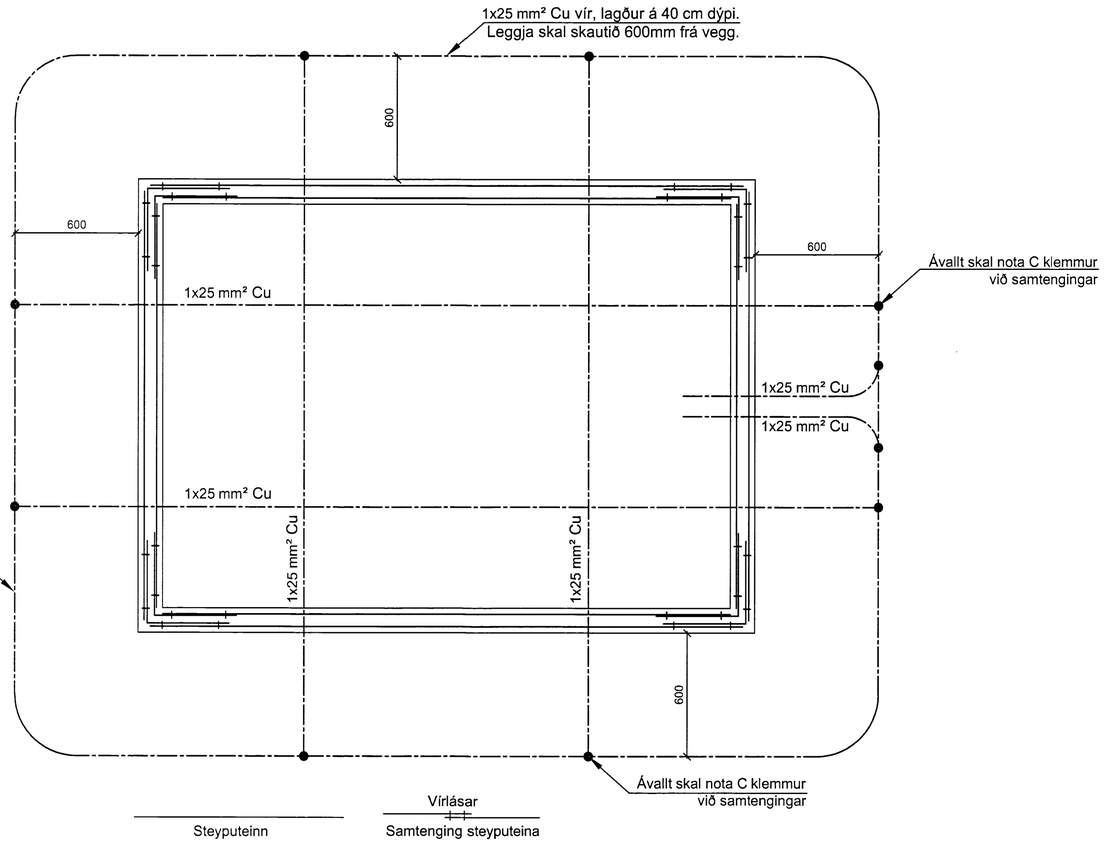

Fyrirmynd grunnmynd sökkulveggja
Dæmigerður frágangur

Verklýsing:

Sökkulskaut

Verktaki skal tengja saman tvö neðstu járnin í sökklinum, þannig að leiðandi samband fáist. Járnin skulu tengd saman með vírlásum. Miðað er við að tveir vírlásar séu á hverri samtengingu. Taka skal steypujárn upp úr sökklinum, sem síðan skal framlengja með 25mm jarðvír og skal tengjast PEN skinnu í töflu.

Lagning sökkulskauts er á ábyrgð rafverktaka, en framkvæmdin getur verið í höndum byggingariðnaðarmanns.

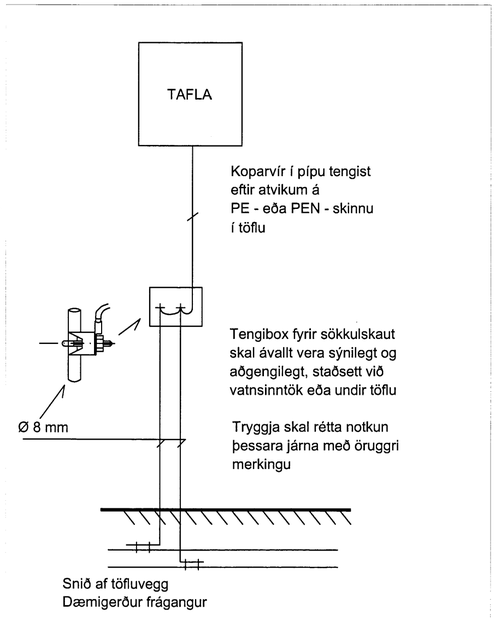

Snið af töfluvegg
Dæmigerður frágangur

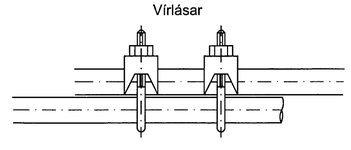

Setja skal tvo vírlása á hver samskeyti. Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.

Samtenging steyputeina
Dæmigerður frágangur

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
02 OKT. 2015
Byggingarfulltrúi

AÐALHÖNNUÐUR

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA
VERKFRÆÐISTOFA
Sími: 412 6000 www.efla.is

Spennistöð - Magnum 550

Reykholt, Bláskógabyggð
801 Selfoss

Rafkerfi
Skýringarmyndir

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	
2137-068-05	A2	TEIKNAÐ:	MJG
00-306-01		YFIRFARIÐ:	GH
DAGS.	MÆLIKVARÐI		ÚTGÁFA
29.10.2014	1:20 1:10		A

SAMÞYKKT:
Kennitala: Guðmundur Hallason, kt. 070966-5579

O:\R\Rafmagnsveitur Ríkisins_2137\068_Spennistöðvar\05_Reykholt\09 Teikningar\2137-068-100.dwg

5584.