



Skjaláttá- og byggingafræðingafélagið
 Vörðun
 07.06.2015
Róinn Gíslason
 Byggingarstjóri

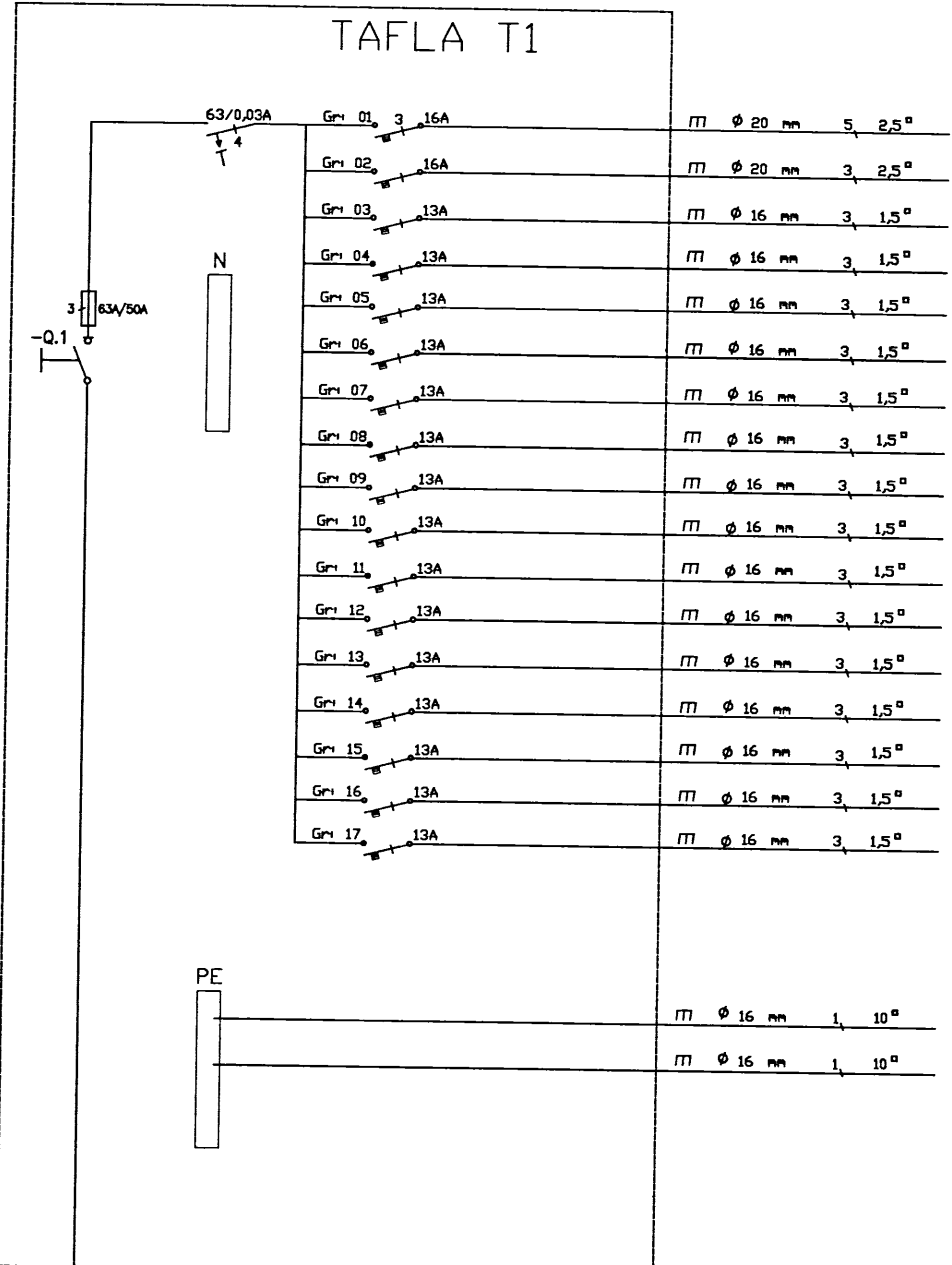

- ELDAVÉL
- TENGILL ÞVOTTAHÚSI
- SJÓNVARPSHOL/HJÓN
- ÞVOTTUR/BAD
- HERBERGI/ANDDYRI
- STOFA/ELDHÚS
- TENGLAR ELDHÚSI
- OFN
- ÖRBYLGJUOFN
- ÍSSKÁPUR
- ÞVOTTAVÉL
- ÞURRKARI
- GÓLFHITI
- ÓTLJÓS
- SMÁSPENNA
- TIL VARA
- TIL VARA

- SPENNUJÖFNUN JARÐSKAUT
- SPENNUJÖFNUN VATNSRÖR

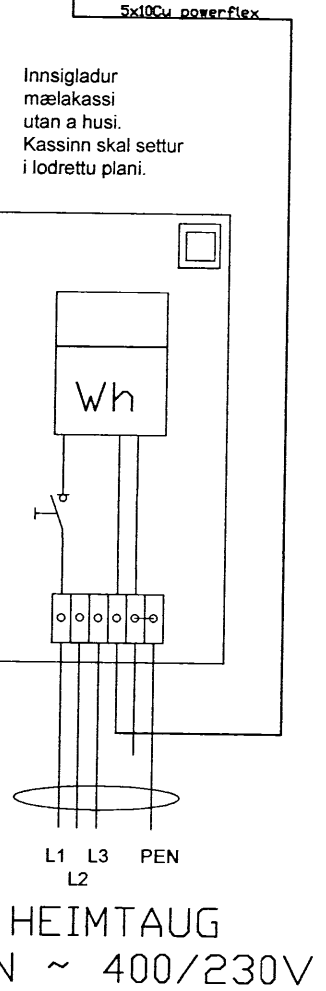

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að tölflu, en eru þá merktar viðkomandi tölflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

Breytingar:	Undirskrift aðbáhönnuðar:	Verkefni:	Heiti teikningar:	Rafhönnun & ráðgjöf ehf
D		Stekkholt	Raflagnir	Birkigrund 20 Sími: 664 0047
C		Flóa	Einlínunynd, afstaða	800 Selfoss Tölvupóstur: birkigrund@gmail.com
B				
A				
Dags:	Breyting:	Undirskrift raflagnahönnuðar:	Teikning nr.:	Mestkvæði:
		<i>Sigurður Á Pétursson</i>	1	1:500
		Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Verk nr.:	Teiknað:
			2015 - 13	S.Á.P
			Útprintað:	Dags:
			5.7.2015	Juni 2015
				Hannað:
				S.Á.P



5622