
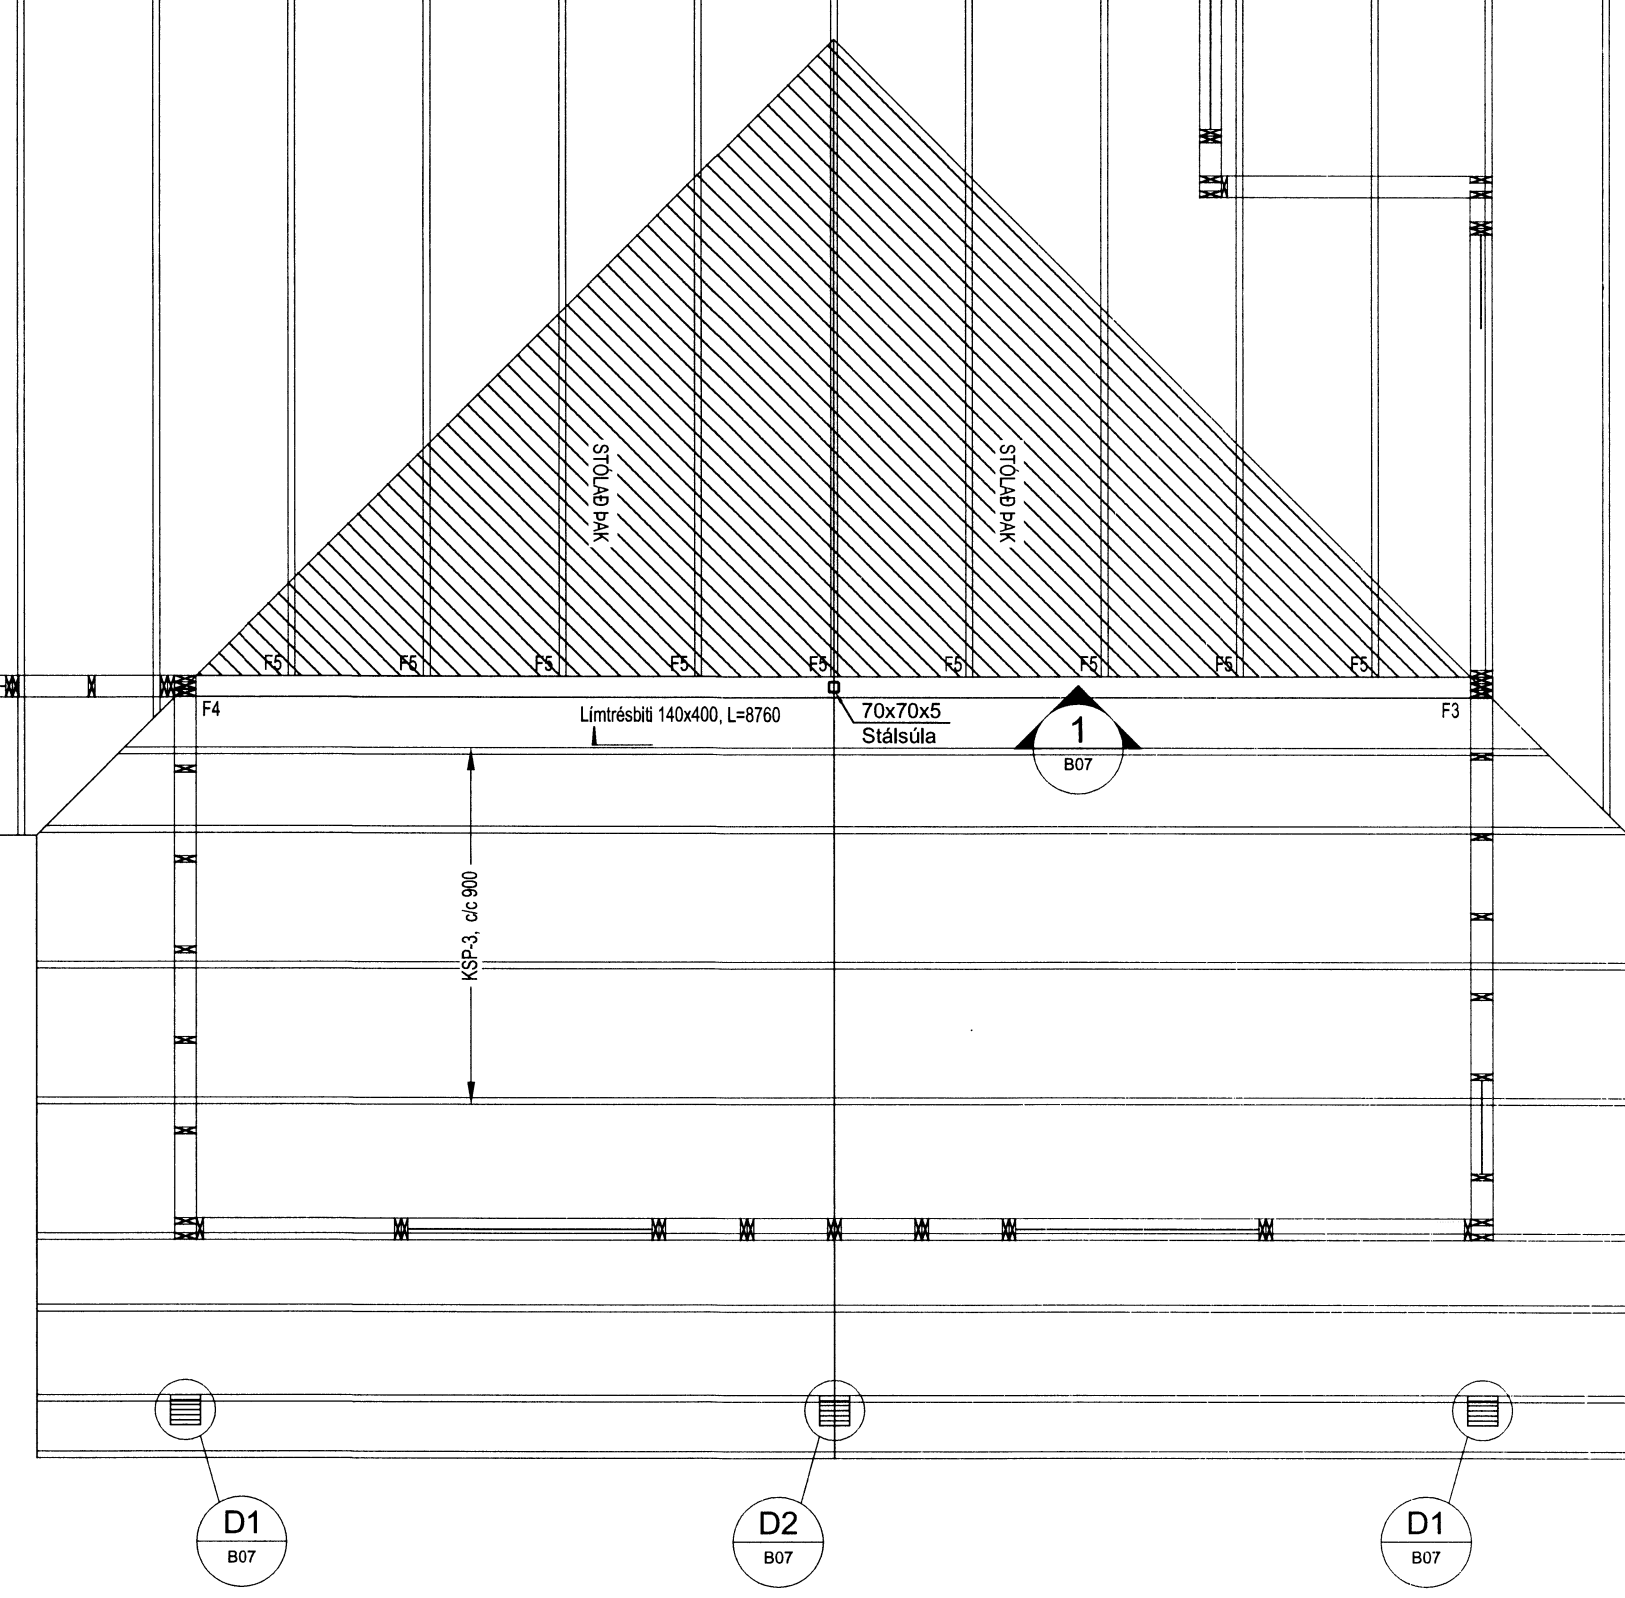


GRUNNMYND ÞAKVIRKIS
Mkv. 1:50

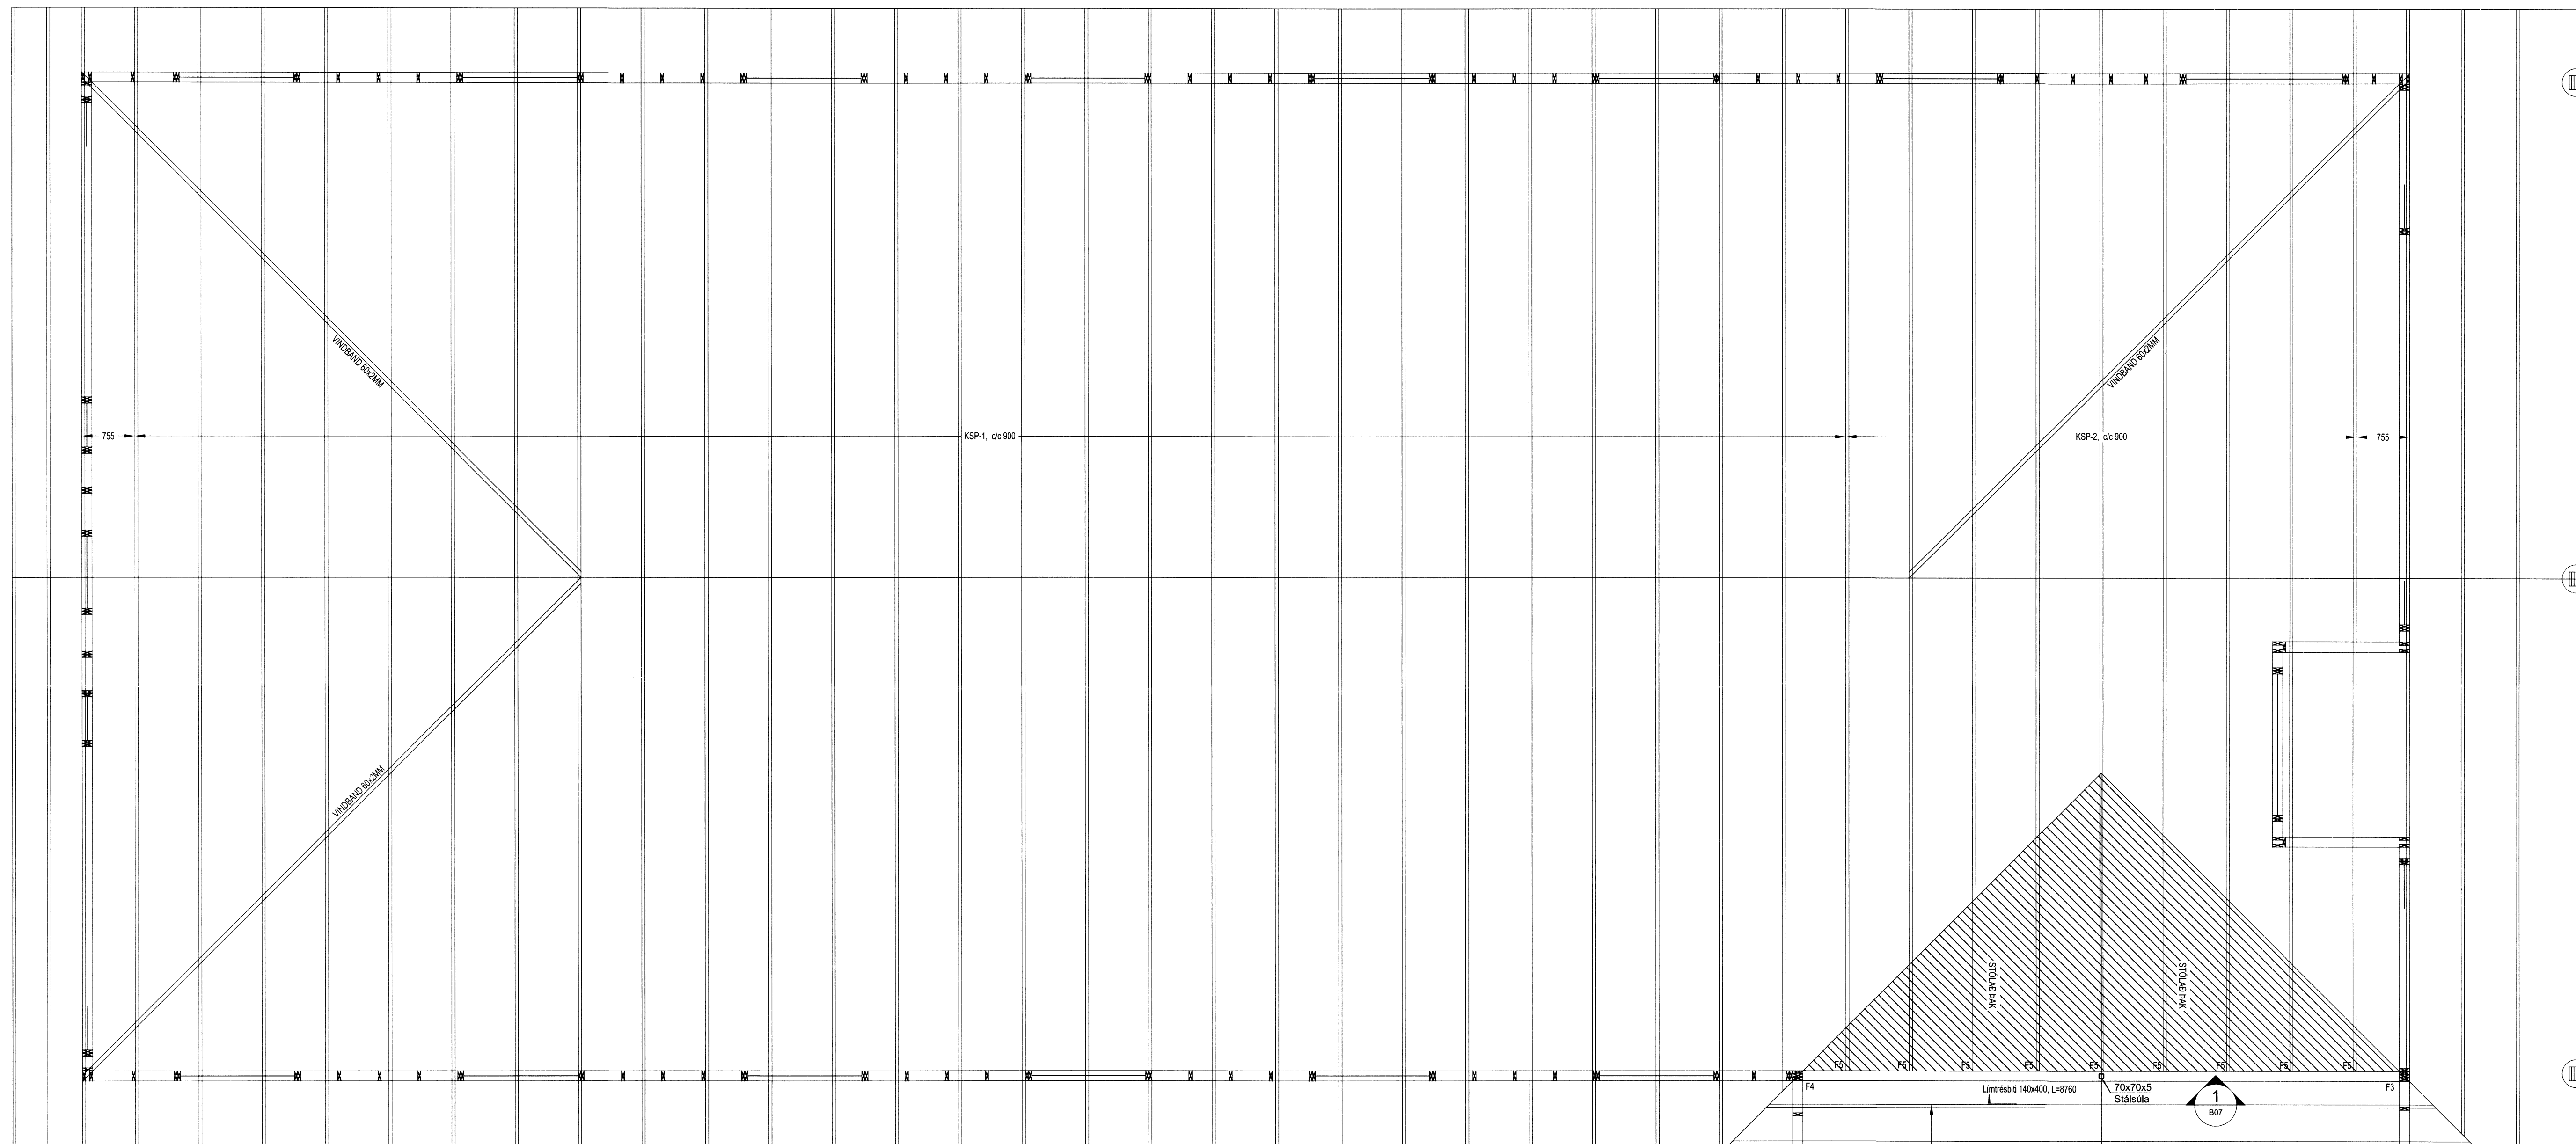

ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera raðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.
Öll mál eru í millimetrum nema annað komi fram.

TREVIKI:
Burðarvirð skulu almennt vera C18, skv. ÍST EN 318 en limtre GL32 eða betra skv. ÍST EN 1194, nema annað sé tilgreint á teikningu. Við utanhúss skal flúverja.
Krossvirur skal vera minnst 5 laga grennkrossvirur (WBP).
Laskar skulu vera 16mm krossvið með rúntýngd 5% frákti > 480 kg/m³.
Rakastigi í timbri við uppsetningu skal ekki vera hærra en 15%. Á milli timbers og steins skal ávalt setja alfaltappa.

ALMENNAR SKÝRINGAR - ÞAKVIRKI:
Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitizinkhúð eða ryðfrítt.

Þak þéttlæðist með borðalæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70, minnst 3 stk. í sperru/borð. Á 1 m svæði frá þakbrúnum skal negla borð við sperru með 4 stk. saum 31/70. Ekki skal skeyta tvo borð hlið við hlið á sömu sperru og ekki skal skeyta meira en þriðjung borða á sömu sperru.

NEGLING LASKA:
Negla skal laska með 28/65 nóglum og fjölda negla samkvæmt teikningu. Uppgefinn fjöldi negla sem gefin er upp á hliðarmyndum kraftsperra er sá fjöldi sem fer í hvern einstakan laska. Fjartaðgö negla frá krossviðstrún skal ekki vera minni 25 mm, frá endaré ekki minni en 42 mm og innbyrðis ekki minni en 25 mm.

VINDBAND:
Vindband skal vera BMF vindtogband 60x2,0. Festa skal vindbandið í annan enda með 14 stk. K40/60 beygja það yfir sperru á hinum endanum rúna kantinn sem vindbandið beygist yfir strekkja vel á vindbandinu og festa það með 3 stk K40/60 í hverja sperru og 14 stk K40/60 í enda.

D1
B07

D2
B07

D1
B07

D1
B07

D2
B07

D1
B07

Nr.	Dags.	Breyting	AI

STEFÁN GUÐMUNDSSON
Hraungerði, 801 Selfoss
Sími: 864-2621, Netfang: mor@simnet.is

ÁSBORGIR 23
GRÍMSN.- & GRAFN.HR.

BURÐARVIRKI
ÞAKVIRKI
GRUNNMYND

Teikn. SG Hraungerði aðaluppdr. 2014
Dags: 30.09.14 Mkv: 1:20/50 Nr: B05
Samp. Stefán Guðmunds, kt. 301171-4989