

*Yfirgrind 4/4 20m
Reinir*

SKÝRINGAR


Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt grindar efni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað með 2x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9mm krossviði, til vindstífging og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skal athuga á teikningum arkitekts. Þakull er 200 mm.

SKÝRINGAR

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 50x100mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm.

SKÝRINGAR

GRUNDAD ER Á ÞJAPPADRI FYLLINGU.
Grundun reiknast samkvæmt FS ENV 1997-1:1994 Mesta álag frá sökklum er: 0.10 MN/m² eða 1.0 kg/cm². Fylling skal vera úr frostfríu efni, bögglaberg eða sambærilegt. Allt lífrænt efni skal fjarlægt og síðan grafið niður á burðarhæfan botn. Fyllingarefni innan í og umhverfis sökkla skal vera frostfrítt. Þjappað skal mest í 300 mm lögum og bleytt. Fylling skal þjöppuð þar til hún uppfyllir eftirfarandi skilyrði: E2 > 100 N/mm² (1000 Kg/cm²) og E2/E1 < 2.5. Undirstöður skulu vera 200 mm breiðar. Járnabending sökkla er sýnd á sniðmynd og grunnmynd. Allar málsetningar eru í mm. Hæðarkotar eru gefnir upp í metrum.

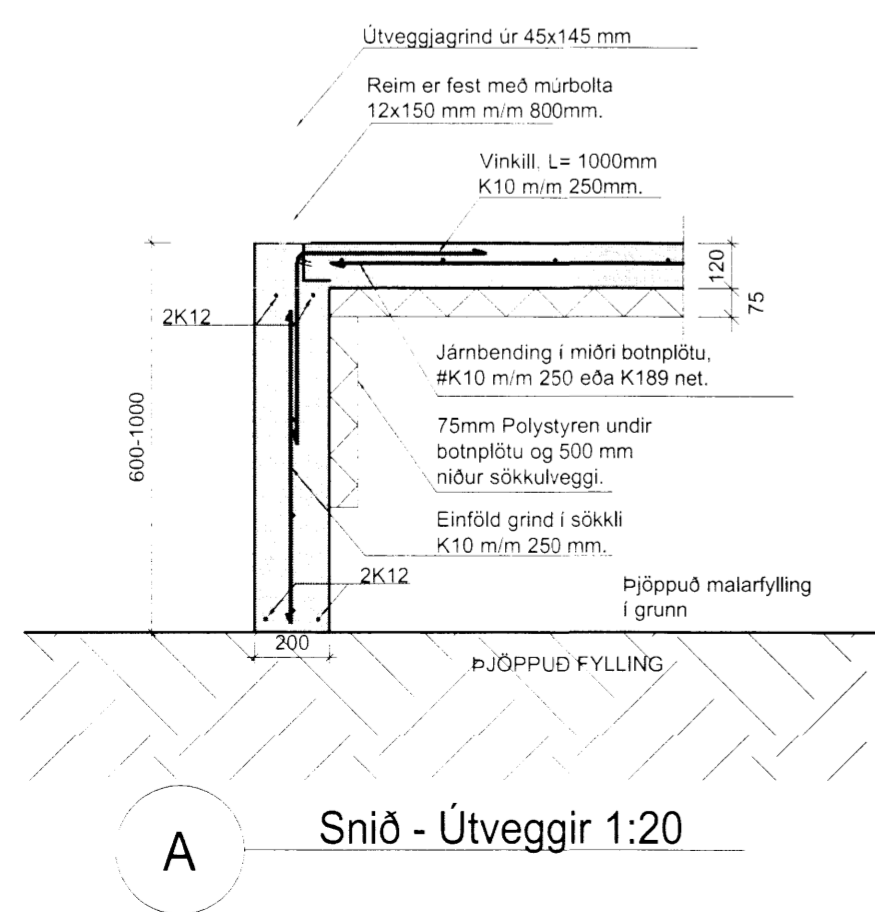

Álagsforsendur:

Vindálag, grunnildi 1.44 kN/m².
Notálag, 1.50 KN/m².
Snjóálag, Svæði 1.
Jarðskjálftaálag, samkvæmt IST12-2002 a=0.4

Steinsteypa í botnplötu: C25.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
 meter teiknistofa ehf Þverholt 3, 270 Mosfellsbær <small>Sími: 5678922, Fax: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is</small>			
<small>ARITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:</small>			
HALLKELSHÓLAR LÖÐ 100, GRÍMSNESI			
UNDIRSTÖÐUR, SNIÐ A, OFANVARP Á GRINDUR OG SKÝRINGAR			
TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARID
536-801-HALLKELSHÓLAR 100	FÓ	FÓ	FÓ
ÚTGAFA			01
SAMPYKKT	TEIKNING NR.	MKV.	BLAD NR.
Fríótrik Ólafsson 2303592459	536-B02	1:50/1:20	B-02
DAGS.	10.04.2015	VERK NR.	536

5885