


GRUNNMYND
MKV.3

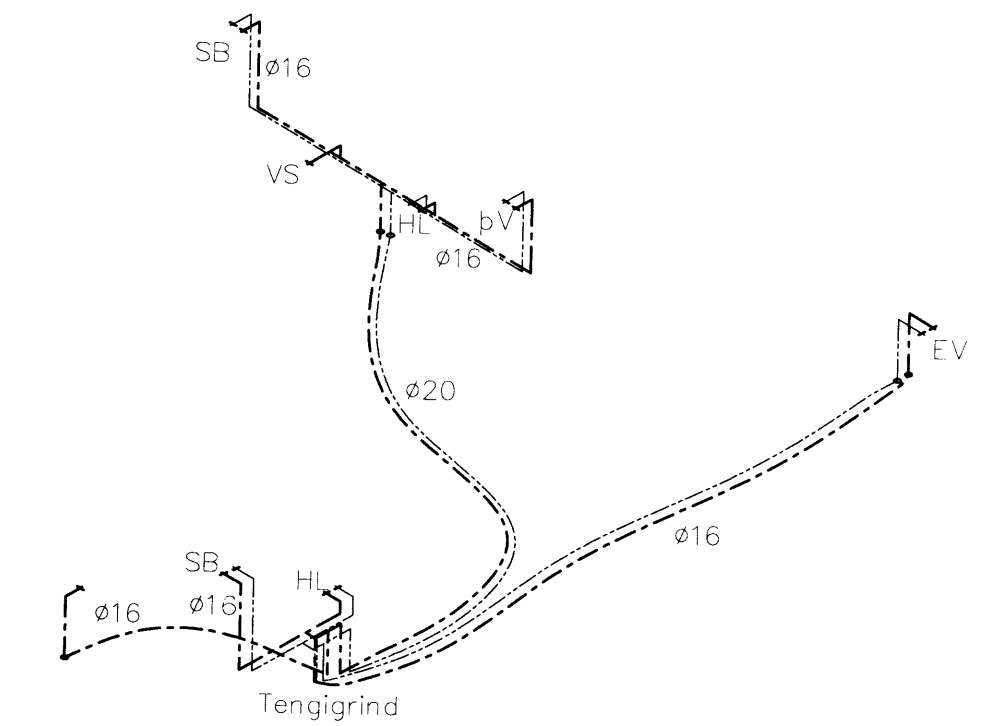

RÚMMYND
MKV.3

SKÝRINGAR

NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR MED ÁLKÁPU (ÁLPEX) SKV DIN 16892 OG RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0.7Mpa VINNUPRÝSTING OG PRÓFST MED 1.0Mpa VATNSPRÝSTINGI ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR EÐA KERFIÐ TEKIÐ Í NOTKUN.

TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE PLASTI (POLYETELYEN).

RYÐFRÍAR PÍPUR SKULU VERA MIÐLUNGSÞYKKAR SETTAR SAMAN Á RIDFRÍUM PRESSUFITTINGS SEM ERU SAMSVARÐI PÍPUNUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTTRA LEIÐSLNA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA ÞEIRRA EN ÞÓ MEST 2.0m.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINGRAÐAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG GREINRÖR SLÖKKVILAGNAR. SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÖLKUM EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU SEM BYGGINGARYFIRVÖLD SAMÞYKKA.

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍAR PÍPUR FYRIR KALT VATN MED SILSAPAPPA UNDIR EINANGRUN.

STOFNLAGNIR OG GREINILAGNIR AÐ BRUNASLÖNGUM SKULU VERA ÚR RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.


FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEDFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

ALLT EFNI SKAL HAFA LAGNEFNISVOTTUN.

6.4 ALMENNNT

BRUNAPÉTTINGA SKAL HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR ÖLLMÁL ERU GEFIN Í METRUM, SENTIMETRUM EÐA MILLIMETRUM. HÆÐIR ERU Í METRUM Í STAÐBUNDNU HÆÐARKERFI REYKJAVÍKUR. MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM OG ÞVERMÁL LAGNA Í MILLIMETRUM.

MKV. 3

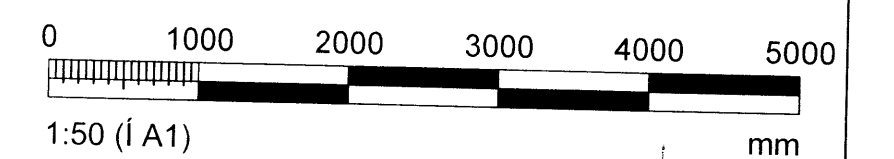

ÁRITUN ADALHÖNNUDAR		Kristinn Ragnarsson ft. #20944-2669	
BREYTINGAR			
NR.	DAGS	BREYTING	SP.
BBD ehf. kt. 660111-0600			
NEW NORDIC ENGINEERING			
SAMÞYKKT		Jökull Jónsson 270575-4209	
VERK			
KOTHÓLSBRAUT 2			
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR			
TEIKNING			
SÉRUPPRÁTTUR			
NEYSLUVATNSKERFI			
GRUNNMYND OG RÚMMYND			
HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	MÆLIKVAFI
JPJ/DGP	DGP	JPJ	1:50
DAGS		TEIKNING NR.	UTGÁFA NR.
16.09.2015		P1-03	-