
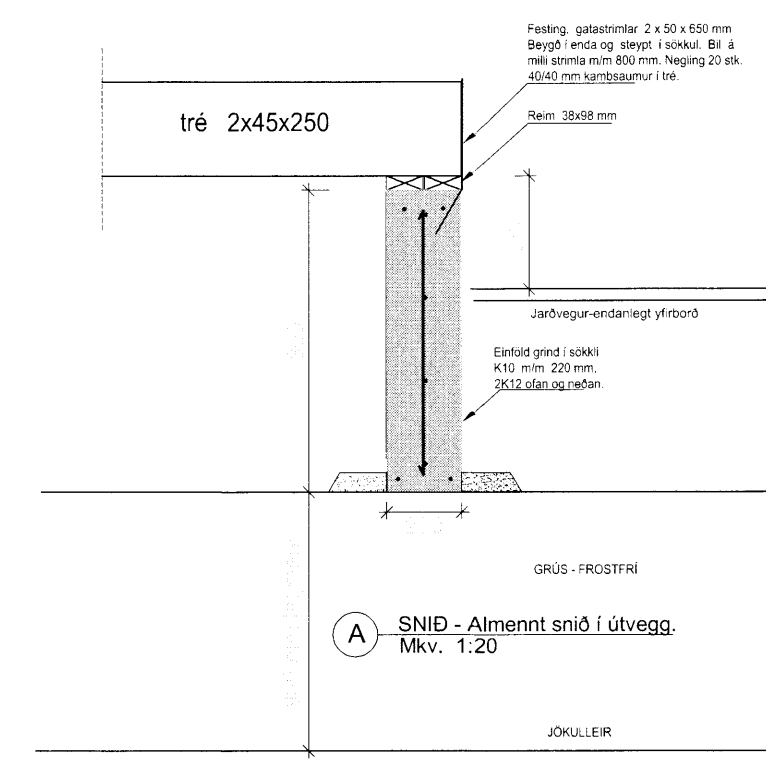
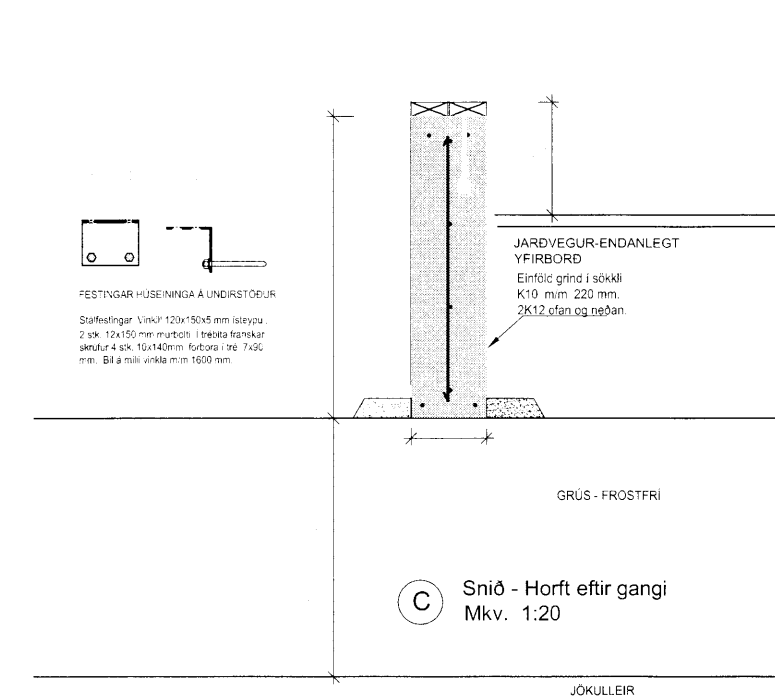


Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar. Reim 36x98 mm kemur á milli undirstöðu og húseininga. Setja skal asfaltþappa á milli steypu og reimar. Stakar undirstöður geta verið hringlaga eða ferhyrðar eftir því hvað hentar betur.

**SKÝRINGAR**

GRUNDAÐ ER Á ÞJAPPAÐRI Fyllingu. Grundun reiknast samkvæmt FS ENV 1997-1:1994. Fylling skal vera úr frostfríu efni, bögglaberg eða sambærilegt. Allt lífrænt efni skal fjarlægt og síðan grafið niður á burðarhæfan botn. Fyllingarefni innan og umhverfis sökkla skal vera frostfritt efni. Þjappað skal mest í 300 mm lögum og bleytt vel. Fylling skal þjöppuð þar til hún uppfyllir eftirfarandi: E2>120MPa og E2/E1<2.5.

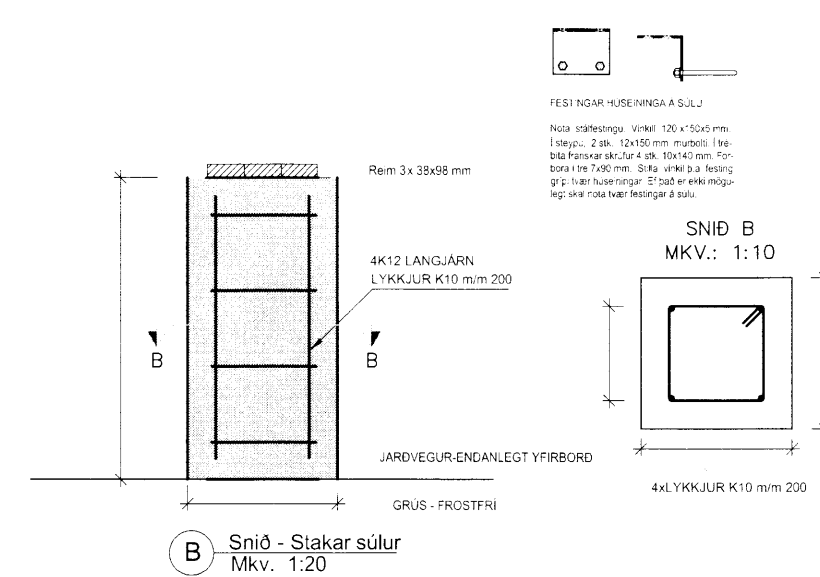

Daga	Breytingar	Nr.	Nafn
<b>meter teiknistofa ehf</b> Þverholt 3, 270 Mosfellsbær Sími: 5678922, Gsm: 8940059 meter@meter.is, www.meter.is			
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNDLUBAR: 6355			
<b>KERLINGARFJÖLL</b>			
<b>UNDIRSTÖÐUR, SNÍÐ A - SNÍÐ C OG SKÝRINGAR</b>			
TÖLUSKRA	HÁNNAD	TEKNAÐ	YFIRFARIÐ
519-801-KERLINGARFJÖLL	FO	FO	FO
SÁMÞYKKT	TEKNIÐING NR.	MKV.	BLAÐ NR.
Frjálik Ólafsson	519-B02	1:50	B-02
2303592459	DAÐS	27.08.2015	VERK NR.
			519