SNIÐ: A-A M. 1:20

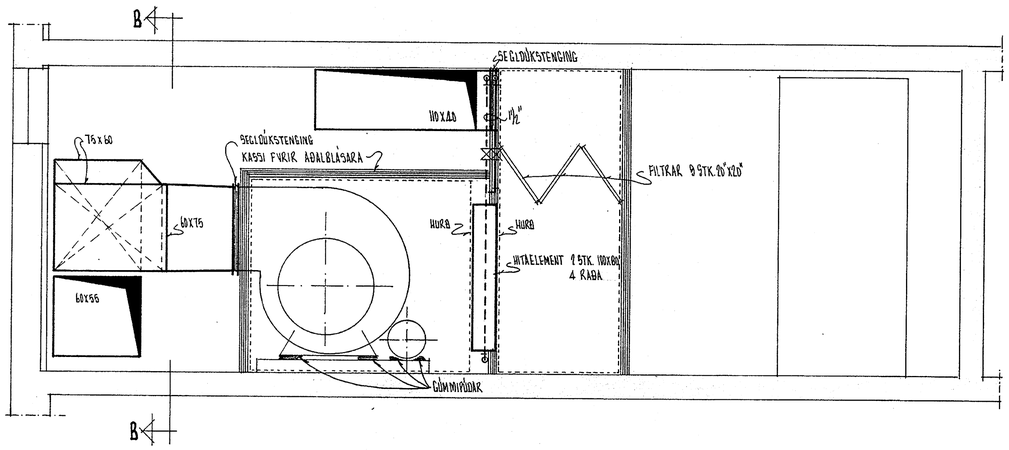

SNIÐ: B-B M. 1:20

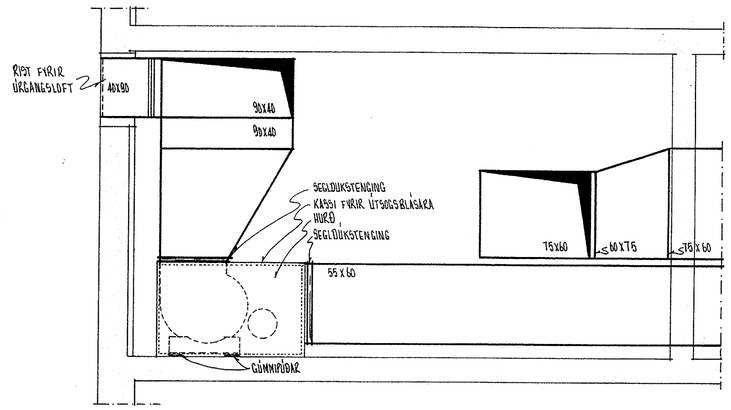

GRUNNMYND M. 1:20

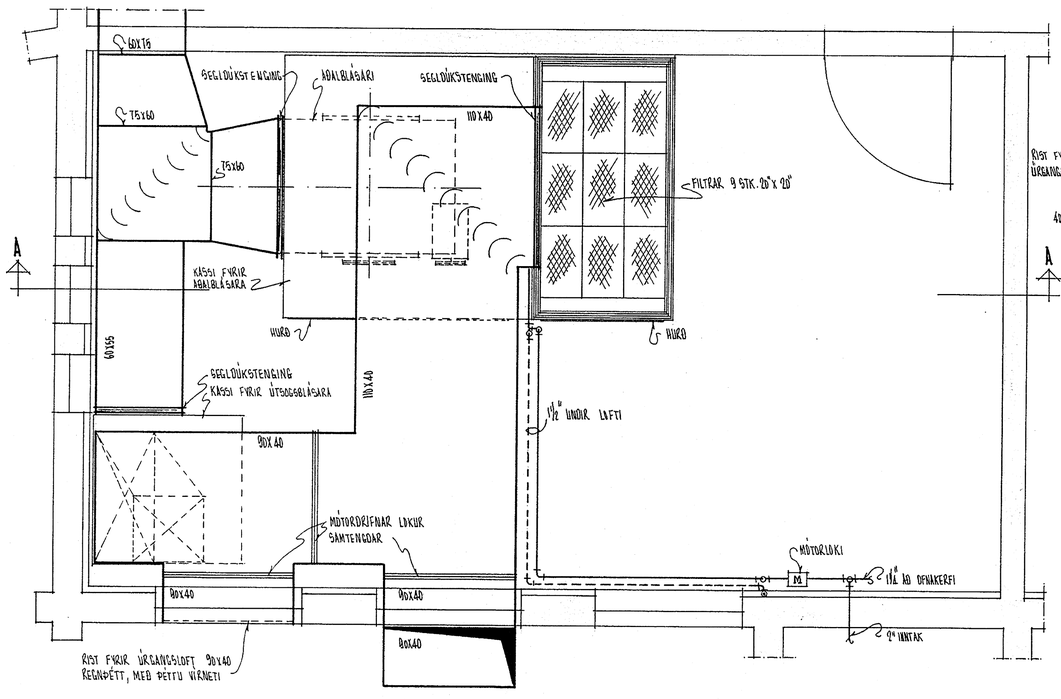

TENGIMYND M. 1:20

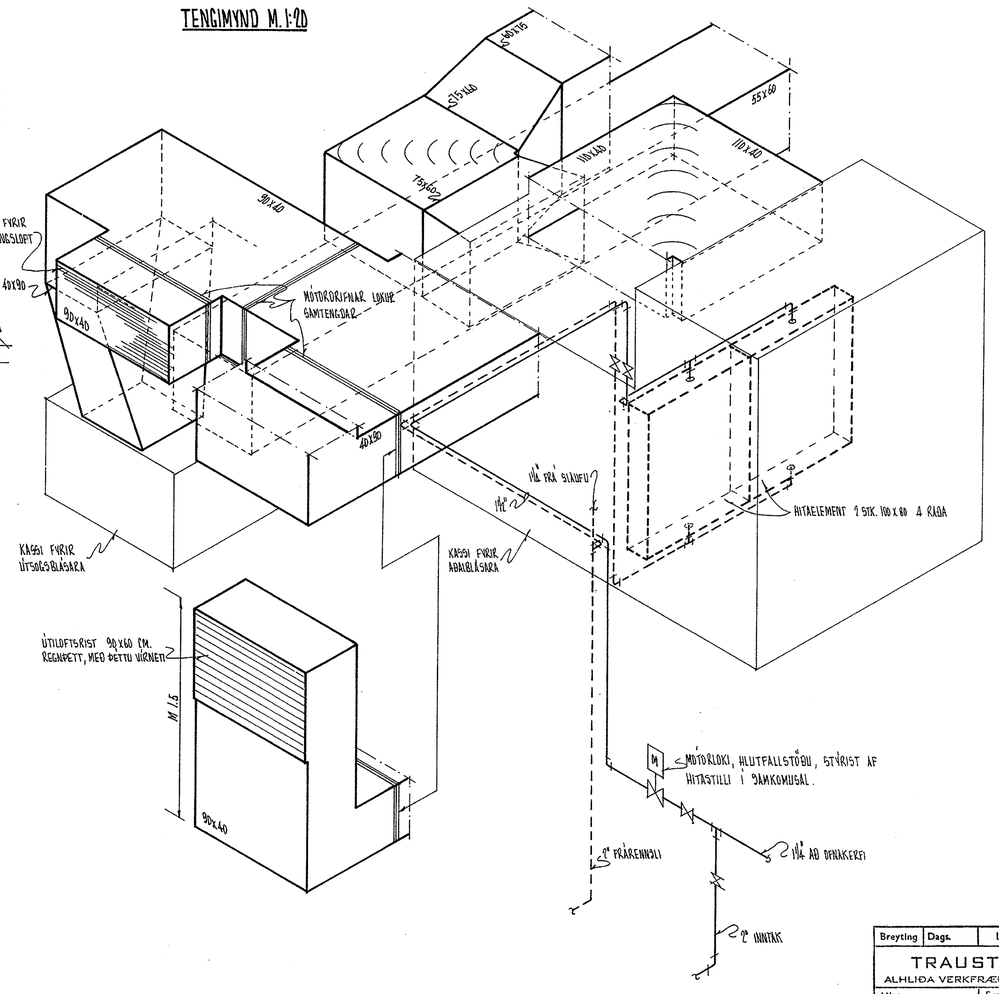

AÐALBLÁSARI: 10.650 M^3/KLST. VIÐ 25 MM VS. (6720 CFM @ 1" S.P.).
T.D. BLÁSARI FRÁ STEÐJA HF. 24" HJÓL, TVÓFALDUR.

ÚTSOGSBLÁSARI: 7000 M^3/KLST. VIÐ 13 MM. VS. (~4200 CFM @ 1½" S.P.).
T.D. TORRINGTON VB 1500-4.

HITAELEMENT: SKAL HITA 10.650 M^3/KLST. FRÁ ÷5°C → +25°C VIÐ MEÐALHITASTIG Á VATNI 60°C. T.D. NORÐISK VENTILATOR 2 STK. LF-1084.

FILTRAR: 9 STK. 20"x20"x1".

Breyting	Dags.	Lýsing	Gjört af
TRAUST H.F. ALHLIÐA VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA		Sími 14303 Símn. Solid P.O. Box 10	
Mkv. 1:20		Fyrir FÉLAGSHEIMILI Í BISKUPSTUNGUM	
Reiknað R.J.		HITALÖGN, KYNDIKLEFI.	
Dregið M.P.			
Yfirfarið R.J.			
Samþ.			
Dags. APRÍL '60		Nr. MI-31	Blað nr. 16 af

6.402.