



Handwritten signature

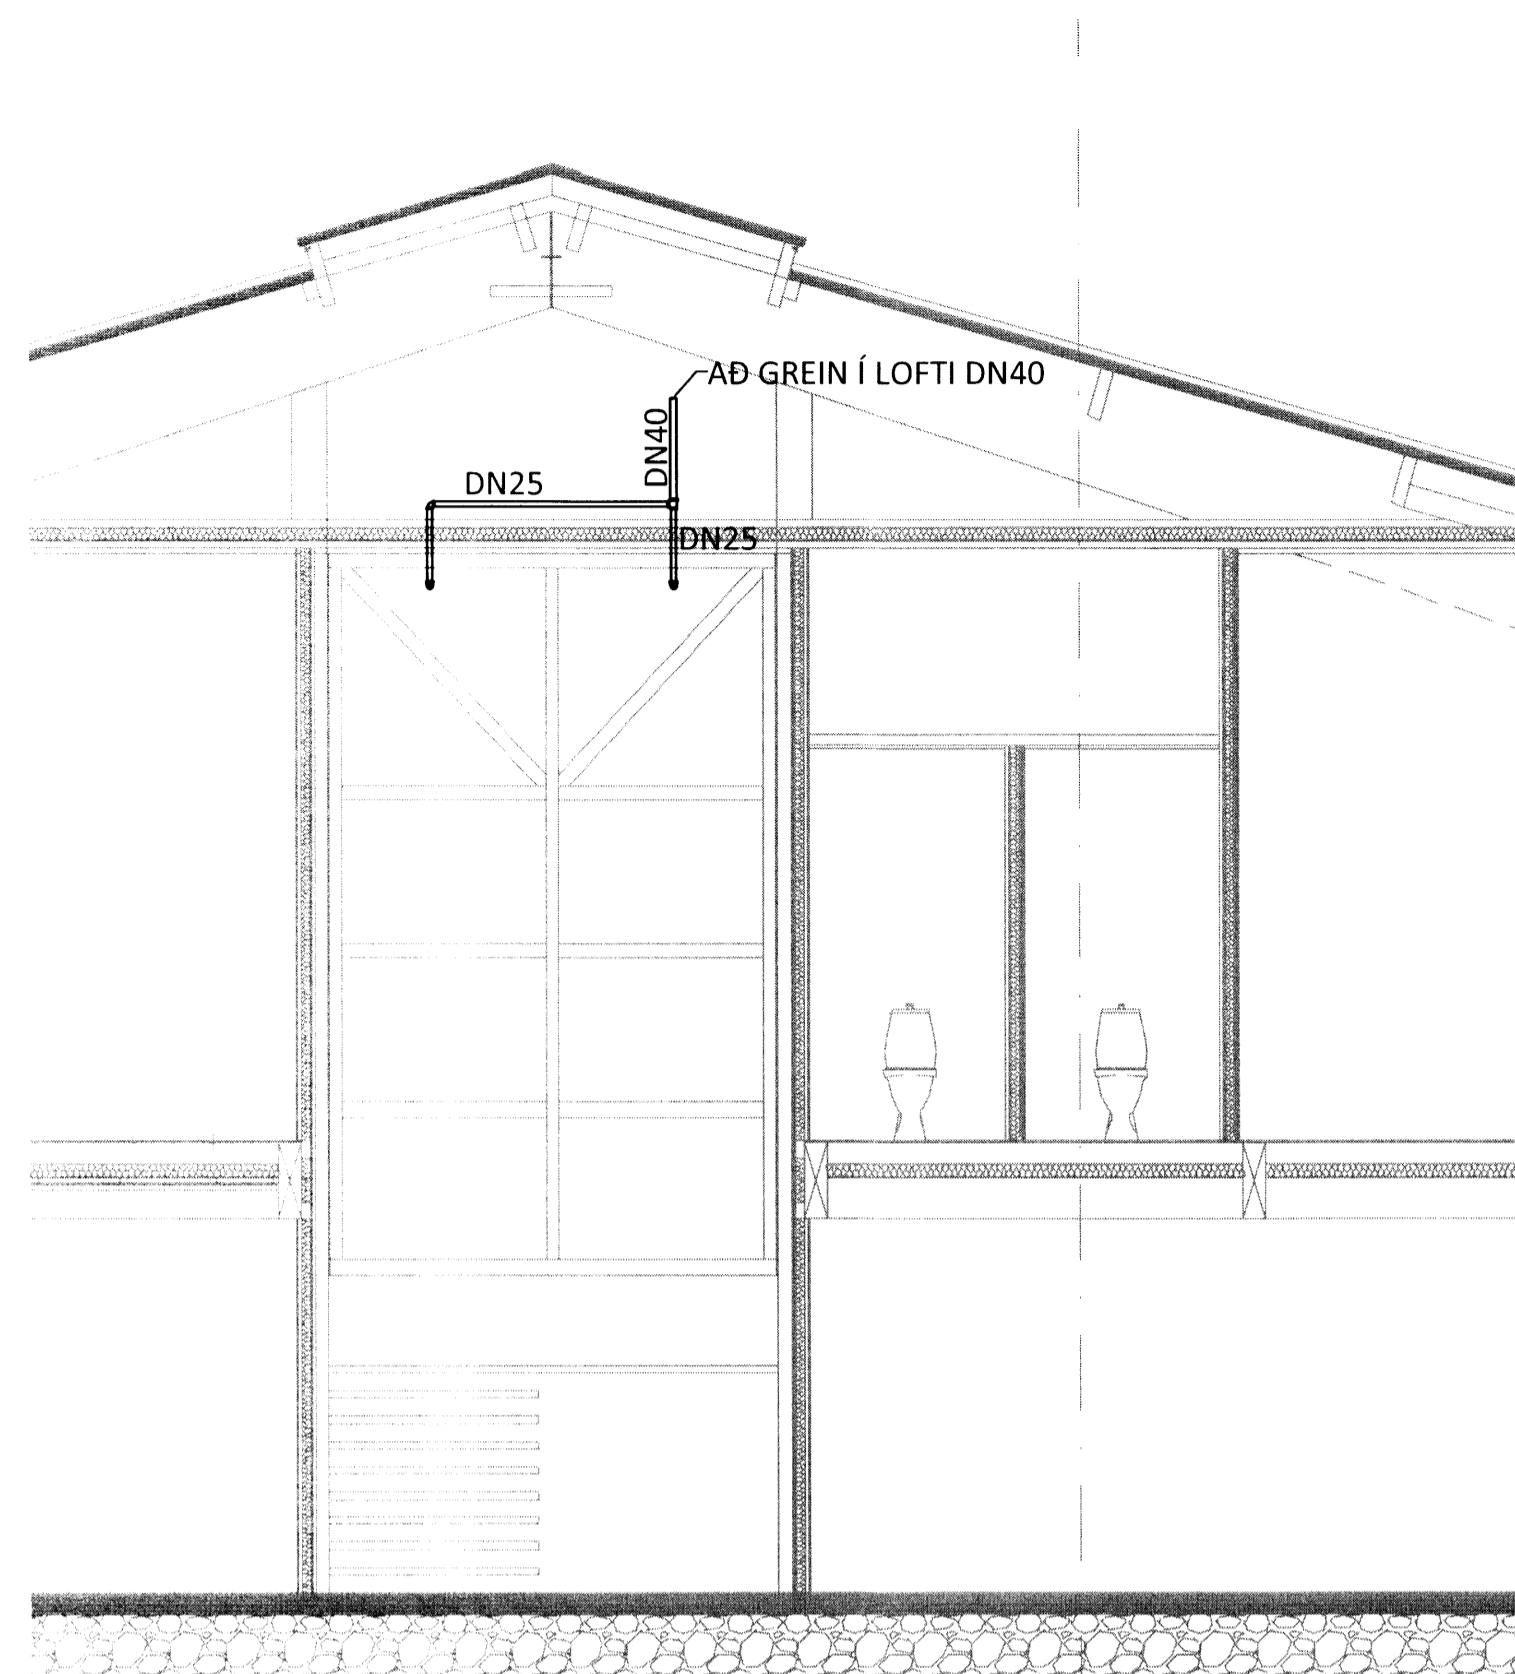

GLERÚÐAHAUSAR, K = 80
MKV. 1:5

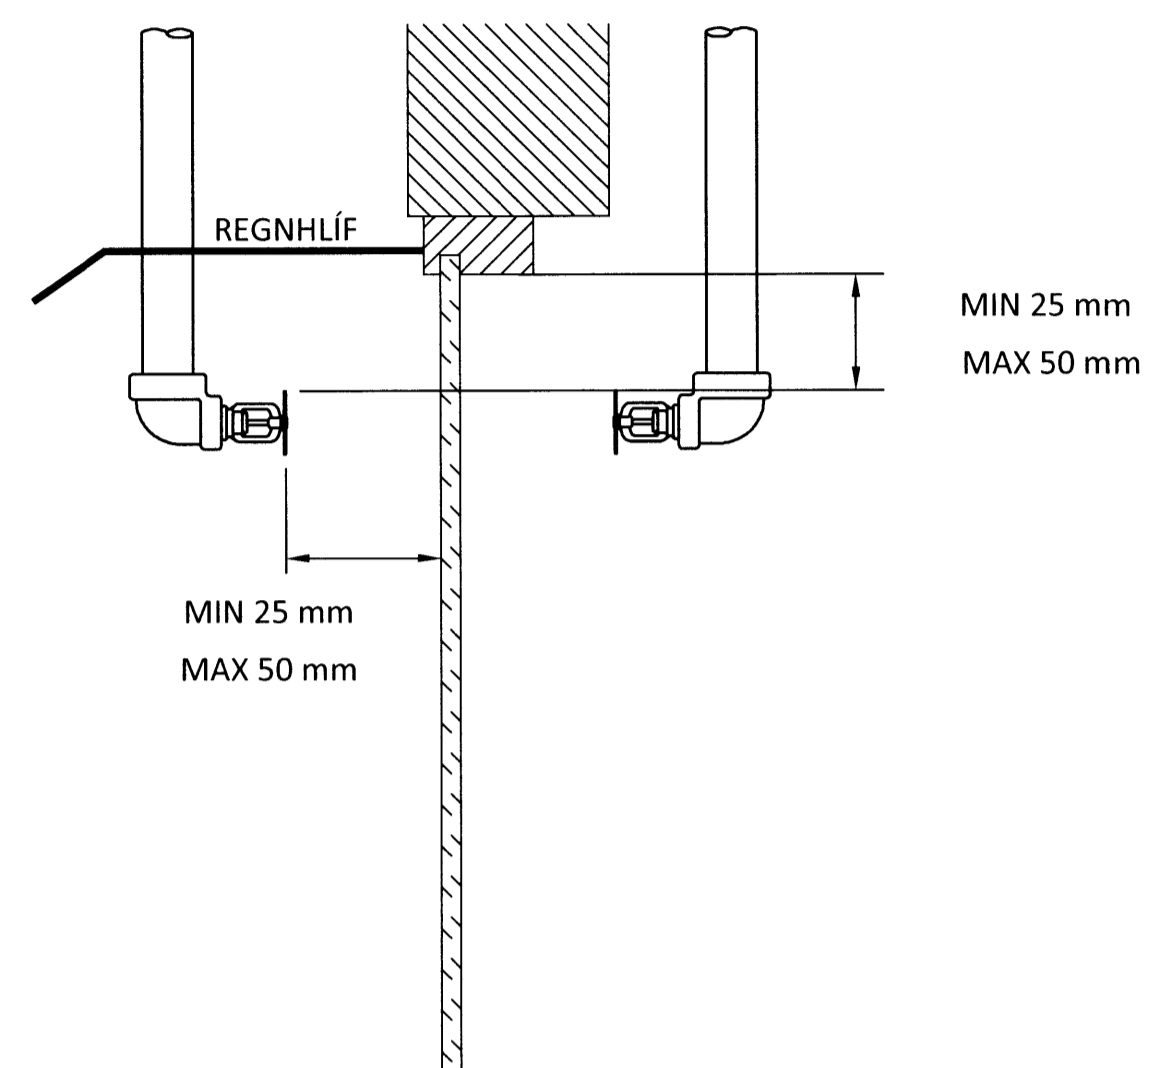

VINNUSALUR


GLERÚÐAHAUSAR

ÚÐAHAUSAR SKULU VERA DN15 MEÐ K-GILDI = 80.
LÁGMARKSPRÝSTINGUR ER 0,35 bar.
OPNUNARHITASTIG ER 68 °C.

FJARLÆGÐ MILLI ÚÐARA SJÁ LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐANDA.

SETJA SKAL REGNHLÍF Á ÚÐAHAUSA SEM SNÚÐA INN AD VERKSMÍÐJUSVÆÐI.

FROSTFRÍR ÚÐAHAUS, K = 80
MKV. 1:5

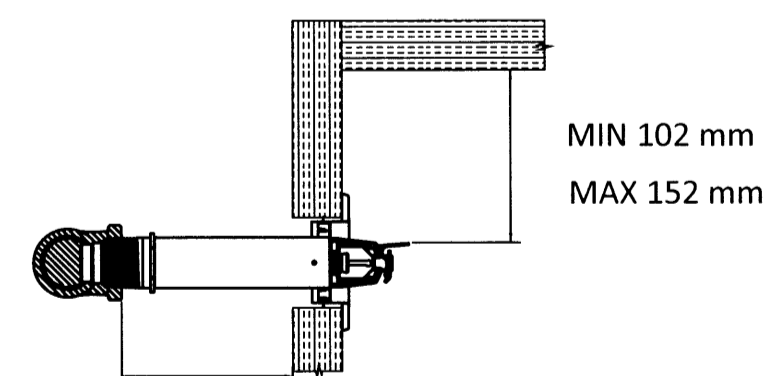

HITASTIG RÝMIS SEM Á AÐ VERJA	LENGD RÖRS HITASTIG RÝMIS		
	4°C	10°C	16°C
4°C	0	0	0
-1°C	0	0	0
-7°C	100	0	0
-12°C	203	25.4	0
-18°C	305	76	0

GASFYLLTIR VEGGÚÐAHAUSAR ÆTLADIR TIL NOTKUNAR ÞAR SEM ER FROSTHÆTTA
HAUSAR SKULU HAFU AUKIÐ VERNDARSVÆÐI
ÚÐAHAUSAR SKULU VERA DN25, K = 80
OPNUNARHITSTIG 79°C

SJÁ LEIÐBEININGAR FRAMLEIÐANDA

ÁRITUN ADALHÖNNUÐAR: KT.

BR.	DAGS.	BREYTING



TORFDALUR 2 FLÚÐUM
LÍMTRÉSVERKSMÍÐJA
VATNSÚÐAKERFI
GLUGGAÚÐARAR
SÉRMYNDIR

SAMPYKKT: KT.			
HÖNNUÐUR	YFIRFARID	DAGS. ÚTG.	DAGS. BREYT.
ÞAG	thor@ferill.is	16.04.15	
MKV.	VERKNR.	TEIKN. NR.	BREYT.
	15009	7 - 04	

6521