


### F6 Festingar á vindstífum. 1:10

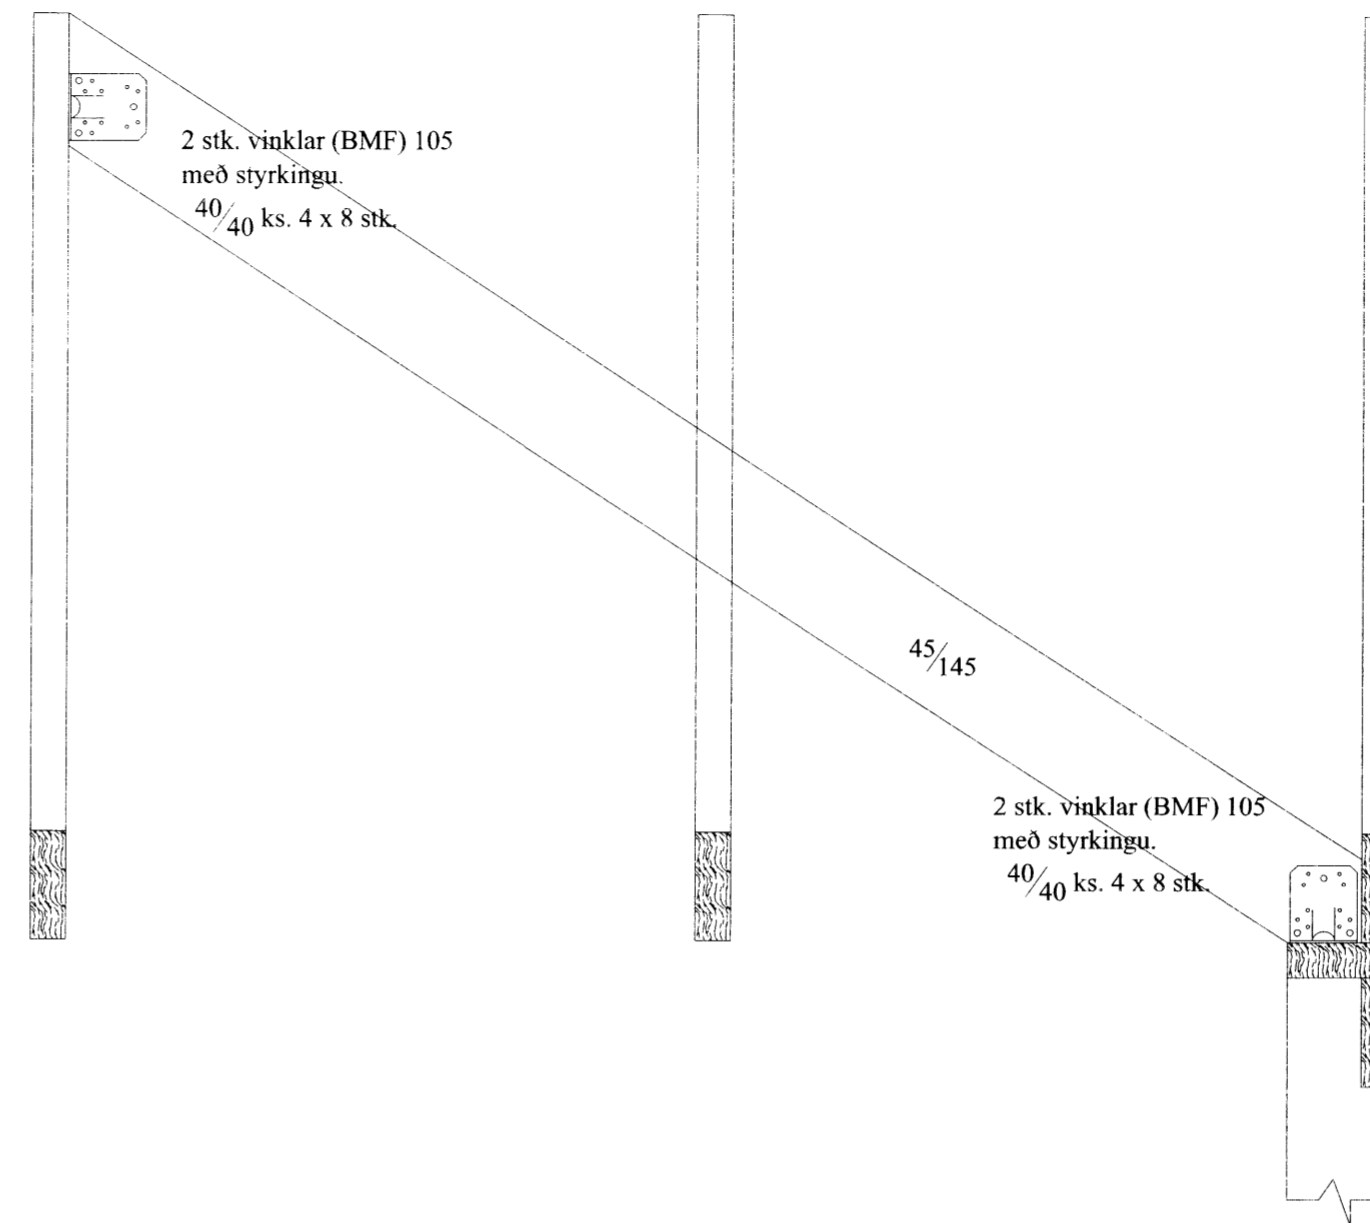

Ath: í sperrum yfir innskoti skal vera stærri laski skv. eftirfarandi teikningu:

Skipulegs- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.  
Yfirfarið  
17. DES. 2015  
S.h. David Sís  
Byggingarfulltrúi

#### Almennar skýringar - þakvirki

Allur viður er C18 eða betra.  
Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt.  
Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x4stk. Ø40 í hvert sperrubíl.

**Ath:** passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.

#### Festingar:

F1 Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40/40 4x7 stk.

F2 Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40/40 4x7 stk og vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2 stk. festing með full negling 40/40 kamsaum.

F3 Bitaskór (BMF) 80x150, negling 2x7 stk. ks. 40/40 í krossviðssperru og 2x6 stk. í sperru.

F6 Sjá sérteikningar.

F7 Þakásanker (BMF) nr. 290, 1 stk. kamsaumur, 40/40 4x5 stk.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

VERK: Lækur 801 Selfoss	TEIKN NR.: 272
HLUTE: Burðarvirki Sperrur og sérmyndir	KVARDJ. 1:30/10-A2
DAGS: 25.09.15	TEIKN: BL
SAMÞ: Björgvin Viglundsson 040546-2009 131	NR: 15-03
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	6950