ÁRITUN BYGGINGAFULLTRÚA:

Yfirfarið

21 . . 2015

p.h. Byggingarfulltrúi

ATH! ÁRITAÐ EINTAK SKAL ÆTÍÐ VERA Á BYGGINGARSTAÐ.

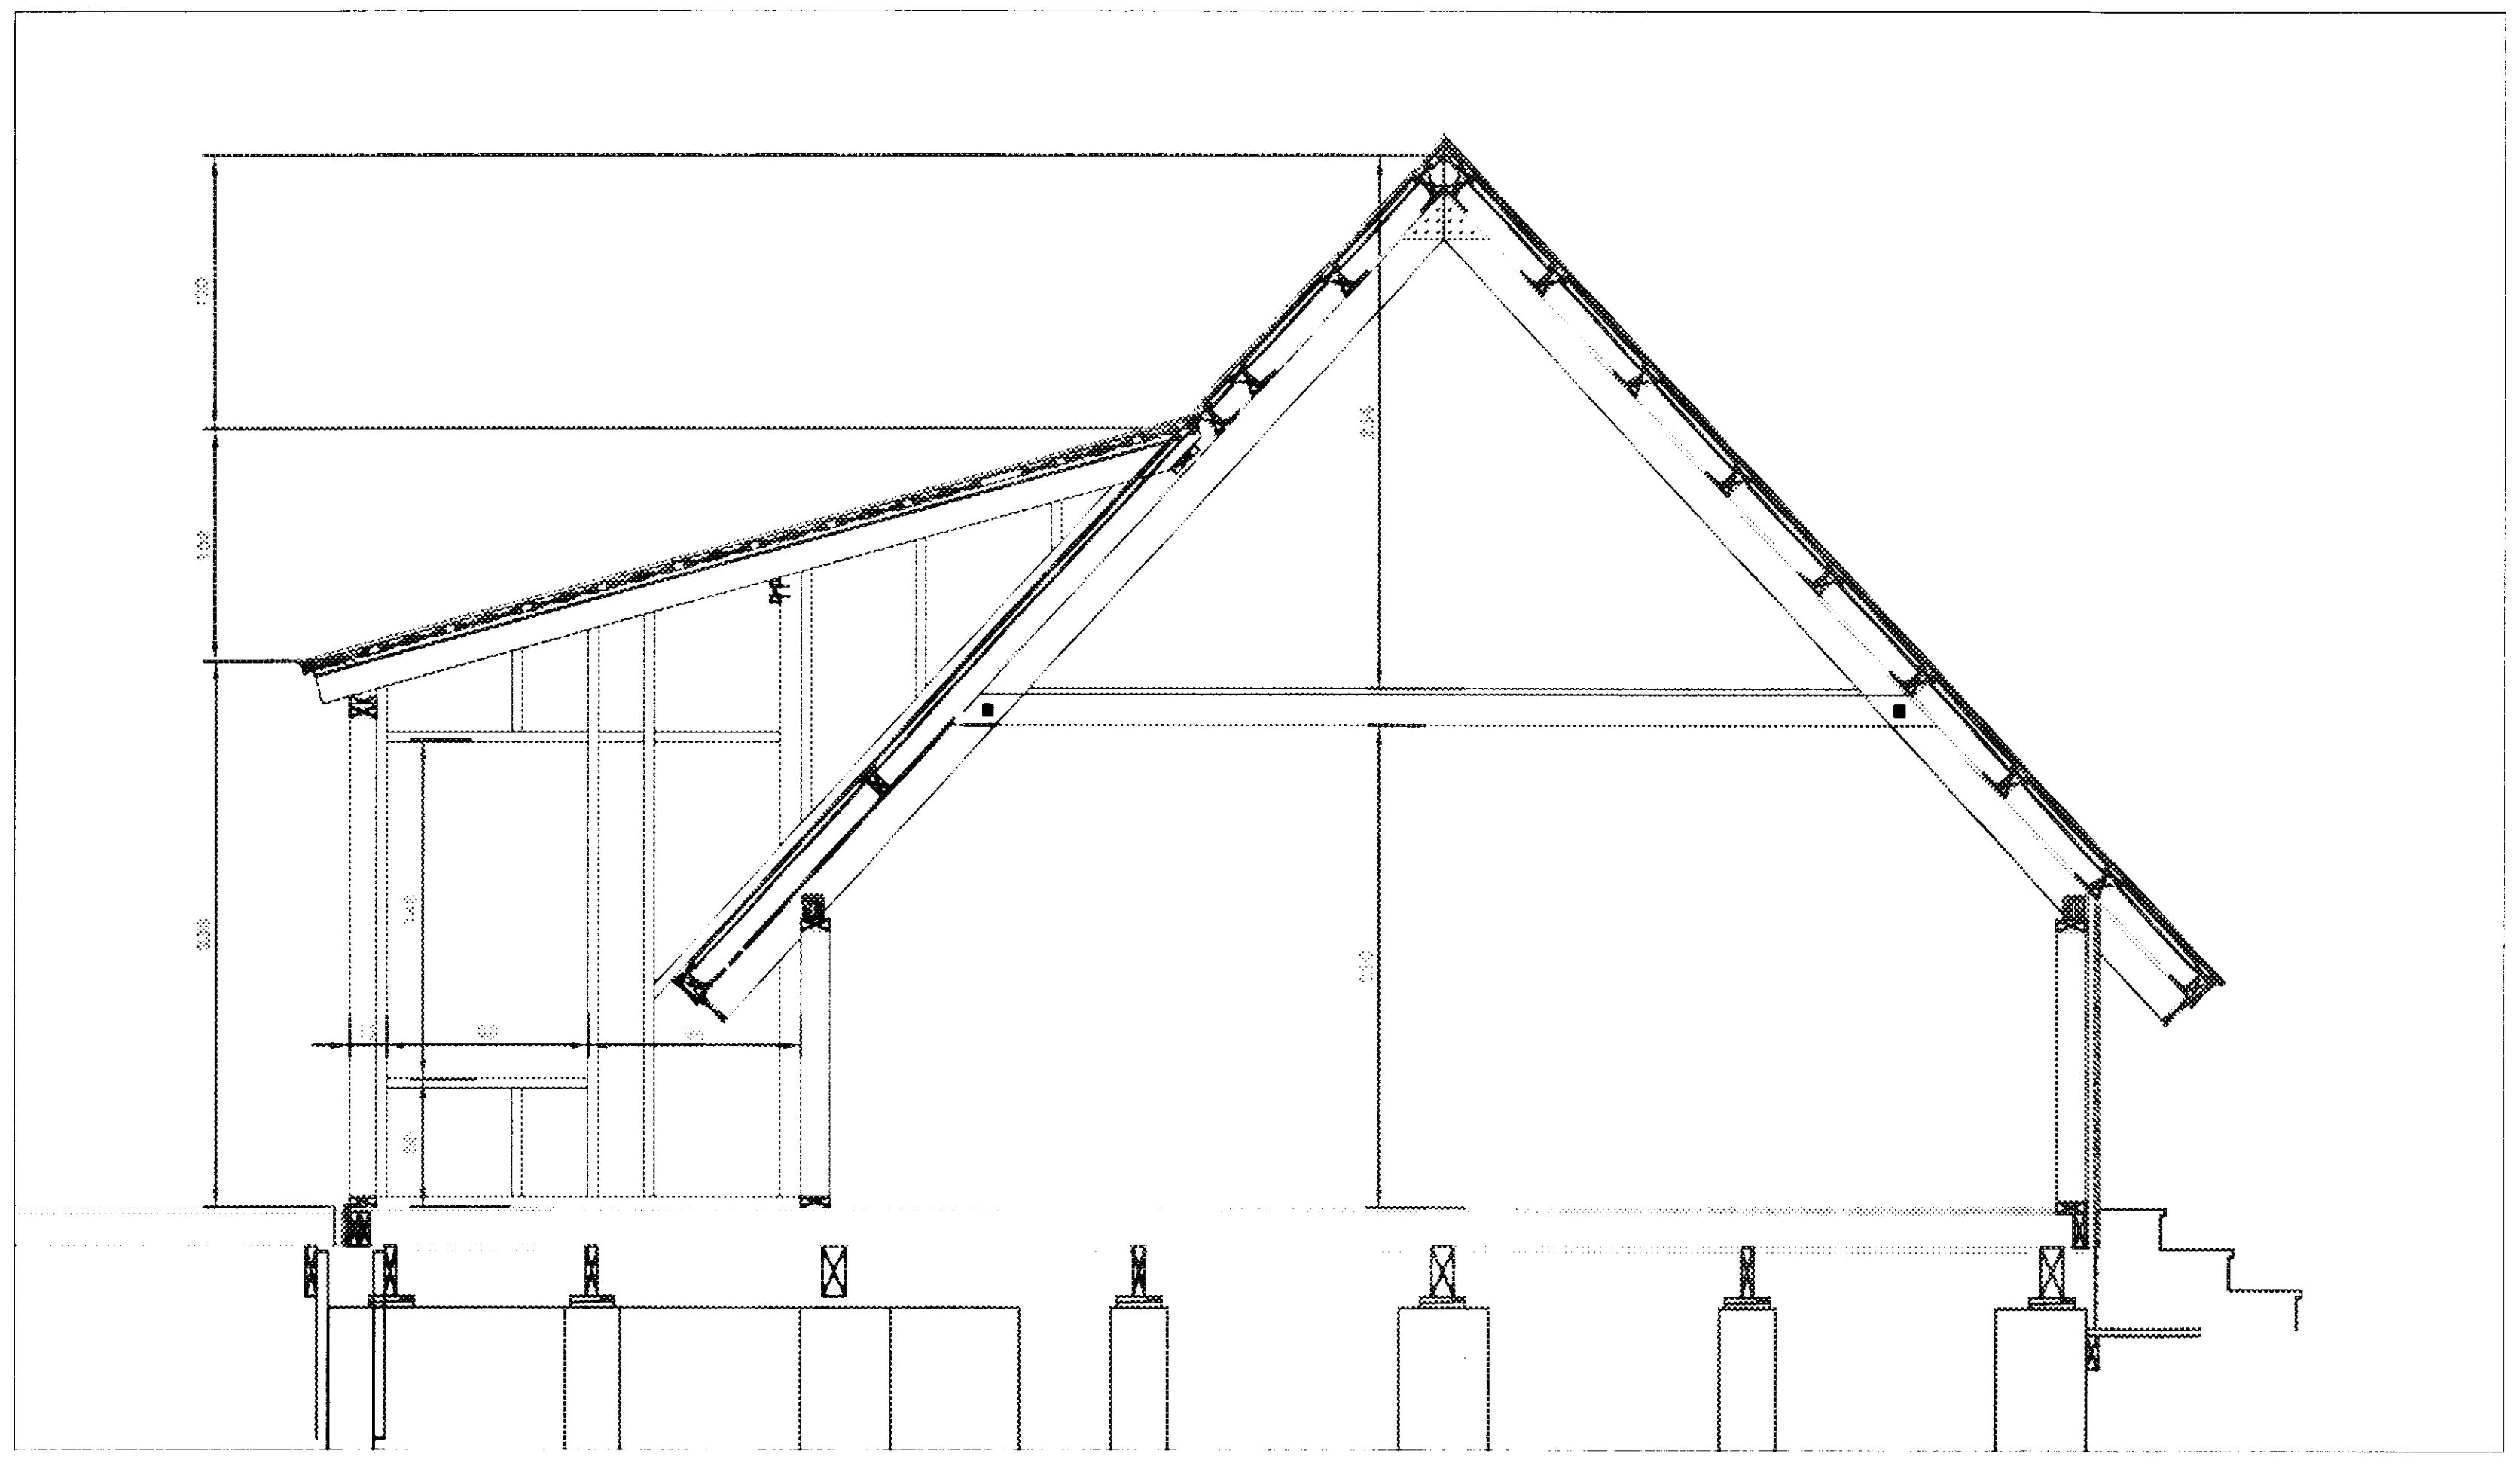

AUSTUR STAFN VIÐBYGGINGAR
MÁLSETNING Mkv. 1:50

SKÝRINGAR:

ALMENNAR:

Allt efni til verksins skal vera af góðum gæðum og í samræmi við gildandi ÍST- og EN-staðla. Á sama hátt skal öll vinna vera faglega unnin og uppfylla ákvæði sömu staðla, í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.
Varðandi skýringar um mótavinnu, steypu og bendistáls vísast á teikn. nr. B101.

TIMBURVIRKI:

Allur burðarviður í þak, veggi og gólf skal vera gallalaus og standast kröfur sem gerðar eru til timburs af styrkleikaflokki C24, skv. ÍST EN 1194:1999 (T2 skv. ÍST INSTA 142:2009), .
Aðrir viðir s.s. lofturnarlistar, klæðningar o.þ.h. mega vera af styrkleikaflokki C18, skv. ÍST 338:2009 (T1 skv. ÍST INSTA 142:2009.

Í þakklæðningu skal nota 25x150 mm nýjan borðvið (heimilt er þó að nota gallalítið mótatimbur, heilt og óklofið). Hvert borð skal neglt í hverja sperru með 3 stk. 31/75 riffluðum byssusaum eða samsvarandi.
Á þremur ystu sperrum við gafla og á 1,0 metra breiðu belti með langhliðum (þakbrún) skal þó negla með 3 stk 31/90 riffluðum byssusaum eða samsvarandi.
Borðvið skal eingögnu setja saman á sperrum. Samsetingar skulu þó aldrei vera tvær eða fleiri í röð á sömu sperru.

STÁLVIRKI:

Allt stál í smíðuðum festingum skulu uppfylla kröfur staðals ÍST/DS316 , efnisflokk I/Fe360. Boltar, rær og saumur sé af stálgæðum 8.8.
Boltar og saumur skal vera zinkhúðað skv. kröfum staðals ÍST/DS/ISO2081.
Gataplötur, bitaskór og aðrar viðurkenndar og merktar festingar ásamt tilheyrandi saumi t.d. frá BMF-BYGNINGSBESLAG A/S., eða af samssvarandi gæðum.
Við uppsetningu bolta, múrbolta, berandi festinga og sauma skal fylgja fyrirmælum framleiðenda efnis, og forskrift á teikningum.

Þakstál skal fest með riffluðum eða snúnum þaksaum 4,2/60mm eða sambærilegu. Negla skal í aðra hverja hábáru, þannig að neglt sé í tvö fyrstu borðin á þakbrún og síðan með 60-75 cm millibili á miðju þaki. Við gafla séu naglaraðirnar þéttaðar tvöfalt (30 - 37,5 cm), á fleti sem er um 1,0 m frá vindskeið.

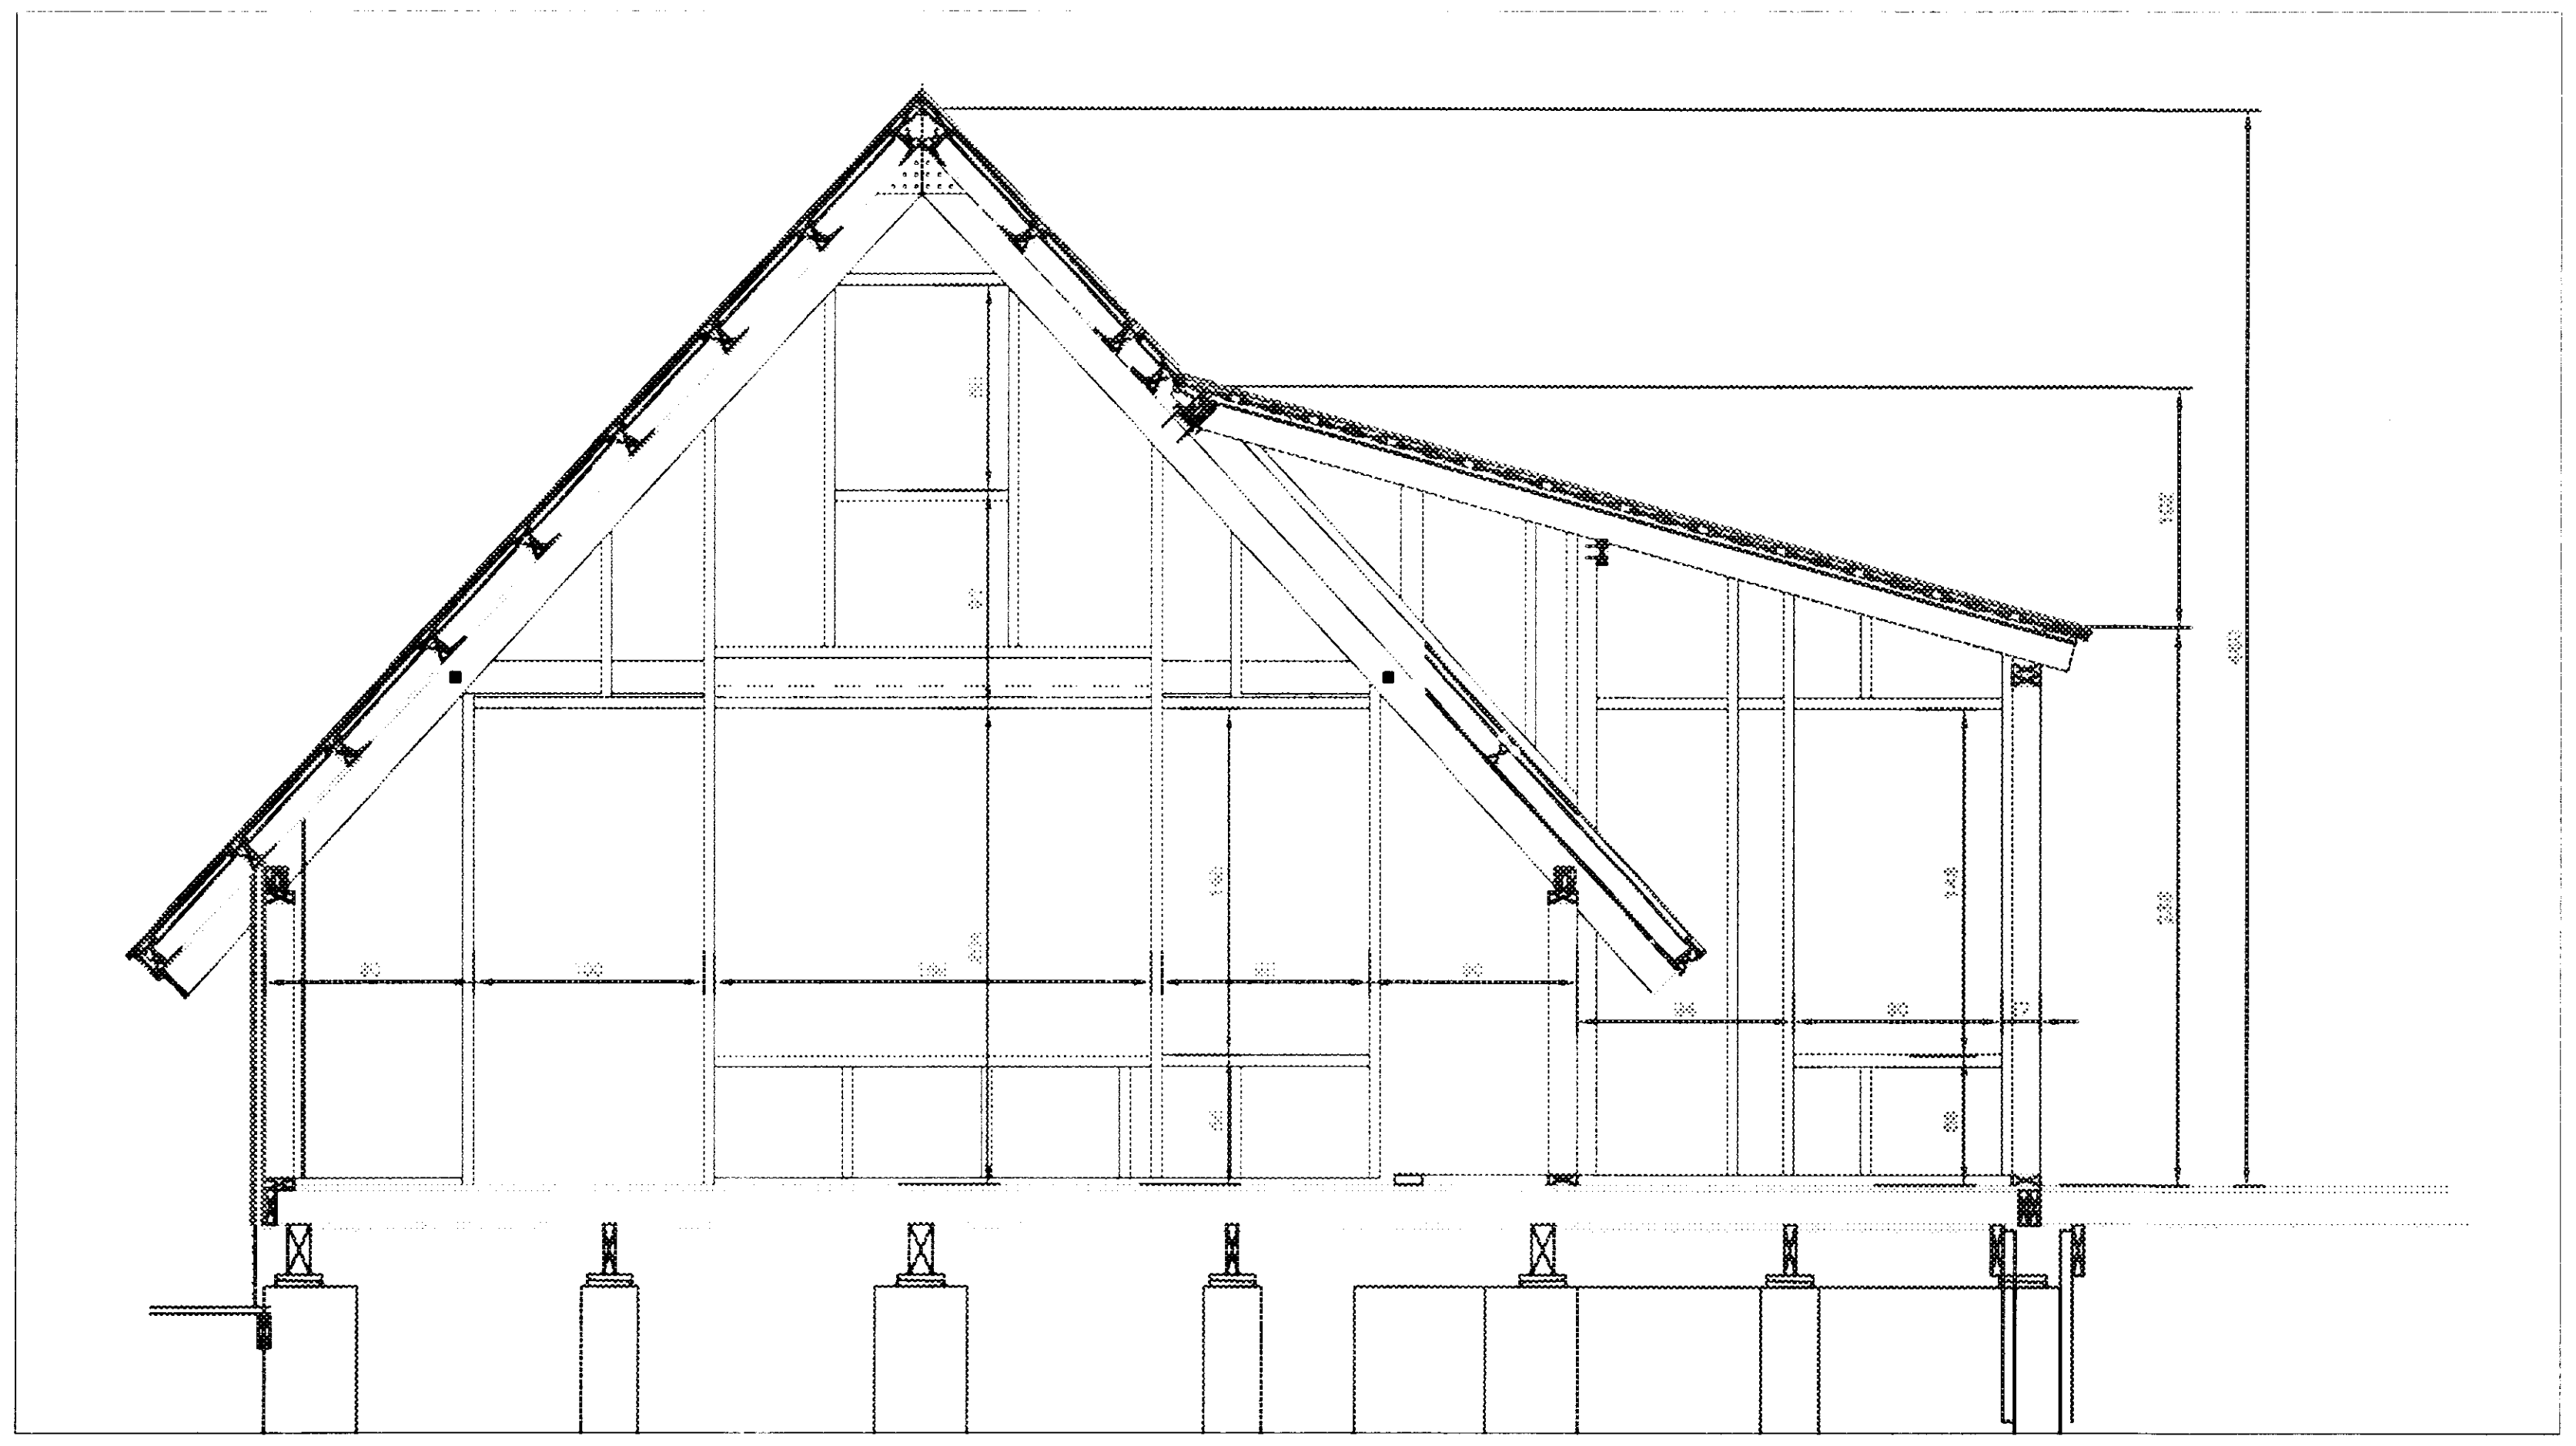

VESTUR STAFN HÚSS OG VIÐBYGGINGAR
Mkv. 1:50

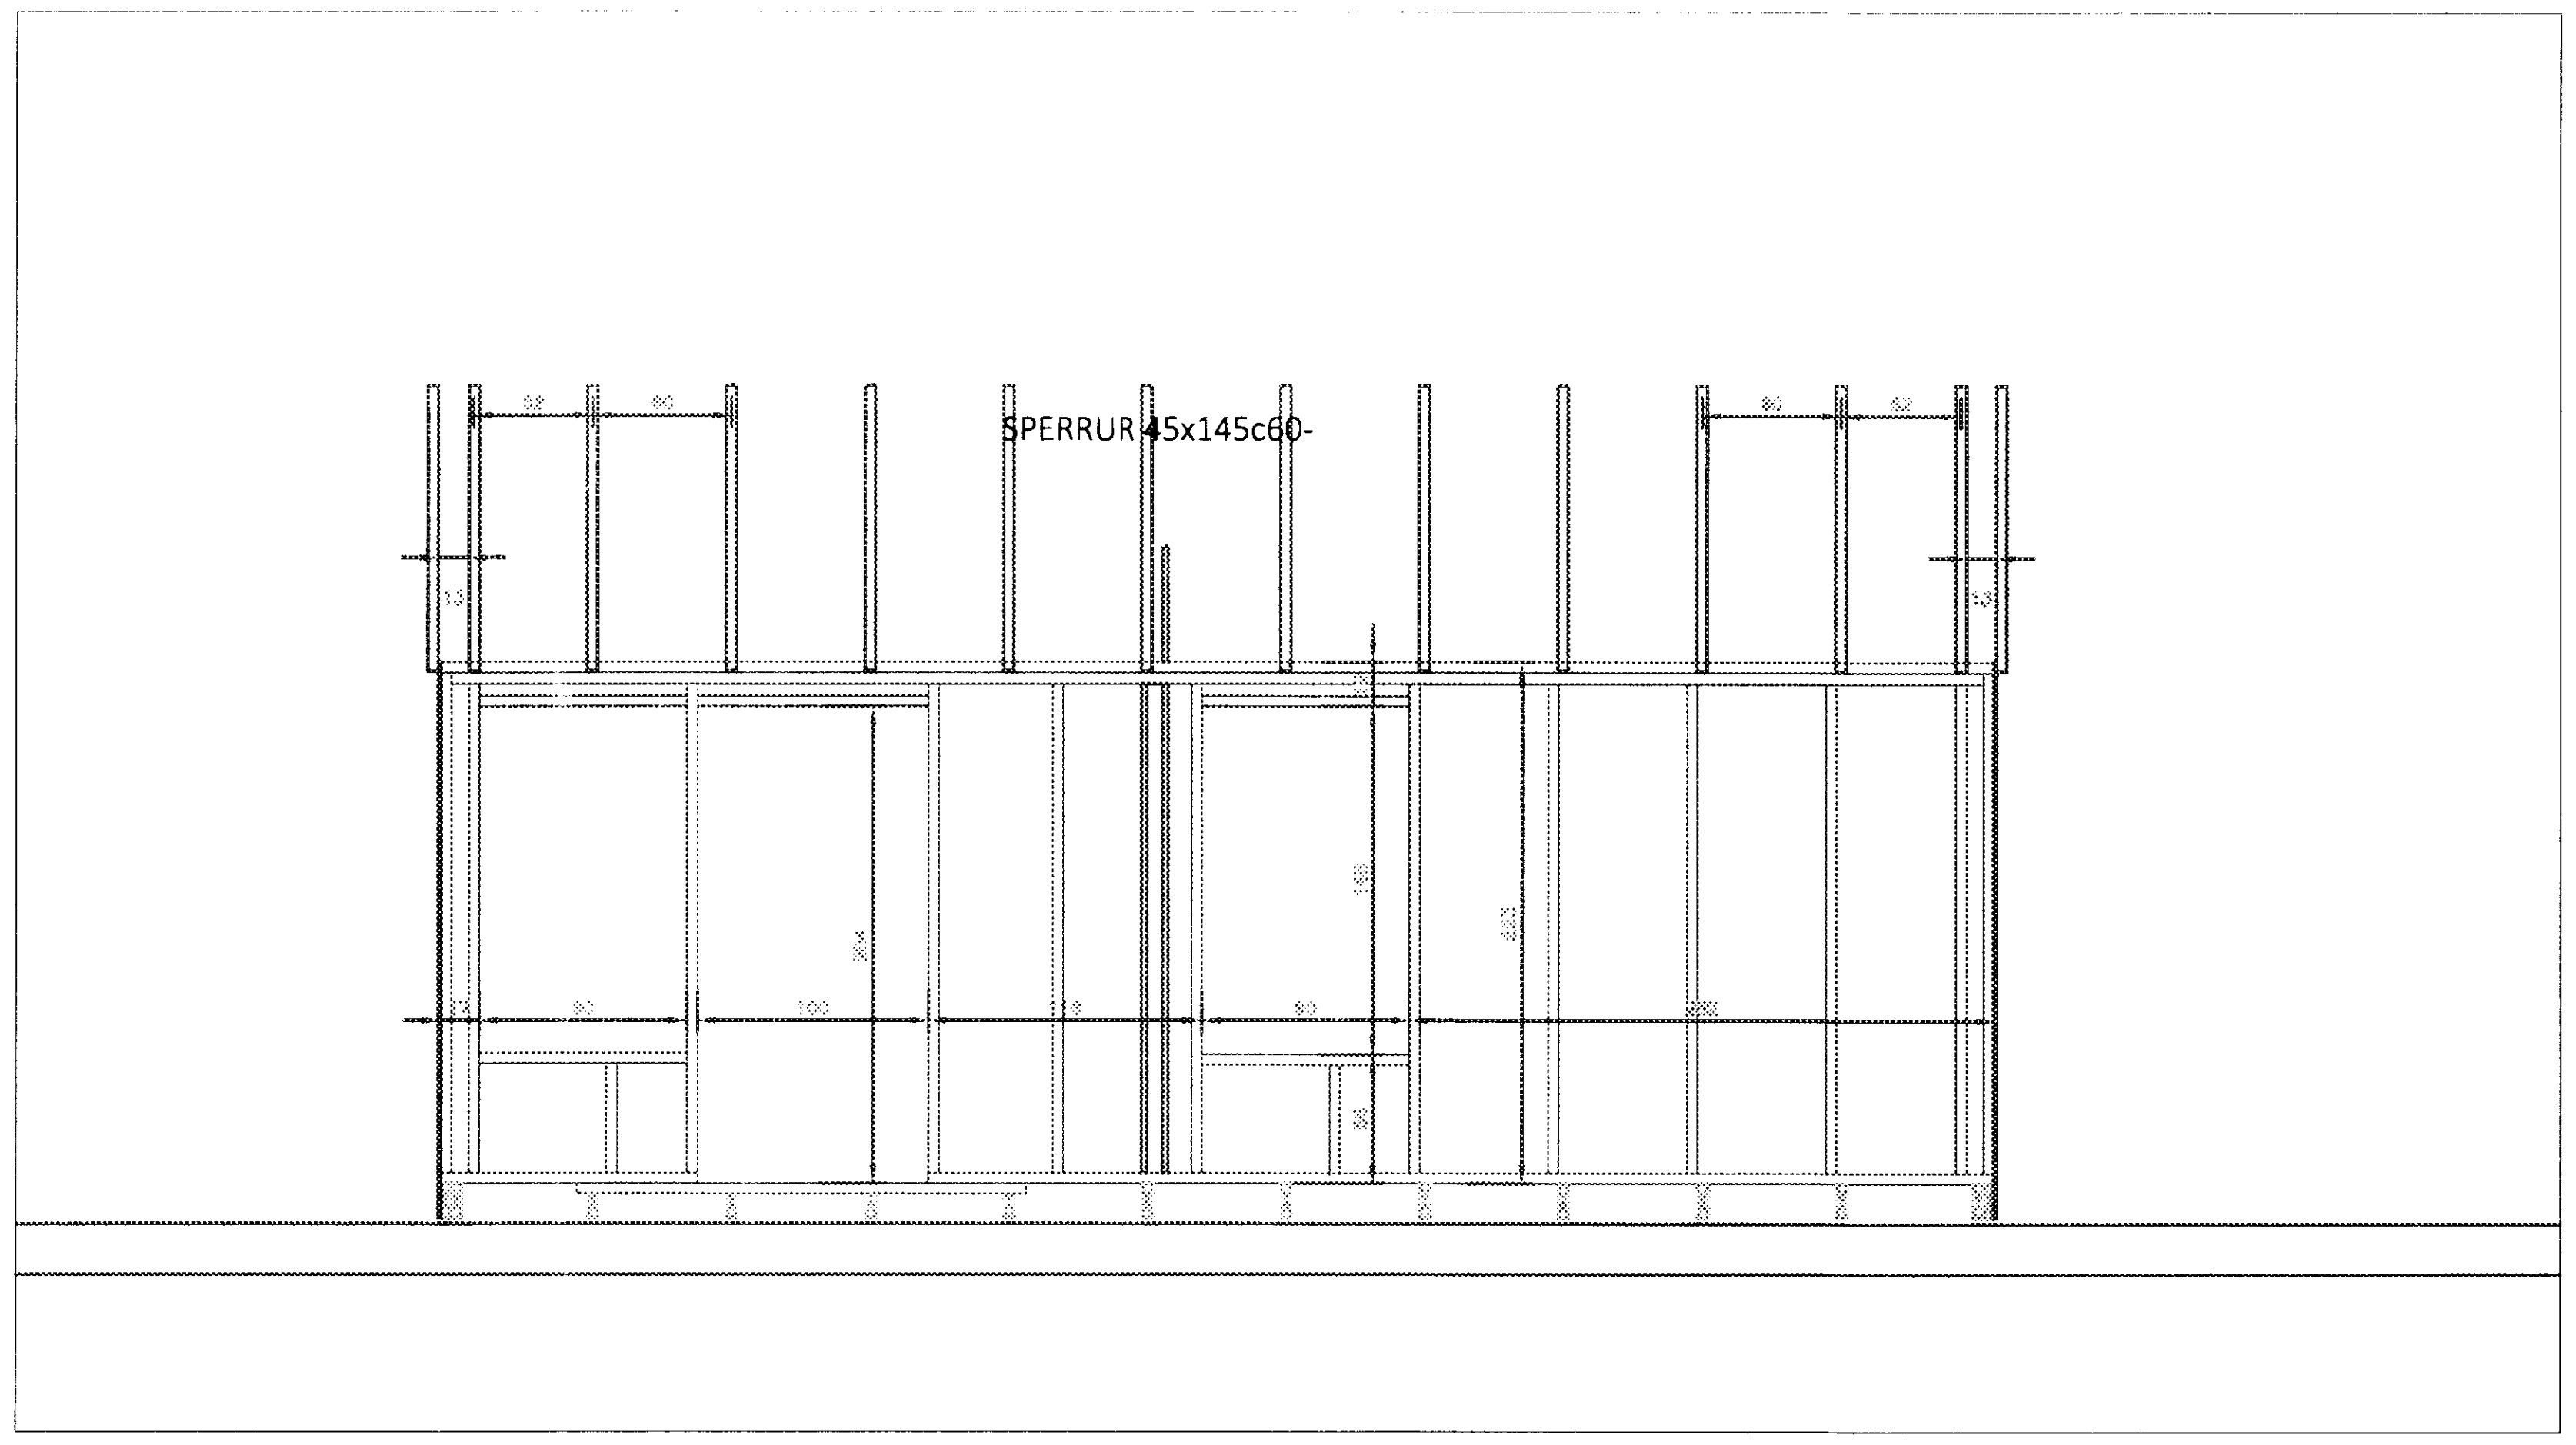

VESTUR STAFN HÚSS OG VIÐBYGGINGAR
Mkv. 1:50

0 100 200 300 400 500
1:50 (Í A2) cm

KRINGLUMÝRARVEGUR 15

HEITI:	**BURÐARVIRKI:** STÆKKUN BÚSTAÐAR BURÐAGRINDUR, MÁLSETNIN
MKV. :	1:20 — B1
DAGS.:	JÚNÍ 2015
VERKNR.:	H09001
TEIKNAÐ:	bj. — **B102**
BREYTT:	
ÁRITUN.	kt. 061252-7349 6962

TEIKNISTOFA
BJÖRNS JÓHANNSSONAR
KRINGLUMÝRI 18 600 AKUREYRI
S: 462 2708 / 893 8823 F: 461 2708 N: tbj@simnet.is