

F15
Festing sperra við tvöfalda kverksperru, skánegling 3 stk. 48/130 i hverja sperru

F21
Festing tvöfalda kverksperru við límré. 2stk. M16 i hverja sperru

14
[Handwritten signature]

Almennti:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvað misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Skýringar - trévirki veggja:


Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúgaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitinkhúðaðar eða ryðfriar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekið fram. Bil milli miðlinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapölinn krossviður (td. birkkrossviður). Krossviður festist með 28/65 C150 í rakapölið lim. Þétting (Aerofil-pulsa aða llmod þéttborð) komi undir fótstycki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstycki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstycki. Borðdypt = 95 mm og snertidýpt bolta við steyplan flöt => 80 mm. Tvöfalda og þrefalda stoðir boltast saman með 10 mm boltum c200, með 50 mm fjarlægð frá miðlinu stoðar, á víxl.

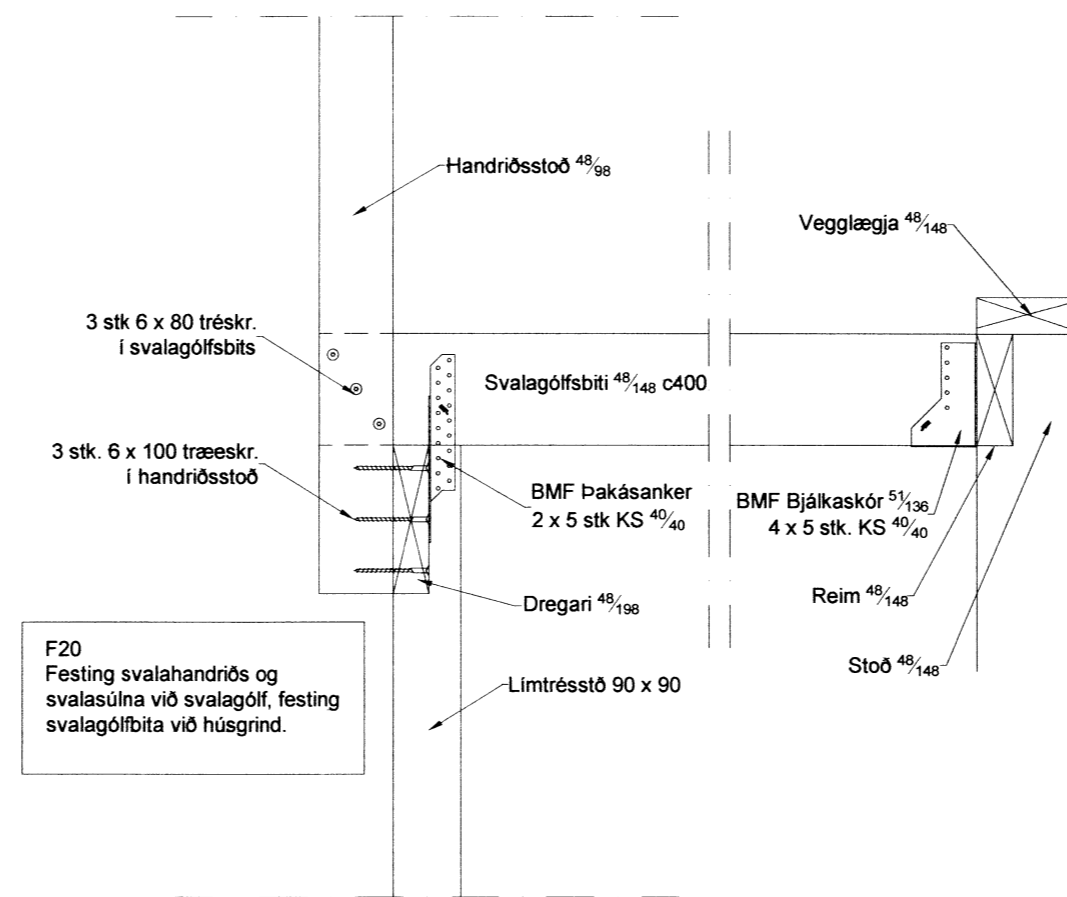

F20
Festing svalahandriðs og svalasúlna við svalagólf, festing svalagólfbita við húsgrind.

7539

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	2010-06	JHG	Timburgólf í steypta plötu
(B)	2010-09	JHG	Kvisti bætt við
(C)			
(D)			
(E)			

Teikn nr: 203

Fristundahús Arnarhólsbraut 4
801 Grafnings-ogGrímsneshr.

Teikn nr: 203

Burðarvirki
Sperruplan, festingar

Frumstærð: A2

Dags: 2010-09 Mkv: 1:10 1:50 Hann: GPS

Samb: *[Signature]* 020162-3099 V.nr: 10-006 Teikn: JHG

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS