

Frárennsli: Afstöðumynd. 1:200.

5388 m²

21


109300

14000

11540

Rotpró

23

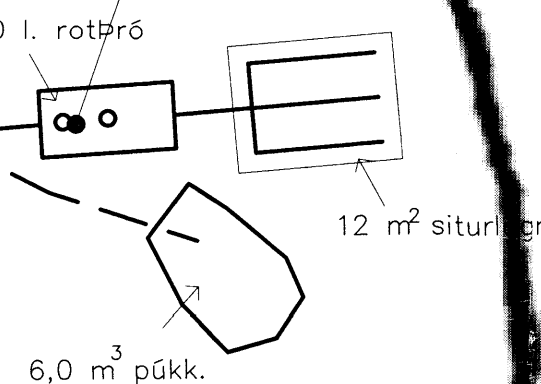

Ø100 PL > 2.5% að rotþró. Lágmarksdypt 1.0 m.
Ø100 PL > 2.5% að þóki. Lágmarksdypt 1.0 m.

18000

21620

5357 m²

93750

50100

SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kötur) í m, en önnur ónefnd mál í cm.
Stærðir á pípum er innra þvermál.
Uppgefnar hæðartölur (kötur) á lögn eru í rennslisbotni (þ.e. innri botn rörs.).
Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holræsareglugerð og íslenskan staðal IST 65 um frárennslislagnir.
Sé um útböðsverk að ræða vísat einnig til verklysingar.
Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinlaus sandur. Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagnir komi drenmöl (þ.e. steinastærð 0.5–2.5 cm sjávarnúið ef notuð eru plaströr) og síudúk um drenmöl. Sé um kjallara að ræða skal nota vatnshleypta grús upp undir yfirborð.

PIPUR Í GRUNNI.

- Tákna skólplögn.
- Tákna regnvatnslögn, þökkuð.
- Tákna regnvatns- og jarðvatnslögn, hálfþökkuð.
- Tákna jarðvatnslögn, óþökkuð lögn.

EFNI Í PÍPUR.

- ST Tákna steinsteyptar pípur (múffa fyrir gúmmíhringi eða hamp og múrlögun).
- P/PL Tákna plastpípur (PVC, PEH eða öðrum viðurkennendum efnum).
Plastpípur inni húsgrunnum íbúðahúsa skulu vera PVC pípur en Dregg eða sambærilegar utan húsgrunna.
- J Tákna pottpípur.

BRUNNAR:

- BR Tákna brunnur (þvermál og efni tekið fram). Brunnar stærri en Ø600 skulu vera með keilu efst.
- Brunnar á skólplögn skulu vera með botnrásam (ísteypt rör eða steypar rásir).
- Brunnar á regnvatnslögn skulu vera með minnst 20 cm sandfangi undir útrennsliskóta.

LH(ST) Tákna lokhæð á steinsteyptu loki.

LH(J) Tákna lokhæð á steypujárnsloki.

TÁKN Á TÆKJUM:

- STN (Stofn) Tákna frárennslistofn.
- EV Tákna eldhúsvask.
- SV Tákna skolvask (ræstivask).
- UV Tákna uppþvottavél.
- ÞV Tákna þvottavél.
- HL Tákna handlaug.
- BK Tákna baðker.
- STB Tákna sturtubotn.
- BI Tákna skolskál.
- VS () Tákna vatnssalerni (s) s-vatnslás, (p) p-vatnslás, (v) v-vegghengt.
- GN Tákna gólfniðurfall.
- GNH Tákna gólfniðurfall með hliðarinnátengingu.
- ÚT Tákna útlöftun af stofni.
- ÞN Tákna þakniðurfall.
- SN Tákna svalarniðurfall.
- NF Tákna niðurfall með 20x20 cm göturist.
- NLF Tákna niðurfall af lóð með Ø250 mm rimlarist.

TÓV TEIKNISTOFAN ÓÐINSTORGI,
VERKFRÆÐISTOFA ehf.
Óðinsgötu 7
101 Reykjavík
Netfang: tov@to.is
Sími: 510 2211 Fax: 510 2201

Verkefni: Kothólsbraut 23, Öndverðanesi.
Heiti: Frárennsli: Almennar skýringar.

Hönnun: VIFILL ODDSSON kt. 101237-3629 VERKFRÆÐINGUR FVFI - FRV
GÓSTAF VIFILSSON kt. 231163-5069 VERKFRÆÐINGUR FVFI

Áritun aðalhönnuðar:

M. -
R. G.V.
T. G.V.
Dags. Mars 2012. Nr. 1420-2-1.