





11.06.2012  
*[Signature]*



AFSTÖÐUMYND 1:500

Snið A-A

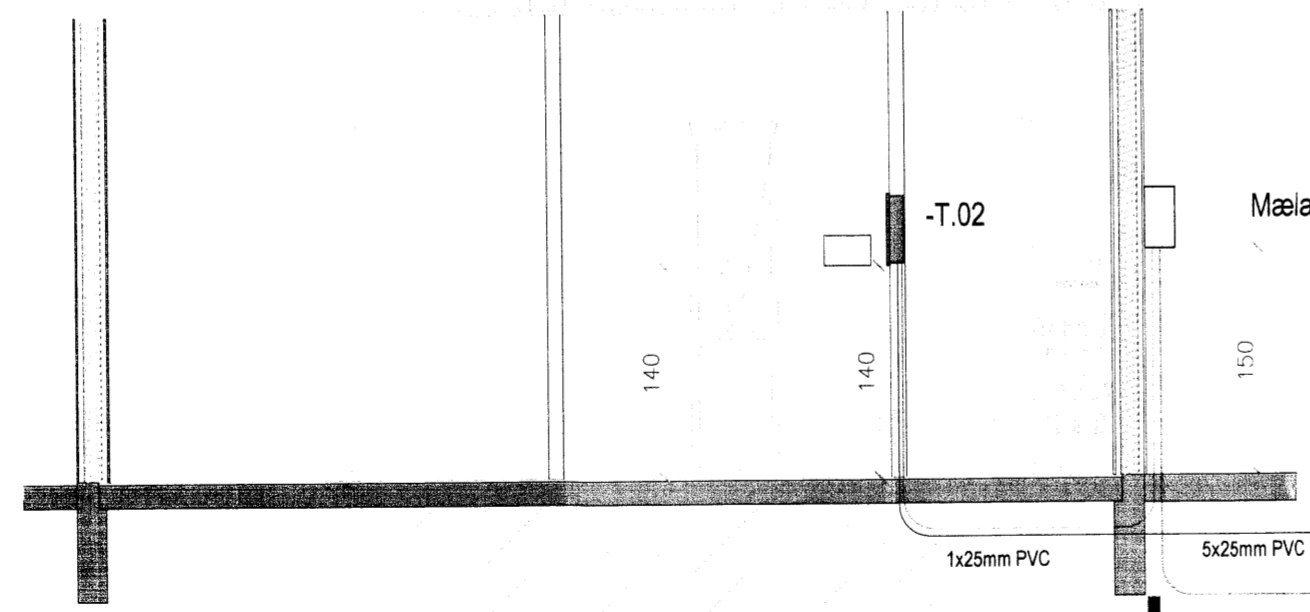

Mælatafla frá RARIK

Strengir skulu lagðir í PEH plastpípu utan á vegg að mælakassa. Heimilt er að nota grennri plastpípu sem hlíf utanum strenginn upp húsvegginn.

50mm plastpípa að útivarskáp eða loftlínustólpa RARIK

Leggja skal 50mm plastpípu að lóðarmörkum, eða a.m.k. 20m í átt að þeim sé um meiri vegalengd að ræða

SÖKKULSKAUT / SÉRSKAUT  
 Sjá sértengingu 4.3520.47



Kvarði: 1:50

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		H.S.R.
2		

Raflaagnahönnun  
 Helga Reimarssonar

Múlalind 2 Sími 691-2085  
 Email: helgareimars@internet.is

Verkefni: **Kothólsbraut 23**

Staður: **Grímsnes**

Skýring: **Snið og afstaða**

Verknúmer: 08.12	Teiknað: H.S.R.
Hönnun: H.S.R.	Blað: 12 af 12
Mælikvarði: 1:50 / 1:500	Dagsetning: 06.2012
KT: 310355-5699	Samb: <i>[Signature]</i>

1254