




### Ofnaskrá:

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna			Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitla (0,1 bar)
		Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm				
101	483	600	1172	TONDO - Handklæðaofn	EF	3		
102	483	600	1172	TONDO - Handklæðaofn	EF	3		

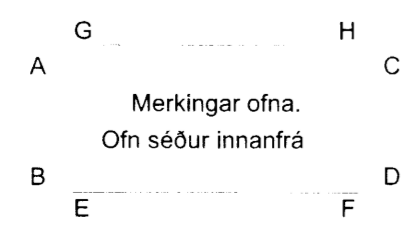

- Skýringar:
- 1) Lofthitastýrður framrásarloki.
  - 2) Lofthitastýrður bakrásarloki.
  - 3) Vatnshitastýrður bakrásarloki.


### Skýringar:

1. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
2. Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 steypit í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
3. Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihita.
4. Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir mótorkloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
5. Þrýstiprófa skal gólfhita áður en steypit er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
6. Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypit er.
7. Fjarlægð frá sökkli að gólfhögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
8. Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: \_\_\_\_\_

Gólfhitalögn bakrennsli: \_\_\_\_\_

Ídráttarrör 32mm: \_\_\_\_\_

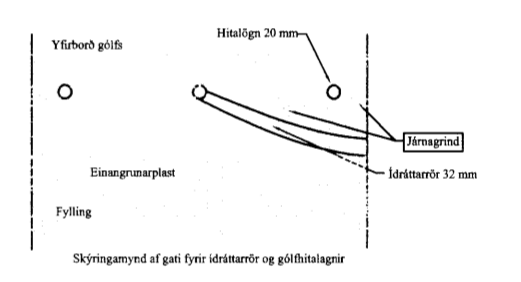

### Skýringar:

- Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 100mm plast, Veggir: 150mm ull, þak: 200mm ull.
- Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steypit í plötu undir járngrind.
- Ofn nr. 101 og 102 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýrðum bakrásarloka.
- Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_
- Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: **Breyting** Dags: \_\_\_\_\_ Samþ: \_\_\_\_\_

VERKHEITI: <b>Lindarbraut 3 801 Bláskógabyggð</b>	TEIKNÚMÉR: <b>560</b>
VERKHLUTI: <b>Lagnir - Sökkull Gólfhitalagnir</b>	UTGAFA: <b>A1</b>
Hönnuður: Björgvin Vigfússon 040546-2009	Samþykkt: _____
Yfirfarir af hönnunarsjórá: Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt: _____
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-04 MKV: 1:50