

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUD VIÐ INNBRÚN SÖKKULS.


☐ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 ST.ERÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.


- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BADKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- ÞV = ÞVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIÐURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Skýringamynd af sökkulgötum GK:

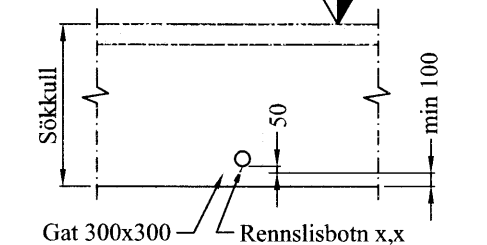

Skýringamynd af inntaksgati GK:

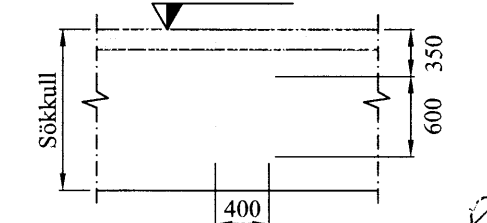

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samb:

VERKHEITI: Lindarbraut 3 801 Bláskógabyggð	TEIKNINÚMÉR: 520
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull (yfirlit) Frærennslis og Regnvatnslagnir	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglúndsson 040546-2009	BLADSTÆRD: A-2
Yfirfarir af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469	DAGS: 22.02.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-04
	MKV: 1:65

Ídráttarlagir og inntök steypt í plötu:
 Símalagnir: 1stk 050 mm ídráttarör út að lóðarmörkum
 Rafmagnslagnir: 1stk 050 mm ídráttarör út að lóðarmörkum
 Kalt vatn: 1stk 070 mm ídráttarör út að lóðarmörkum
 Hitaveita: 1stk 0110 mm
 Tíl varn: 1stk 0110 mm
 Frærennslis hitaveita: 1stk 040mm PP