KERFISMYND GÓLFHITAKERFIS.

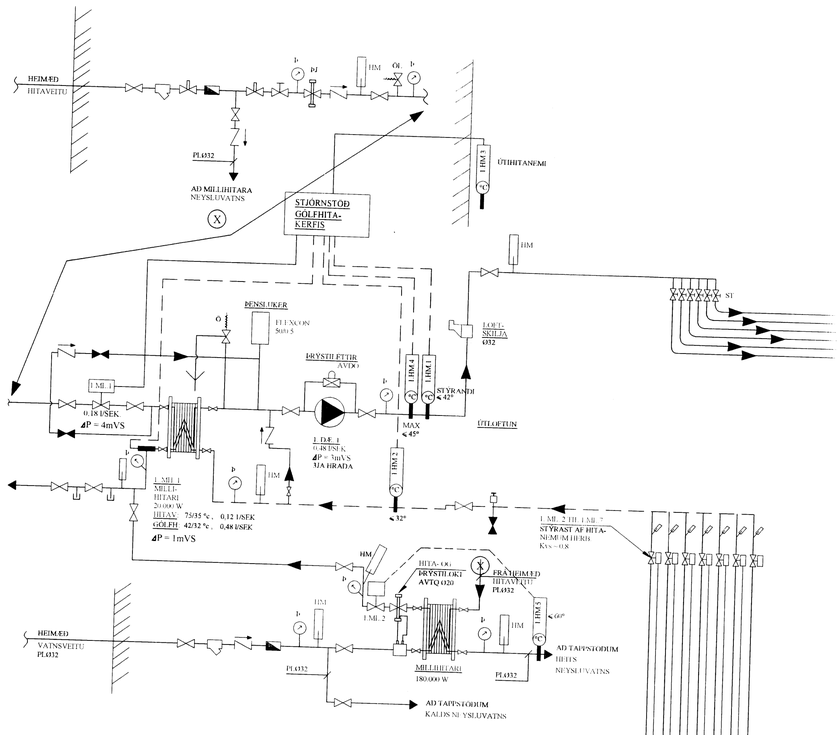

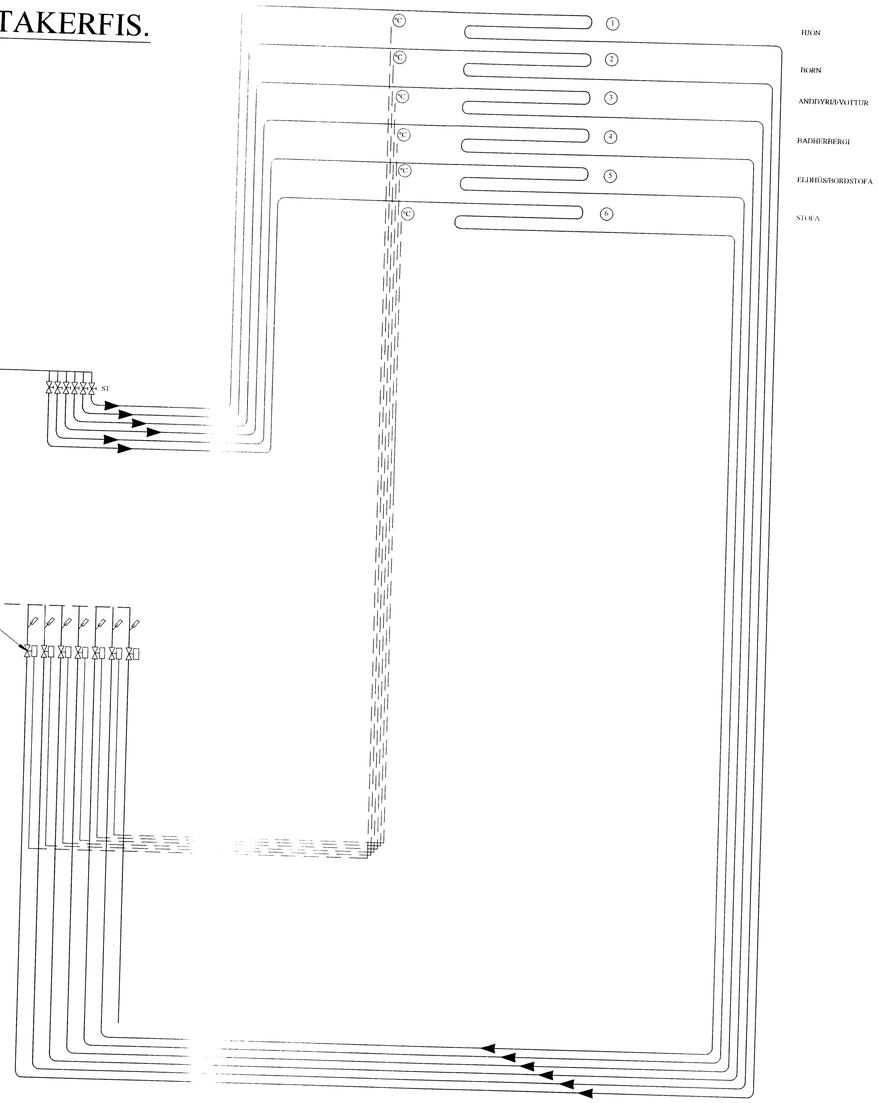

TENGIKISTA GÓLFHITALAGNA, 6 STÚTA

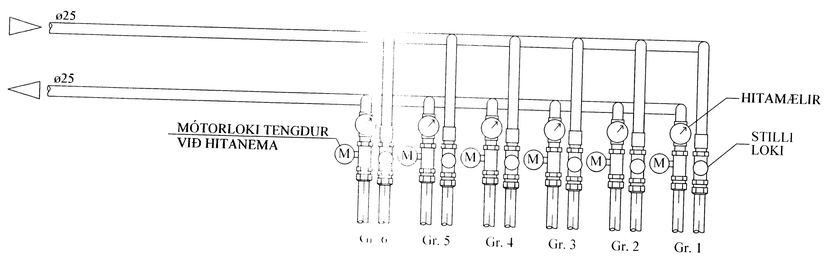

SKÝRINGAR:

MERKINGAR

- KALT VATN
- HEITT VATN
- FRAMRÁS HITALAGNAR
- BAKRÁS HITLAGNAR
- RENNILOKI / KÚLULOKI
- ÞRÝSTIJAFNARI
- STILLILOKI
- EINSTREYMISLOKI
- ÖRYGGISLOKI
- UPPBLÖNDUNARLOKI
- HITASTÝRÐUR LOKI
- SEGULLOKI
- MÓTORLOKI
- VARMASKIPTIR
- ÞRÝSTIMINNKARI
- SÍA
- DÆLA
- LOFTTÆMING
- HITAMÆLIR
- HITANEMI
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- ÞRÝSTINGSNEMI
- TÆMING

TÆKJALISTI:

I.DÆ.1	HRINGRÁSARDÆLA AFKÖST: 0,48 l / s VIÐ dP = 30 kPa. MÓTOR 1x220 V. HLUTVERK: HRINGRÁSARDÆLA FYRIR GÓLFHITAKERFI. DÆLA GENGUR STÖÐUGT.
I.ML.1	MÓTORLOKI STÝRIR RENNSLI HITAVEITUVATNS INN Á MILLIHITARA
I.MH.1	VARMASKIPTIR PLÖTUVARMASKITPIR FYRIR GÓLFHITAKERFI AFKÖST: 20 kW, P = 1m VS
I.HM.1	HITASKYNJARI, STÝRANDI HITASKYNJARI ER STAÐSETTUR Í FRAMRÁS EFTIR BLÖNDUN. STILLTUR Á 42°C
I.HM.2	HITASKYNJARI HITASKYNJARI ER STAÐSETTUR Í BAKRÁS STILLTUR Á 32°C
I.HM.3	ÚTIHITANEMI MÆLISVIÐ -10 - 20°C. EYKUR/MINNKAR RENNSLI Í GEGNUM MÓTORLOKA EFTIR ÚTIHITASTIGI
I.HM.4	HITANEMI LOKAR FYRIR MÓTORLOKA EF HITASTIG > 45°C
I.HM.5	HITANEMI LOKAR FYRIR MÓTORLOKA EF HITASTIG > 60°C

KERFISLÝSING, GÓLFHITAKERFI

GÓLFHITAKERFI ER BÚIÐ DÆLU OG UPPBLÖNDUN ÞAR SEM MÓTORLOKI I.ML.1 HELDUR INNSTILLTUM FRAMRÁSARHITA STÖÐUGUM, MAX 45° OG STJÓRNAÐ ER AF VATNSHITASKYNJARA OG ÚTIHITANEMA.

ÚTIHITASKYNJARI EYKUR/MINNKAR RENNSLI Í GEGNUM I.ML.1 EFTIR ÚTIHITA. ÞEGAR ÚTIHITI ER -15°C ÞÁ ER FRAMRÁSARHITI Á GÓLFHITAKERFI STILLTUR Á 45°C. ÞEGAR ÚTIHITI ER 0°C ÞÁ LÆKKAR FRAMRÁSARHITINN Í 35°C. FRAMRÁSARHITI GÓLFHITAKERFIS FER ÞÓ ALDREI NIÐUR FYRIR INNSTILLT ÖSKGILDI.

RENNSLI Í HVERRI GÓLFHITALÖGN ER STJÓRNAÐ MEÐ MÓTORLOKUM SEM TENGDIR ERU HITANEMUM / STILLUM Í HVERJU RÝMI.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

8239

Reikn.	JKR	Jan. '16	Útgefið:	26.01.2016
Teikn.	JKR	Jan. '16	Kvarði:	ENGINN
Ath.				
Samþ.				

BÆJARHOLTSBREKKA 1
Biskupstungum Bláskógabyggð

Nr. 2-07

Verkhluti
GÓLFHITALÖGN OG NEYSLUVATNSKERFI, KERFISMYND.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4629