

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.


Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:


Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Í stað K10 C250 grindar í sökkul er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum. Einnig er heimilt að nota 6 mm net með 150 mm möskvum í stað K10 C250 grindar í plötu.

Skýringamynd af sökkulgötum

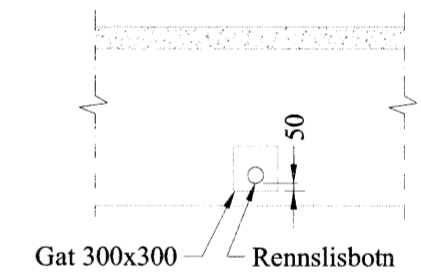

Skýringamynd af inntaksgati

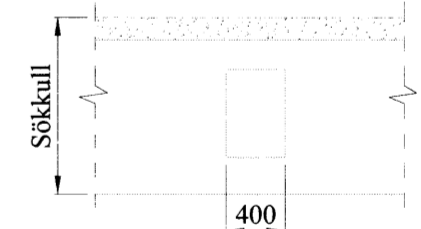

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samb:
VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - Ferðapjónustuhús	TEKNI-NÚMÉR: 161	
VERKHLUTI: Burðarvirki Grunnmynd og snið sökkla	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþykkt:	BLADSTÆRD: A-2	
Yfirfari af hönnunarskjótti: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþykkt:	DAGS: 04.03.16	
Bent Larsen Fróðason Byggingfræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-02	
	MKV: 1:50/20	