




Grind nr. 4
45x145mm grindaefni

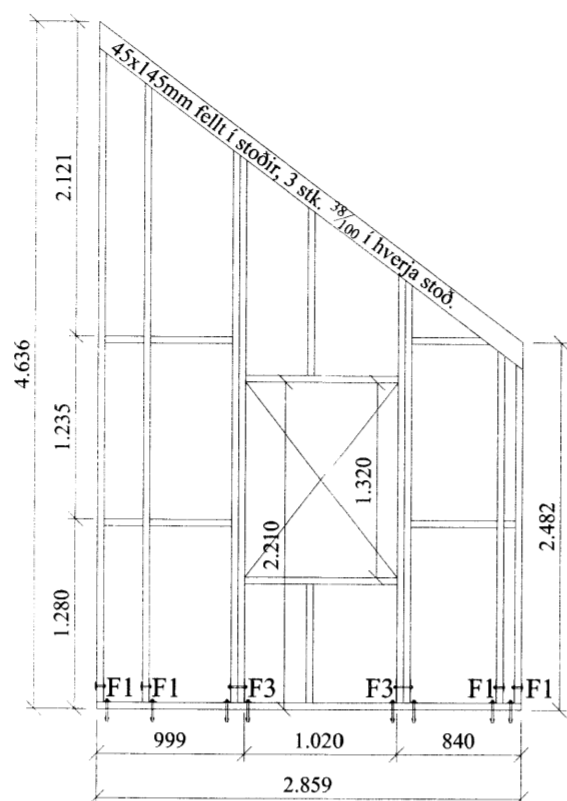

Grind nr. 4a
45x145mm grindaefni

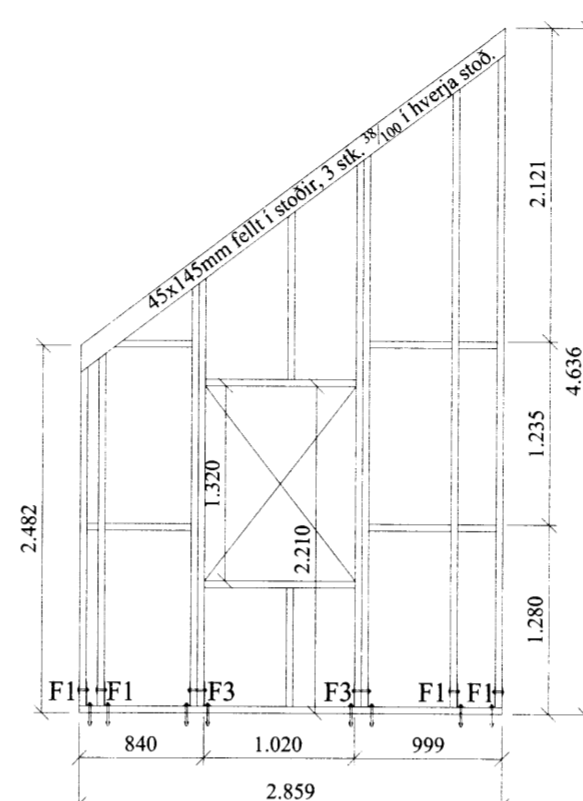


Grind nr. 1a
45x145mm grindaefni

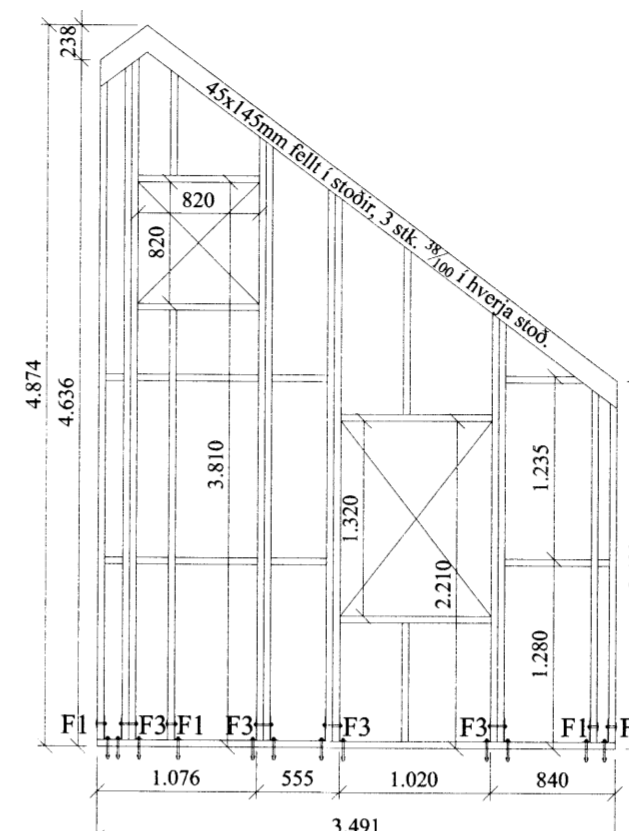


Grind nr. 1
45x145mm grindaefni

Skrúfa skal reim niður í stoðir með
2stk 6x150mm skrúfum í hverja stoð

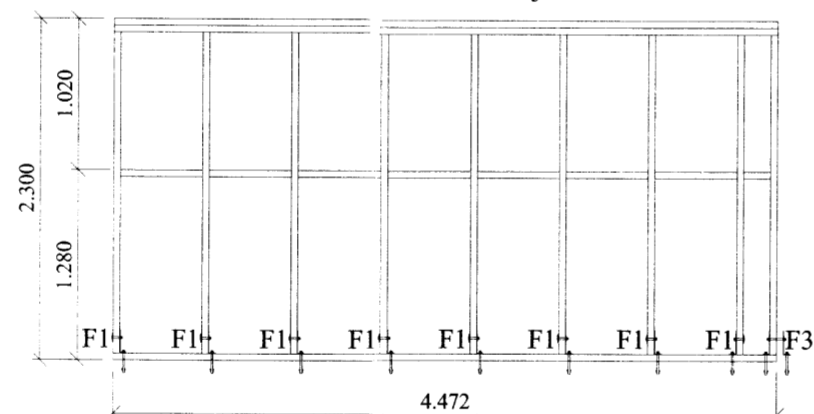


Grind nr. 3 - 45x145mm grindaefni

Skrúfa skal reim niður í stoðir með
2stk 6x150mm skrúfum í hverja stoð

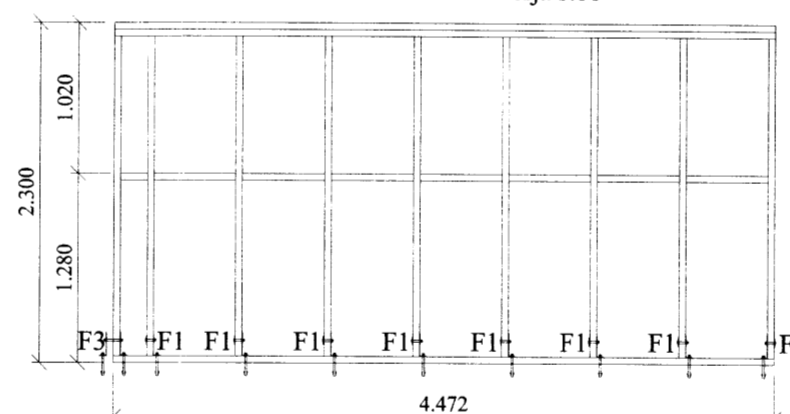


Grind nr. 2 - 45x145mm grindaefni

Skrúfa skal reim niður í stoðir með
2stk 6x150mm skrúfum í hverja stoð

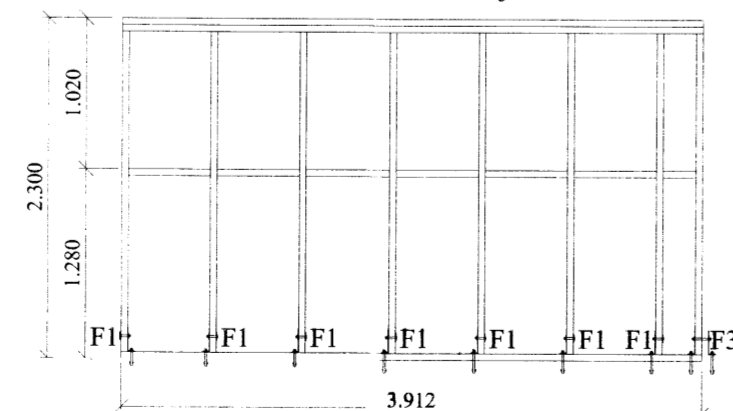

Grind nr. 6 - 45x145mm grindaefni

Skrúfa skal reim niður í stoðir með
2stk 6x150mm skrúfum í hverja stoð

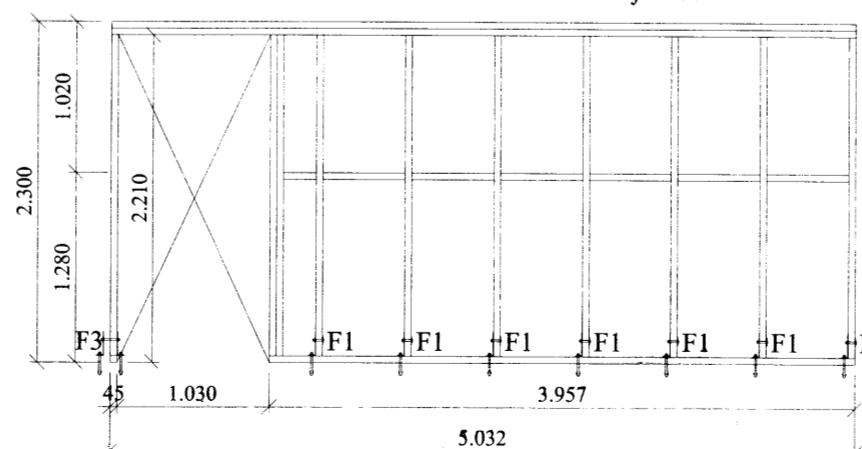

Grind nr. 5 - 45x145mm grindaefni

Almennar skýringar grindur

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi,
þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við
utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar
utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar
stoðir og lausholt eru $\frac{45}{105}$ nema annað sé tekið fram.
Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600
mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn
krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með
 28_{65} C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-púlsa eða
Illmod þéttborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja
vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu
og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman
með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki:

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordþýpt =
105 mm og snertidýpt bolta við steptan flöt => 80 mm.

Festingar:

F1 - F3
sjá sérmyndir.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samb:

VERKHEITI: Melur, úr landi Einholts 1, 801 Selfoss - Ferðarþjónustuhús	TEIKNINUMER: 201
VERKHLUTI: Burðarvirki Ásýnd grindur	ÚTGÁFA: A1
Hönnuður: Björgvin Viglándsson kt. 040546-2009	Sambýkt: Bent Larsen Fróðason
Yfirfari af hönnunarstjóra: Björgvin Viglándsson kt. 040546-2009	Sambýkt: Bent Larsen Fróðason
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 16-02 MKV: 1:50/10

8311