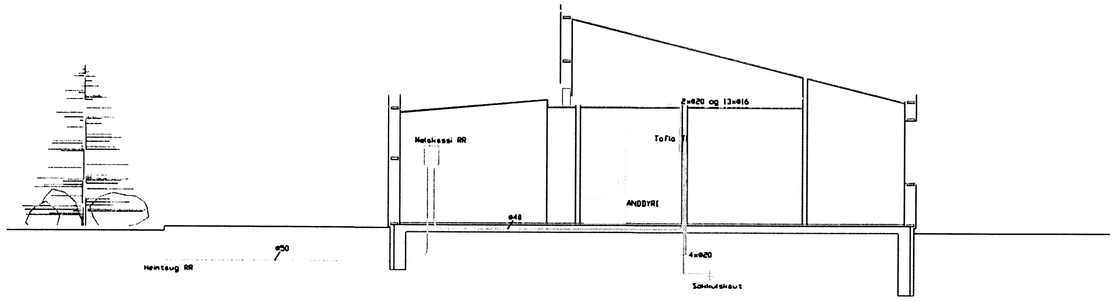

SKÝRINGAR LÁGSPENNA

UPPGEFIN HÆÐ GILDIR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM EÐA ÖÐRUM SKÝRINGUM OG MIÐAST VIÐ MIÐJA DÓS EÐA BÚNAÐ.

PÍPUR SÉU 16mm ÓG VÍR 3X1,5mm

HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 170, NEMA HÆÐ SPEGILLJÓSA Á BAÐI ER 200.

HÆÐ TENGIDÓSA F/ KAPPALJÓS Í INNRÉTTINGU ÓG ELDHÚSVIFTU SÉU 150.

HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 110, NEMA TENGLAR FYRIR ELDAVÉL, ÍSSKÁP ÓG UPPVÖSKUNARVÉL SÉU 40.
HÆÐ TENGLA Í ÞVÓTTAHÚSI SÉ 110, NEMA TENGLAR FYRIR ÞVÓTTAVÉL ÓG ÞURRKARA SÉU 80.
HÆÐ TENGLA Í BAÐHERBERGI ÓG GEYMSLU SÉ 110.
AÐRIR TENGLAR SÉU Í HÆÐ 20.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM

TENGLAR Í ELDH. ÓG BAÐI STAÐSETJIST NÁNAR SAMKVÆMT INNRÉTTINGATEIKNINGUM.

Raflagnir skulu uppfylla kröfum MVS og Gerðabókar Rafiðnaðarsambands Íslands.

1. HÚSTAFLA T.D. HAGER PD12S (50X55), H150 UNDIR KASSA
2. SÖKKULSKAUT
3. RAFMAGNSINNTAK PPø50mm
4. ø20mm PÍPUR - MÖGULEIKI FYRIR GARÐLÝSINGU
5. Spennujöfnun vatnsintaka
6. 1X10mm VÍR AÐ TÖFLU, PÍPA ø20mm
7. AÐ TÖFLU (1)
8. 1X6mm VÍR AÐ TÖFLU
9. ÓNOTUÐ SKÝRING
10. MÆLAKASSI RARIK, H150
11. VATSNDÆLA - FORHITARI, DÓS H=50
12. VEGGDÓS FYRIR KAPPALÝSINGU ÓG ELDHÚSVIFTU, H=150
13. LJÓSNEMI FYRIR ÚTILÝSINGU
14. ÓNOTUÐ SKÝRING
15. ÚTILÝSING Í SKYGGNI. INNFELLDIR SPARPERULAMPAR. DRAGA SKAL PLASTSTRENG Í PÍPUR Á MILLI LAMPA.
16. TENGIL IP54 FYRIR MÖGULEGA SKRAUTLÝSINGU STAÐSETTUR Í ÞAKKANTI.

Pípur lagðar í jörð eða gólfi

NR	Breytingar	Dags.
A		
B		
C		

SUMARHÚS

Hofsvík 11
GRÍMSN. GRAFNINGS.

SNIÐMYND

TEINN SKRÁ: 20150722 HEIDARBR 15 — GRUNNMYND 1 : 100

DAGS: 22.07.2015 — SNIÐMYND 1 : 100

Tæknibjónusta
Alberts
lyngmoi1@gmail.com GSM 821 - 3990
Albert Eðvaldsson Rafmagnstæknifr. Bsc
260564-4639 Lyngmói 1, 260 Njarðvík

TEIKN: 3 AF 5

8382