

Grunnmynd gólfhitagagna 1:50

Almennar skýringar við lagningar:

Gólfhitagagnir:
 Gólfhitagagnir skulu vera hitabólur plastpípur með sárhristífríni kápu. Hitanemi í herbergjum sem tengjast í stífanestið og baðon 1 loka 6 dreifistú þar sem fleiri en ein hitastufla er skal sameina þar í ein hitanema. Kerfið skal vera með hitastýðum lokum sem nema hitastigi í framrás gólfhitakerfis og heldur hitastigi innan viðmáunarmarka, 40°C. Hitastig í framrás kerfismegin skal ekki verða hærri en 45°C og skal hitanemi sem er staðsettur í framrás kerfismegin fylgjast með því. Gólfhitagagnir skulu vera í festingum og vera án tenginga (hekar lagningar). Nota skal vottað lagnaemi (frá ÞB) í gólfhitagagnir.



Málihlitari (forhitari gólfhita):
 Afköst 9000 Kcal/klst. Hitavæta 80/40, hitakerfi 55/30.
 pensluker 8 / 0,5
 Dala 6,0 l/mín, stíglaus.
 Þrýstingur 6 kerfi 1,5 bar.

Lagnir skal þrýstiprófa með 4 bar og skal fullur þrýstingur standa 6 lögninni alian tímann frá því að lagnir ljúkur og þar til yfirtepu er lokað.

Slaufa nr. 1	Lengd = 99m	Orkuþörf 1485 Kcal/klst
Slaufa nr. 2	Lengd = 125m	Orkuþörf 1875 Kcal/klst
Slaufa nr. 3	Lengd = 95m	Orkuþörf 1425 Kcal/klst
Slaufa nr. 4	Lengd = 102m	Orkuþörf 1530 Kcal/klst
Slaufa nr. 5	Lengd = 128m	Orkuþörf 1920 Kcal/klst
Lengd samtals= 549m		Orkuþörf c.a. 9000 Kcal/klst

Tengigrind gólfhita:

- Skematísk mynd
- 1 : Hitastýriloeki RAV/RAW
 - 2 : Renniloeki
 - 3 : Dala stíglaus, afköst sjá skýringartexta
 - 4 : Einstreymislóki
 - 5 : Tenging
 - 6 : Forhitari, afköst sjá skýringartexta.
 - 7 : Þrýstímalir
 - 8 : Hitameiir
 - 9 : Dreifistútur Ø40
 - 10 : Þensluker, sjá skýringartexta.
 - 11 : Áfylling
 - 12 : Síðlífi
 - 13 : Loftskilja, sjávírk

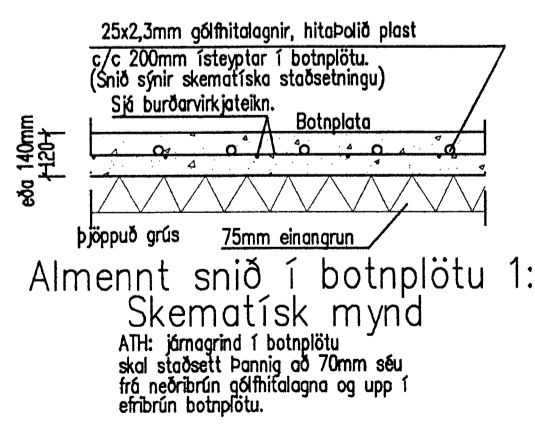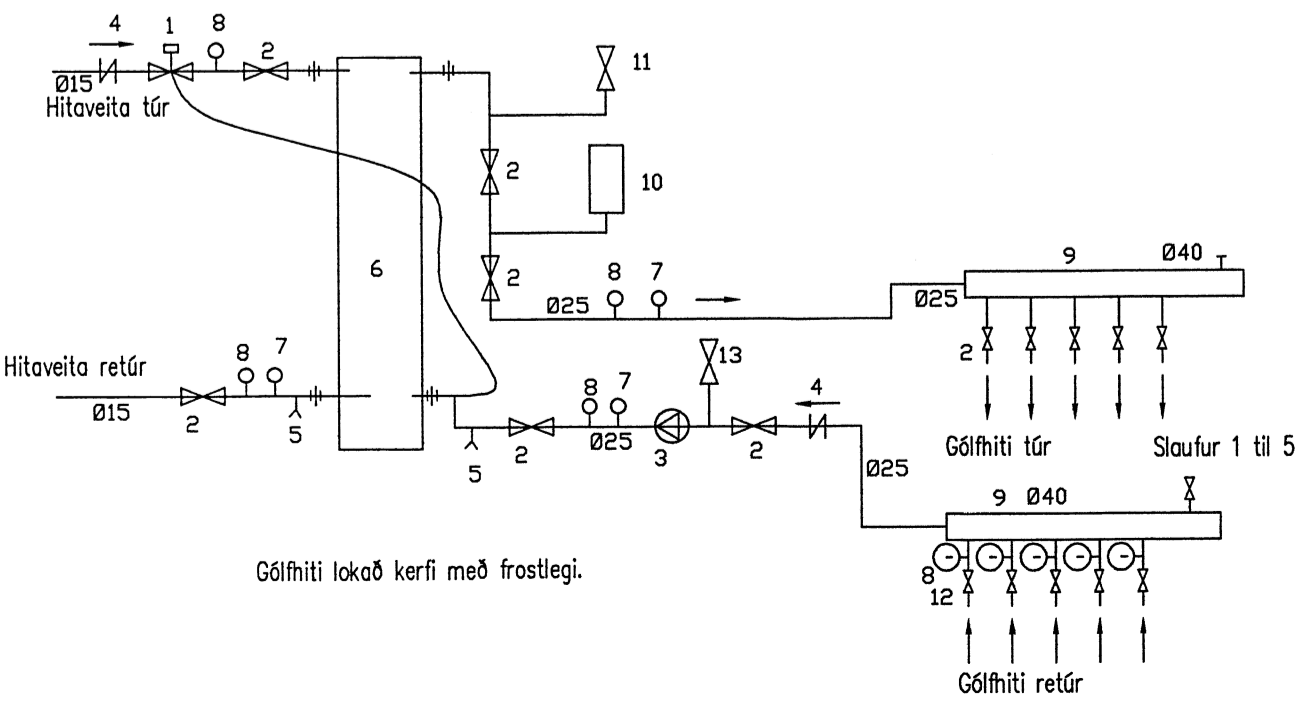

Almennt snið í botnplötu 1:20
 Skematísk mynd

ÁTH: Jámgrind í botnplötu skal staðsett þar sem er 70mm eða fró meir en gólfhitagagna og upp í einbúna botnplötu.

5595 / 204654 / 0001-0011

Fastanúmer: 228-4470
 Landnúmer: 204654.
 Staðgreinir: 8610-2-00010011
 Lóðborstar: 7688,3m2

Breytingar	Nr.	Dags.	Nafn
			Litlaland Asahreppi, hesthús (viðbygging)
			Tekniþjónusta Bjarna Arnasonar ehf. Sniðjuvegi 11 s: 564 2260, 894 0992 Netfang: bjarni@airnet.is
			Nr. 1L
			Dags. 14.09.'14
			Bjarni Arnason kt.: 290461-4489