


MÖTTEKID
22.11.2013
G. Þ. Þ. Þ.
Byggingar- og húsnæðisráðgjafi

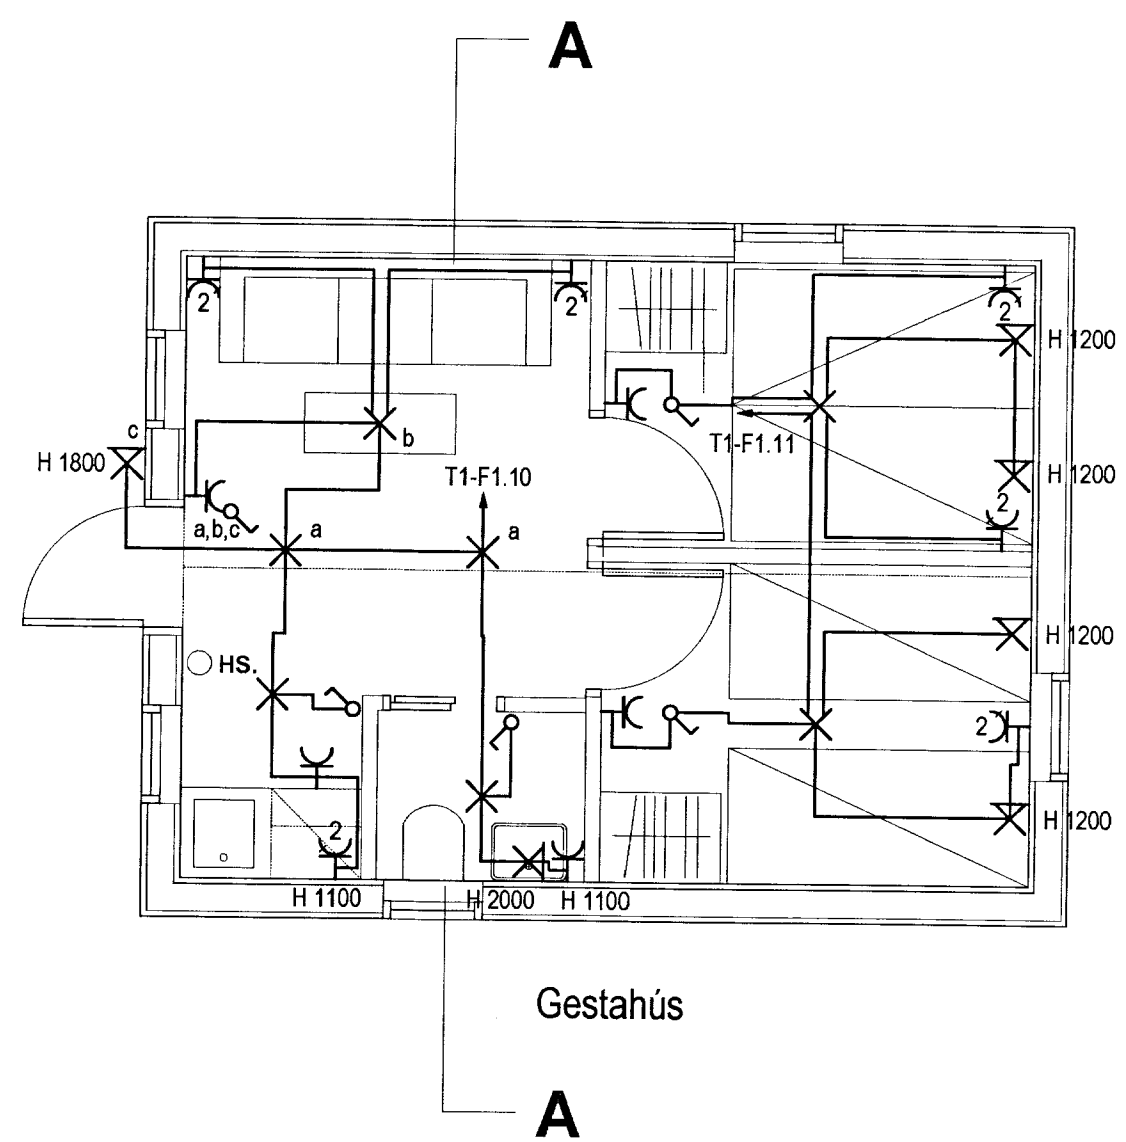

ALMENNAR SKÝRINGAR:

Ath. almennar skýringar gilda ekki ef annað kemur fram á teikningum.

1. ATH. Greinar tengjast við vara öryggi töflu í sumarhúsi og taka víðeigandi greinanúmer. Taffa er á norður vegg inn af anddyri.
2. Öl mál eru í millimeðrum [mm].
3. Mál eru miðuð við miðja dós í miðja og fullfrágengið gólf, loft eða vegg.
4. Lagirnir eru utanaliggjandi og skal notaður kapall sem gefur ekki frá sér eitruðar gufur við bruna.
5. Pipur að fyrstu dós þjósagreinar skal vera 20mm.
6. Hæð rofa er 1100 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólf.
7. Hæð tengla við vinnuborð í eldhúsi skal vera 1100mm.
8. Hæð tengla í bílskur, geymslu og þvottahúsi skal vera 1100mm.
9. Hæð tengla fyrir lág- og smáspennu er 200 mm í miðja dós frá fullfrágengnu gólf.
10. Málstraumur rofa skal vera minnst 10 A og tengla minnst 16 A.
11. Þar sem pipur eru lagðar hlíð við hlíð í steypu, skal bilið milli þeirra vera minnst 30 mm, eða þannig að steypa geta auðveldlega runnið á milli þeirra.
12. Þéttleiki rafbúnaðar skal vera í samræmi við RER.
13. Öl tákni eru táknað og ber að samræma lagirnir að teikjum eftir aðstæðum á staðnum og sérteikningum.
14. Greinar að töflum eru ekki sýndar í öllum tilvikum. Þær eru þá merktar viðkomandi töflu. Demti: +T1.2-F2.1.3 er grein "F2.1.3" í töflu "T1.2" (taffa nr. 2. á 1. hæð).
15. Til varnar of hátt smertispennu skal nota núllun og lekastraumeroför.
16. Frágangur sökkuláta/óláta skal vera í samræmi við kröfur TTS og rafveitu.
17. Jarðbinda skal málhluta lagna, tekið, lampu, loftæstiblokk og rafbúnaðar.
18. Vötnslagnir fyrir heilt vatn (framrás og bakrás) og kalt vatn, skal jarðbinda samkvæmt kröfum rafveitu og skila mælingum þar um til rafveitu.
19. Raða skal fösam (L1, L2, L3) rétt niður á straumskinnur og greinar þannig að tryggj sé að rétt fasaröð haldist að 3ja fasa teikjum og álag milli fasa sé sem jafnast.

Hannað,
Simon Björn Björnsson

Yfirfarið,
Jón Sigurðsson

Samb. Jón Sigurðsson Kennit. 110557-5239

Aðalhöfundur,
[Signature] 11066-3539

BR-nr.	Dagsetning	Skýring

Álftabyggð 6
Efra-Sel, Hrunamannahreppur
845 Árnessýsla

Raflagnateikning
1. hæð
Mkv. 1:50

82-0007
A60.01 A

22 nóvember 2013