




Ásýnd veggjagrinda mkv. 1:50

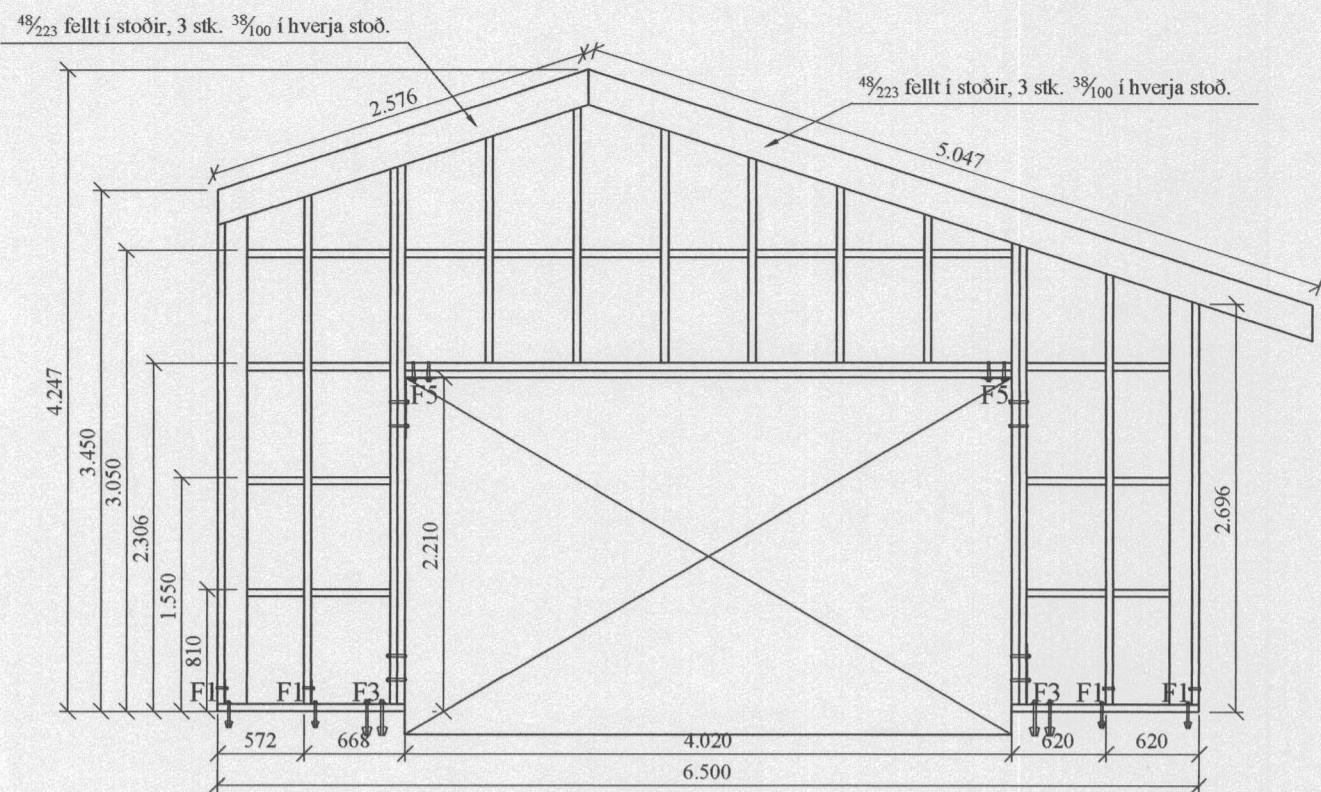

Grind nr. ①

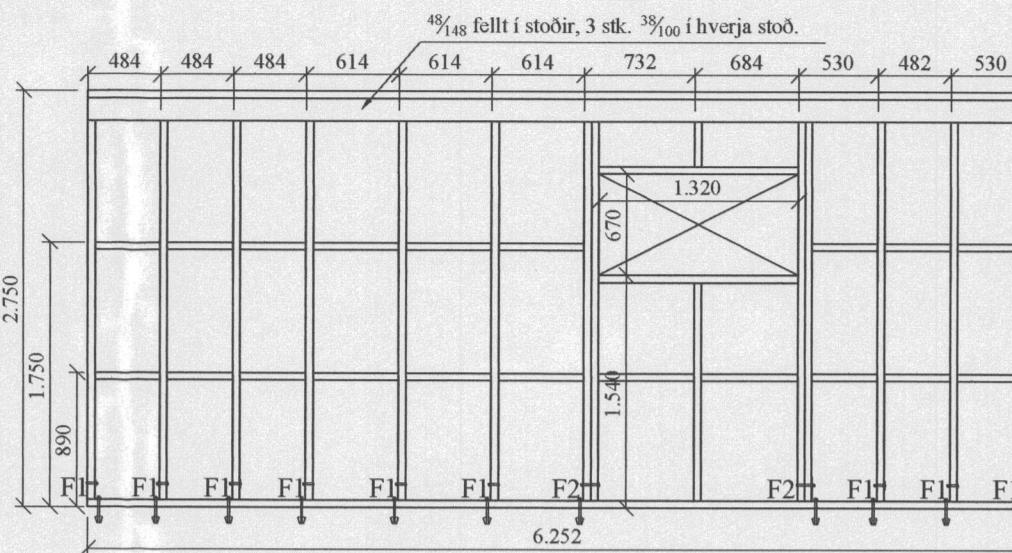

Grind nr. ②

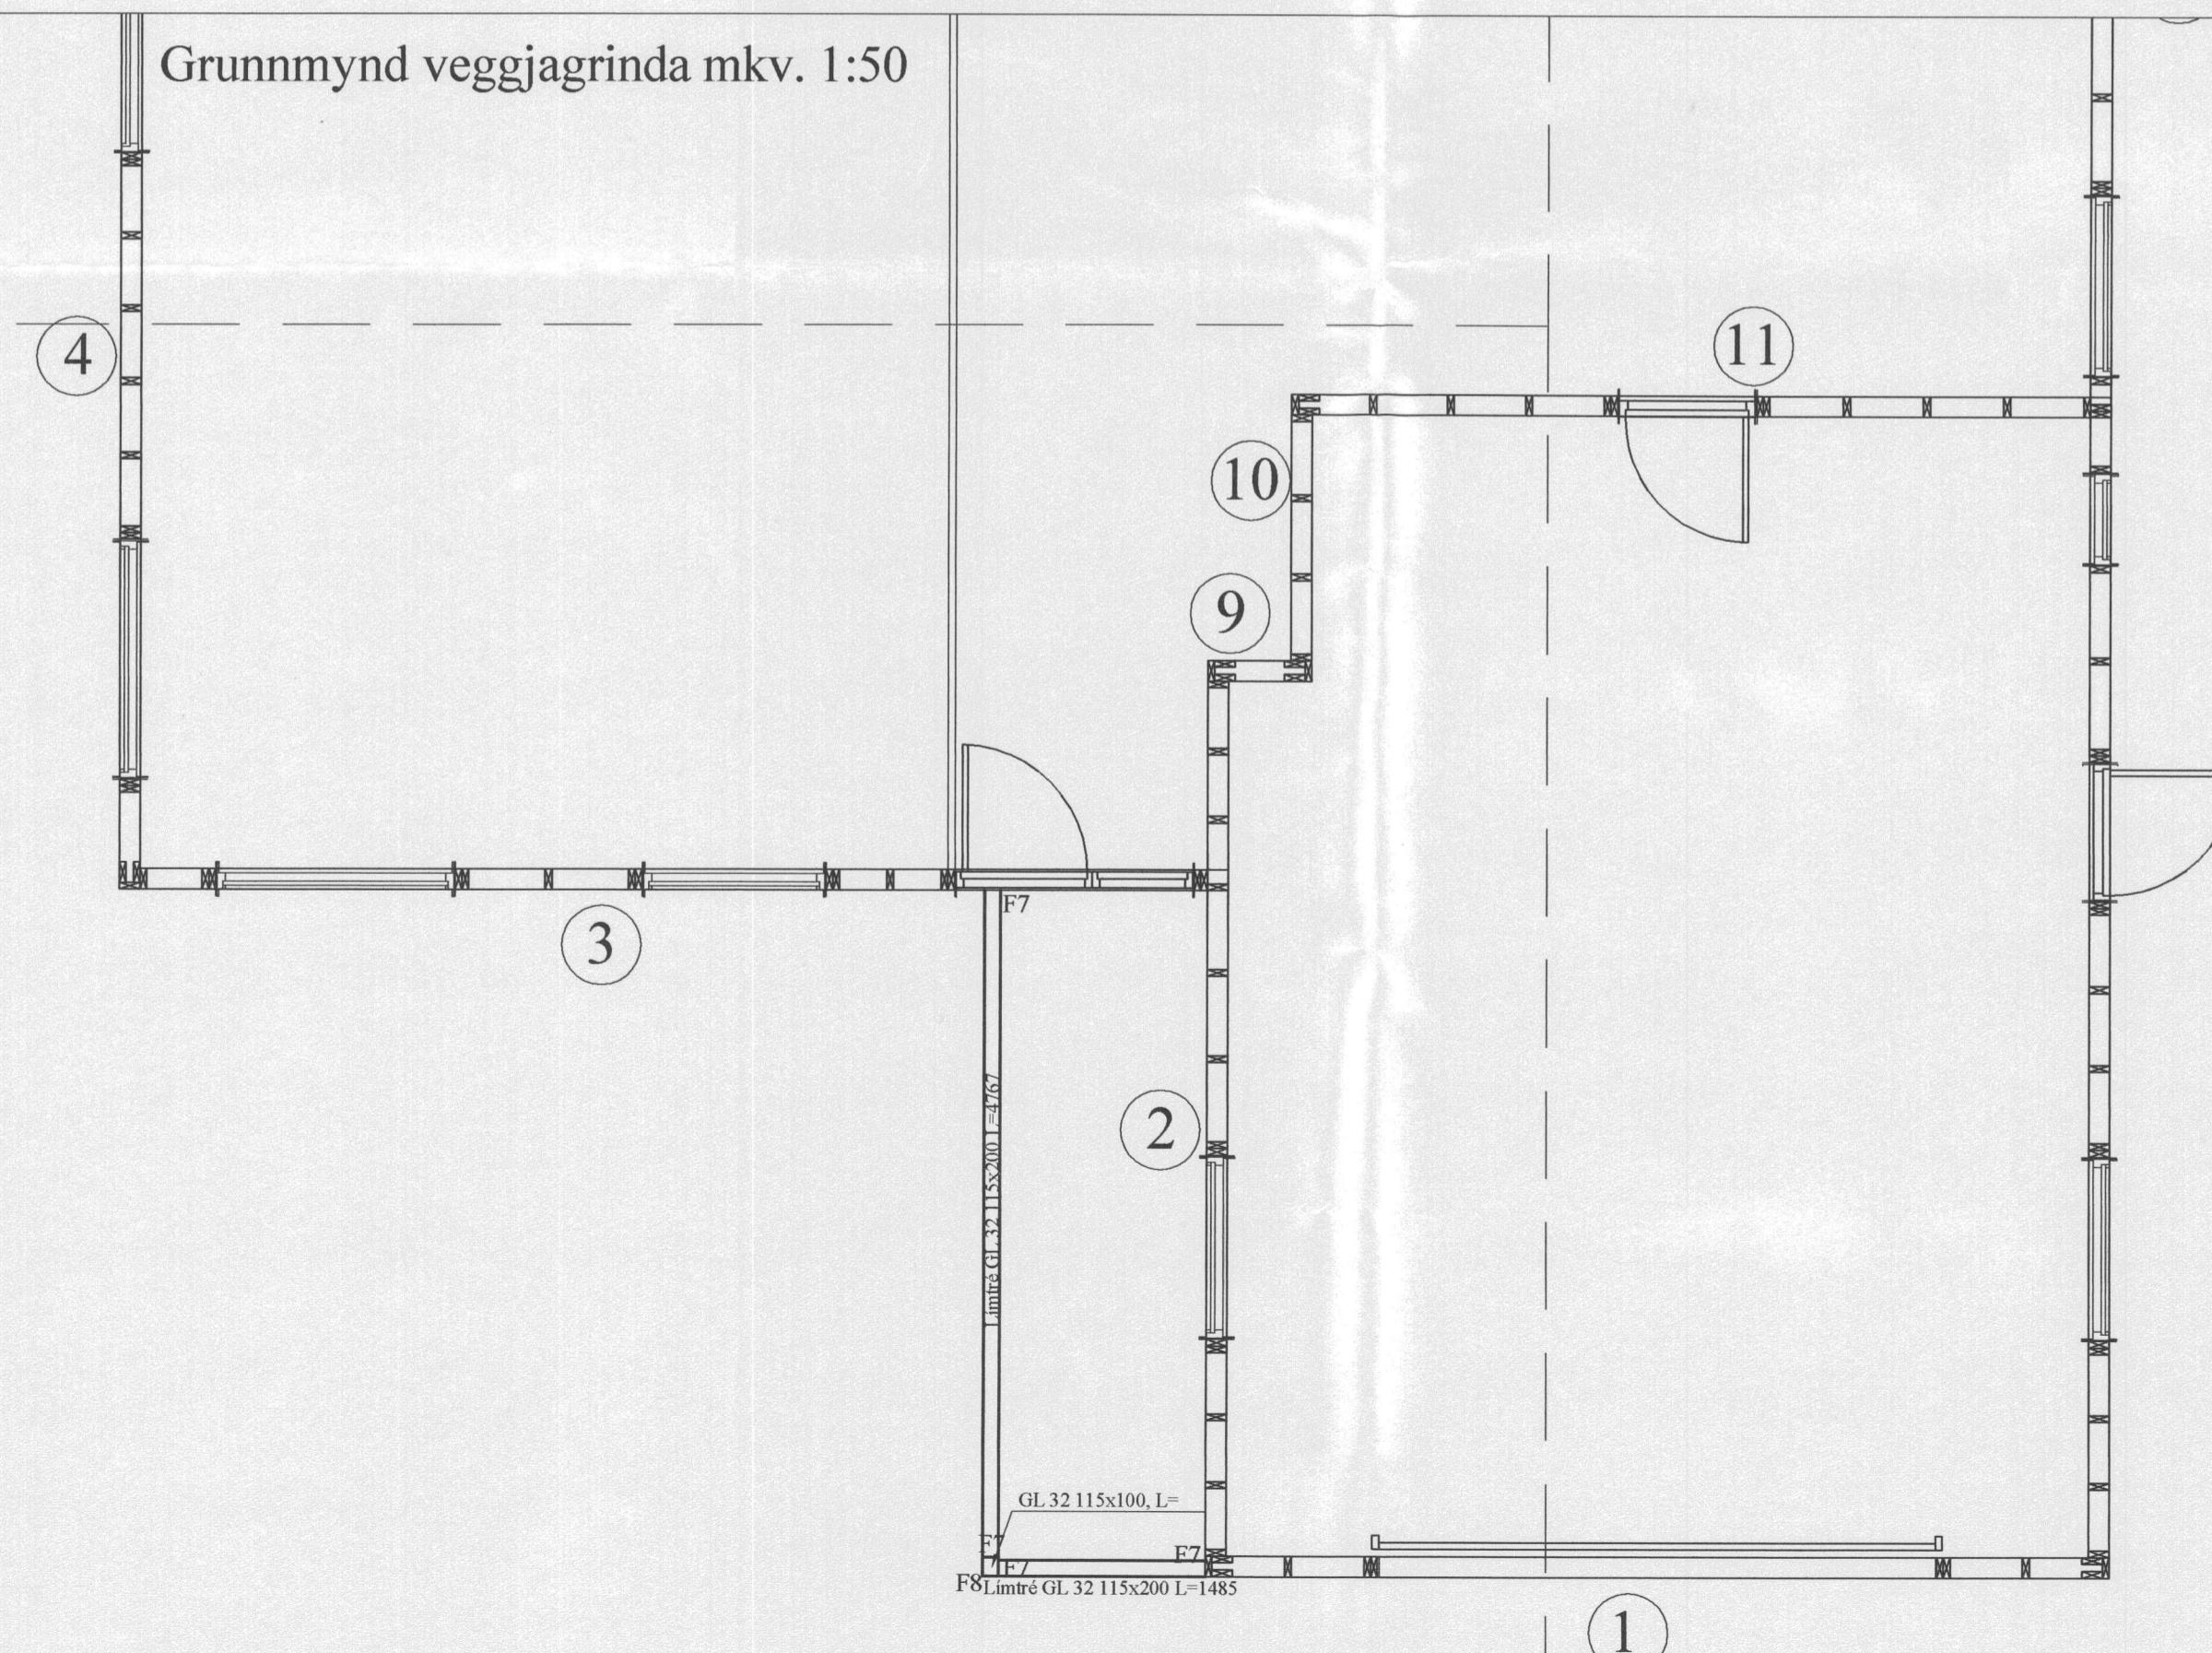

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eithvert misrämi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misrämi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trúvirki veggja

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhusss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhusss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfírar. Allar stoðir og lausholt eru 48/148 nema annað sé tekjò fram. Bil á milli miðjuhlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. birkikrossviður). Krossviður festist með 28/5 C150 í rakaþolið lim. Péttung (Aerofil-pulsa eða Illmod péttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur 38/100 minnst 2x2 stk. skáneplisti í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 x 180 C600 koma í gegnum fótstykki.

F1

1 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stoð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 x 180 múrbolti, 1 stk./ vinkil.

F2

2 stk. vinkill (BMF) 160 x 50 x 3 x 40. M12 bolti gegnum stoð með 2 stk. 48 mm gaddaplötu. M12 x 180 múrbolti, 1 stk./ vinkil.

F3, F4 og F5

Sjá sériteikningu.

F6

1 stk. vinkill BMF 105 með styrkingu. Negling 2x6 stk ks 40/40 í vinkil.

F7

Bitaskór (BMF) 115x162 (nr.440) með innfelldum flönsum 40/40 kambsaumur fullnegling

F8

Súlfotur er festur með súluskó (BMF) D115x90, 20 mm kambstál á súluskó er innlmt, 2 stk. M12 boltar í gegnum súlu.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			
(E)			

Akurgerði 1
845 Flúðir

Teikn nr:
211

Burðarvirki
Grunnmynd og Ásýnd veggja

Frumstærð:
A2

Dags: 11. feb 2005 | Mál: 1:50 | Hann: VA
Samþ: 020162-3099 | V.nr: 04 142 | Teikn: VA