

**SKÝRINGAR:**

ÖLL RÖR Í JÖRD SEU ÚR STIFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰. (2 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰. NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHRERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMIHRINGJUM. AD ÖDRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSISBOTN. ÞAD Á EINIÐG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIÐJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNUM HALLA HAGA 20‰ HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

**SKAMMSTAFANIR:**


PVC	PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÜN)
PP	PLASTRÖR, PP (GRA)
ST	STEYPUÖR
BR	BRUNNUR
GN	GÖLFIDURFALL MED VATNSLÁS
GSN	GEONJMSTREYMISIDURFALL Í GÖLFI
ÞN	ÞAKIDURFALL
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB	STEYPIBÁD
BK	BÁÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVEL
ÞV	ÞVOTTAVEL
SV	SKOLVASKUR
SL	SETLAUG
NF	ÚTIMIDURFALL
HR	HREINSISTÚTUR MED LOKI

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLEITSTÆKI MA ADEINS HAGA TIL VIDMUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.


ATH. MELA SKAL HEDARKÓTA HEIMEDA ADUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

—	SKOLP
- - -	REGNVATNSLÖGN
— · — · —	AFRENNSLI HITAVEITU
— · — · — · —	HEIMED (KALT VATN)

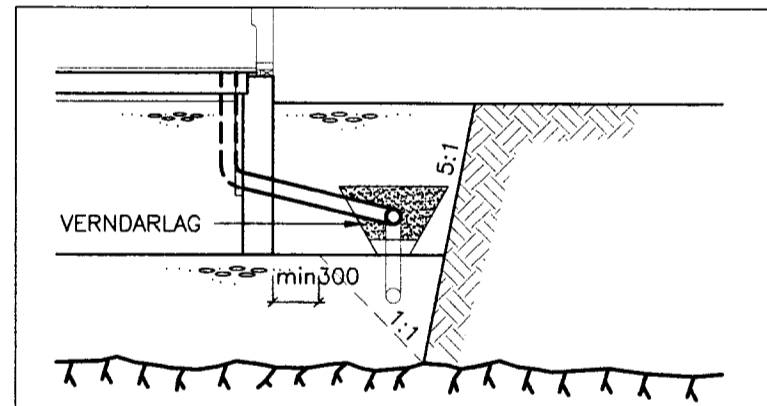

SNID VID SÖKKUL  
Mkv. 1:50

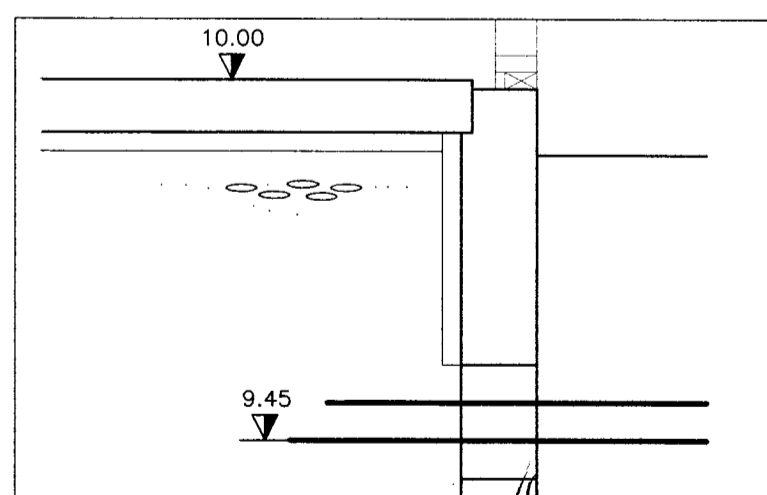

KÓTAR, SKÝRINGAR  
Mkv. 1:20

**SGHÚS**  
 VENTURSTOFNA LAUGARÁSI  
 AUSTURVEIÐ 49 800 SELFOSSI  
 SM 481 4800 FAX 482 3851  
 www.sghus.is

**SGHÚS**  
 AUSTURVEIÐ 49 800 SELFOSSI  
 SM 482 3850 FAX 482 3851  
 NETFANG sghus@sghus.is  
 VEFANG www.sghus.is

**ENGI - LAUGARÁSI**

LAGNIR:	MKV:
GRUNNMYND FRÁRENNSLISLAGNA	MKV. 1:50
SKÝRINGAR OG SNID	MKV. 1:50/1:20
HAVALD: T. ELLERT TÓMASSON	TEIÐMÁÐ: T. ELLERT
VERKNAÐMÉR: 10072	SPÓSHAFNAÐMÉR: 10072-br-UI.dwg
DAÐSETNING: 15.12.2010	TEIÐNING NÖMUR: 301