Grunnmynd mkv. 1:50

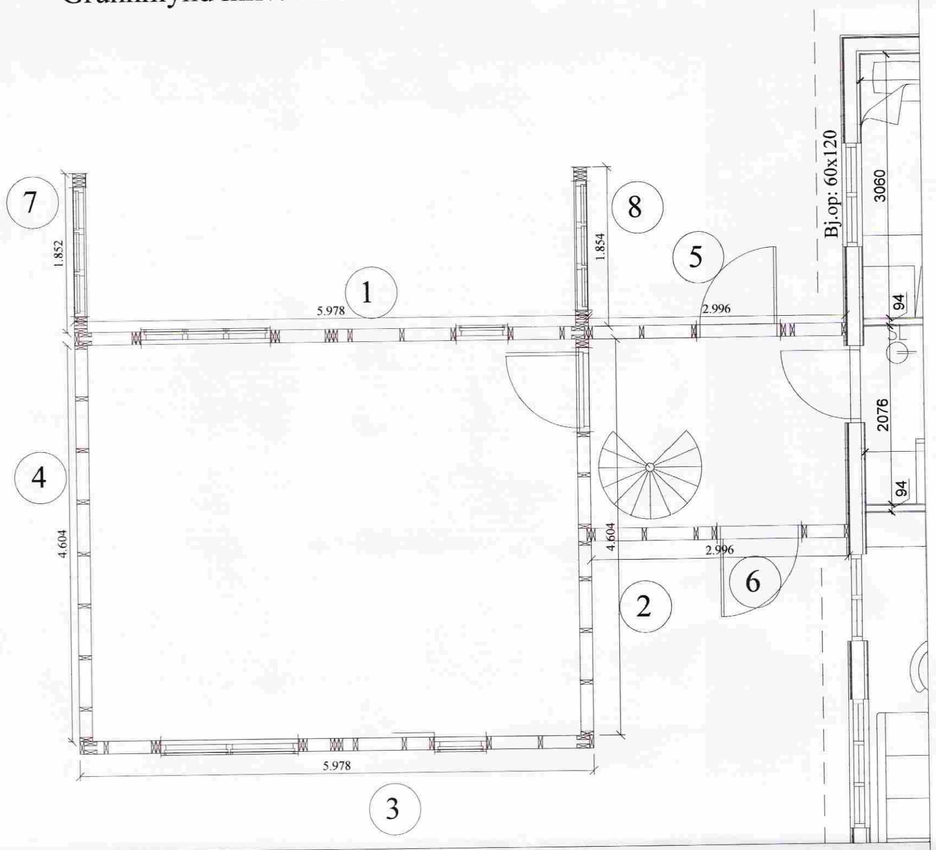

Veggjagrindur mkv. 1:50

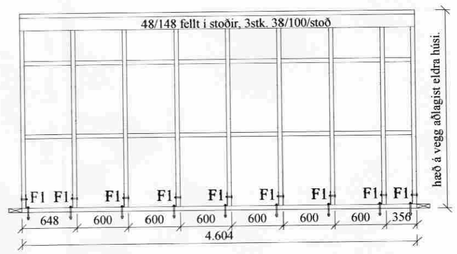

Grind 4

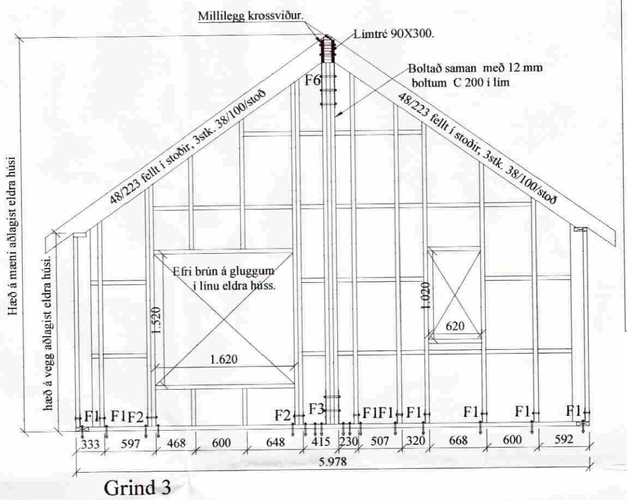

Grind 3

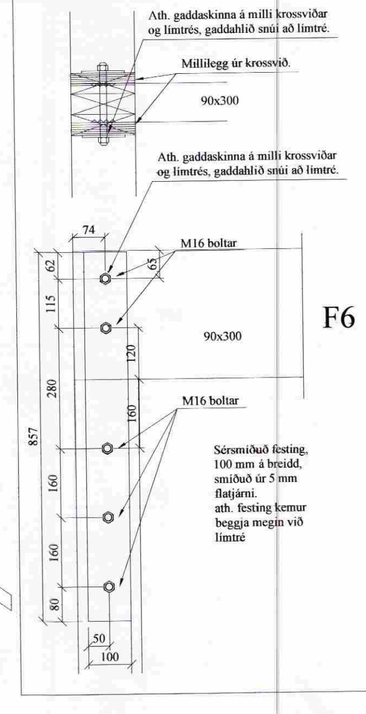

F6

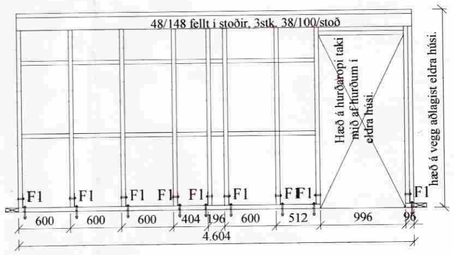

Grind 2

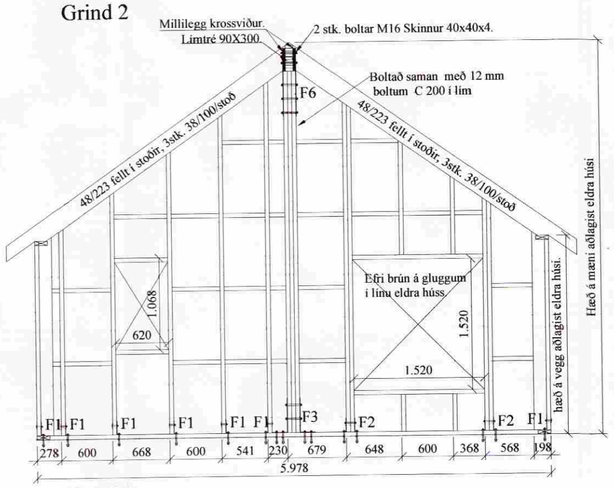

Grind 1



Grind 5



Grind 6



Grind 7



Grind 8

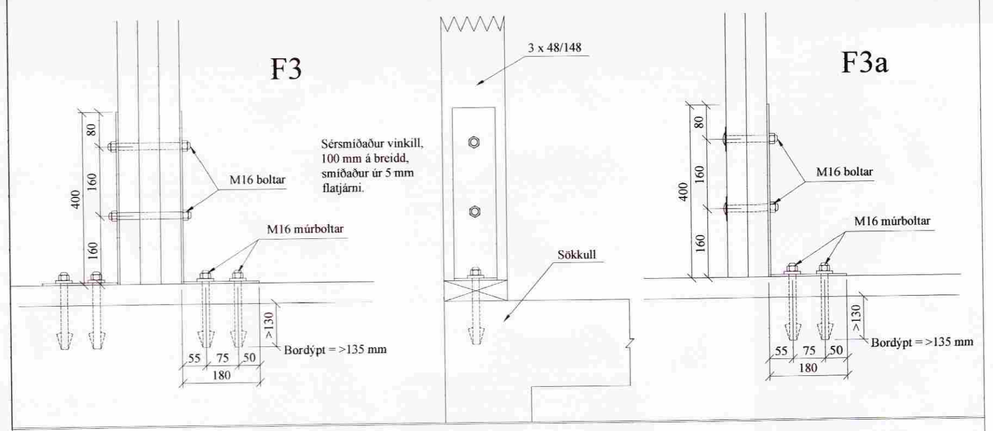

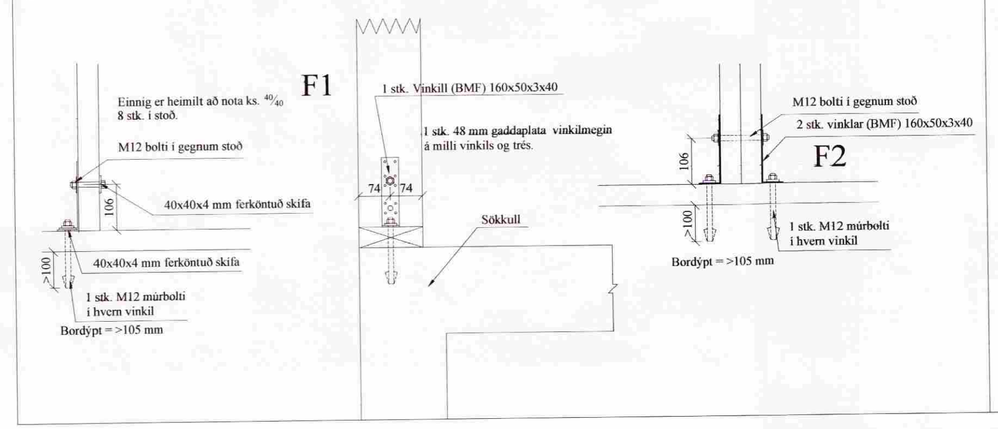

MÓTTEKIÐ
29 OKT 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja:

Allur viður er K18 eða betri skv. DS413. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $^{48}/_{148}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $^{28}/_{65}$ C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki.

Festingar á öllum samskeytum:

Saumur $^{38}/_{100}$ minnst 2x2 stk.skáneglist í kross í hver samskeyti.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 100 mm.

Stálvirki:

Allt efni sandblásið grunnað og málað m. ryðvörn.
Stálgæði bita, súlna og platna - S235
Stálgæði festinga - 8.8

Öll mál staðfestist á staðnum. Málsetningar á burðarvirkjateikningum eru einungis til viðmiðunar.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			
E			

Hátorfa 4 Hrunamannahrepp.	Teikn nr: 210
Burðarvirki Grunnmynd, grindur, festingar.	Frumstærð: A2
Dags: 15-10-09 Mkv: 1:50	Hann: GÞS
Samþ: 020162-3099 V.nr: 09 025	Teikn: GHJ

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS Þ. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS