


**Ofnaskrá:**

t inn = 70°C, t út = 30°C, dt = 35°C

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna			Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitala (0,1 bar)
		Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm				
101	400	1500	800	Stálofnar	CB	1		
102	2500	2000	800	Stálofnar	CB	3		

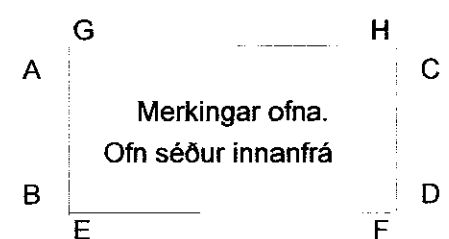

- Skýringar:
- 1) Lofthitastýrður framrásarloki.
  - 2) Lofthitastýrður bakrásarloki.
  - 3) Vatnshitastýrður bakrásarloki.

MÓTTEKID  
17.05.2009  
*[Signature]*  
Byggingafræðingur, Árneshöfn og Flóahöfn.

**Skýringar:**

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 75mm plast, Veggir: 100mm ull, Þak: 200mm ull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Álpex lagt í veggi og einangrað.

Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_  
Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Hátorfa 4 Hrunamannahreppi			Teikn nr: 561
Lagnateikningar Ofnalagnir - viðbygging			Frumstærð: A2
Dags:	8.12.2009	Mkv:	1:50
Hann:	GÞS		
Samþ:	<i>[Signature]</i>	020162-3099	V.nr09 025
Teikn:	GHJ		

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSSÍ  
S: 482 2805, F: 482 3818  
NETFANG: VGS@VGS.IS