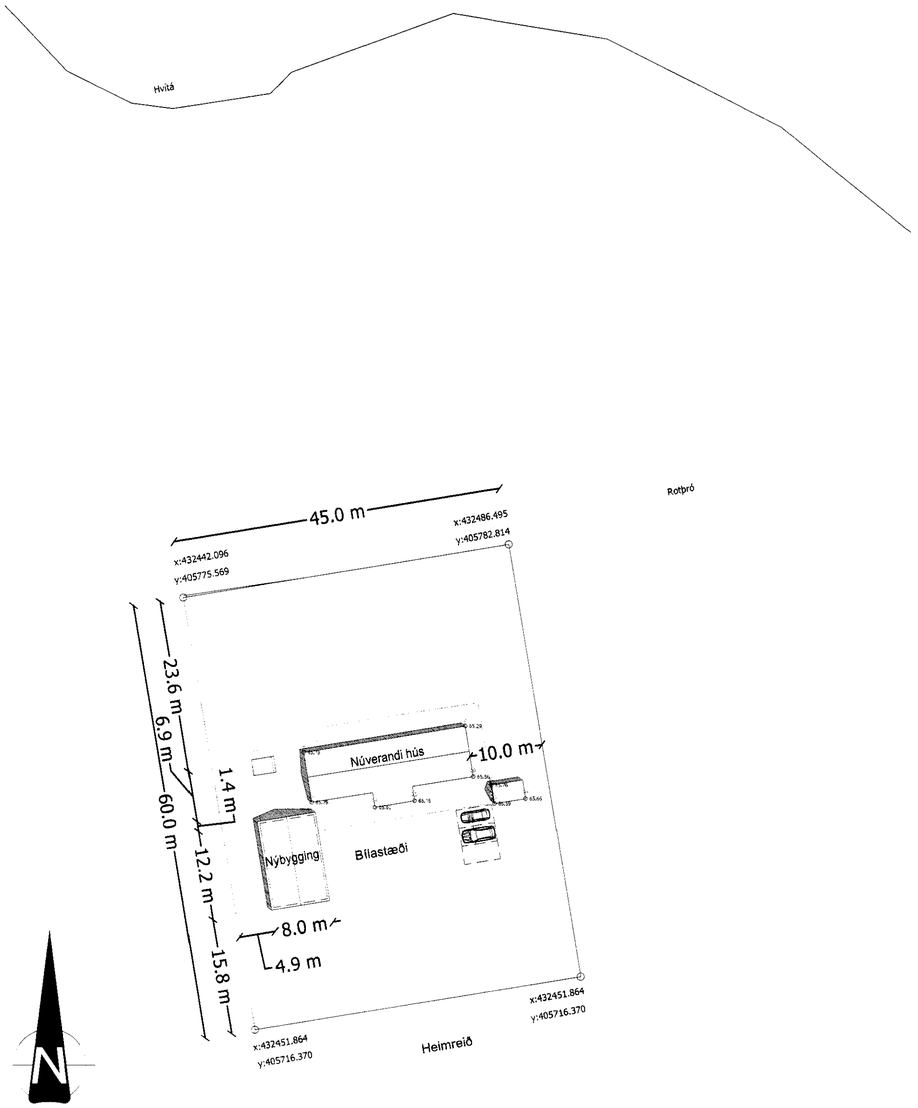

BYGGINGARLÝSING:

Nátthagi, Hvítárholti Hrunamannahrepp

Landnúmer 166940

Nýtingahlutfall: 0,08

Lóð: 3000m²

Heildarstærð Bílskúr: 81,6 m²

Heildarstærð Bílskúr: 328,916m³

Byggingin er viðbót við hellsárshús, bílskúr/geymsla

byggt úr timbri, með burðabita úr stáli.

Sökkull og gólfplata eru staðsteypt.

Við uppbyggingu á húsinu skal farið eftir reglugerð um byggingamál, brunavarnir og hellbrigðismál.

Byggingaefni:

Burðarvirki:

Aðal burðarvirki byggingarinnar er úr timbri og stál, þ.e útveggir og þak. Sökklar og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu.

Allar samsetningar og festingar á trégrind og stáli samkv. útreikning verkfræðings.

Einangrun:

Sökklar og botnplata eru einangruð með 100mm polystyren einangrun.

Útveggir byggingarinnar eru einangraðir með óbrennanlegri 145 mm steinull.

Þak er einangrað með óbrennanlegri 200 mm pressaðri steinull og 25mm í lagnagrind.

Gluggar og gler:

Gluggar eru tré-ál gluggar. (litur í samráði við arkitekt)

Gler tvöfalt k-gler.

Yfirborð útveggja og þaks:

Útveggir byggingarinnar eru klæddir með liggjandi tréklæðningu.

Á þaki er bárað-ál, halli á þaki er 14°

Litir:

Í samráði við arkitekt.

Lagnaleiðir:

Lagnir þ.e hita, neysluvatn og frárennsli eru að mestu leyti staðsettar milliveggjum og stokkum. varðandi inntök veitna skal hafa samráð við viðkomandi veitustofnanir.

Hiti:

Byggingin er hituð upp með gólfhitakerfi

Gólfniðurföll:

Koma skal fyrir gegnumstreymisniðurföllum í gólfi og gólfrit við bílskúrshurð.

Loftræsing:

Byggingin er með opnalegum fögum.

Leyfilegar kólnunartölur byggingarhluta eru:

þak	0,2 w/m² k
veggir	0,3 w/m² k
gólf á fyllingu	0,3 w/m² k
gluggar, vegið meðaltal	2,0 w/m² k-gler
hurðir	3,0 w/m² k

Brunavarnir í byggingunni:

Þakklæðning skal vera í flokki T.
klæðning lofta og veggja skal ekki vera lakari en í flokki 1.

Efni og vinna skal vera í samræmi við byggingarreglugerð, viðkomandi íst staðla og reglugerð um brunavarnir.

Handslökkvitæki skal vera til staðar í byggingunni.

Tákn:

H.D handslökkvitæki

LR viðkomandi rými skal vera loftræst
GN viðkomandi rými skal hafa gólfniðurfall

Kótar:
Allir kótar eru viðmiðunarkótar. (relatívir)
k=10.00 á teikningum skal jafngilda útsetningarkóta byggingarfulltrúa.

Kótar við glugga og hurðir eru ávallt gatmál nema annað sé tekið fram

Hnitakerfi: ISN93

SAMÞYKKT
05 OKT. 2011
Byggingarfulltrúinn í Árnessýslu og Flóahr.

Skýringarmynd

Nátthagi - Hvítárholt

Heimilisfang:	Nátthagi- lóð í landi Hvítárholts
Sveitarfélag:	Hrunamannahreppur
Verkheiti:	Aðaluppdráttur
Skýringatexti:	Afstöðumynd og Snið

hannað / teiknað:	abl		
yfirfarið / samþykkt:		staðgreinir:	8710-1-47000010
mælikvarði:	1:500 og 1:100	landnúmer:	166940

Arkitekt:

O Aðalsteinn Snorrason	arkitekt fai	kt.161161-2769
X Árni Þór Jónsson	arkitekt fai	kt.010174-4819
O Birgir Teitsson	arkitekt fai	kt.020460-4589
O Björn Guðbrandsson	arkitekt fai	kt.170174-3059
O Egill Guðmundsson	arkitekt fai	kt.270150-6869
O Þorvarður L. Björgvinsson	byggingafræðingur bfi	kt.250572-3529

Aðalhönnuður:

Arkís arkitektar — Höfðatúni 2 — 105 Reykjavík — kt. 531107-0550
sími 511 2060 — fax 511 2066 — www.ark.is — netfang arki@ark.is

dagsetning: 11.08.2011
verknr.: (10)-056

ARKÍS arkitektar (99)-2.01
teikning breyting

Skráningarnúmer 43 ■ 430794
ARKÍS ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM, FÚLVÖRÐUM EÐA HÖNNUNARGÖGNUM