


**GRUNNMYND FRÁRENNSLI**  
1:50

AFRENNSLI HITAVEITU OG GRÁVATN  
ÚR HETTUM POTTI LEIÐIST Í GRÓÐTSIÆLG

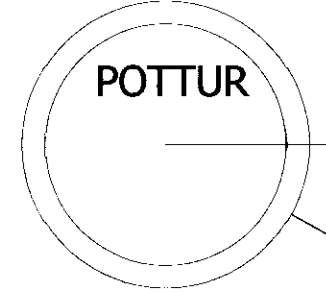

**SKÝRINGAR**  
Allar frárennislagnir skulu vera 100mm PVC-frárennislör sem skal leggja í vandlega jafnað sandlag. Sandlag skal vera lágmark 150mm umhverfis rörin.  
Allan frágang skal framkvæma samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.  
Öll vinna skal fagmannlega unnin og í samræmi við kröfur byggingarreglugerðar og íslenskra staðla

|  |        |         |          |                 |
|--|--------|---------|----------|-----------------|
| SLÉTTUVEGUR 1. HRUNAMANNAHREPPUR       |        |         |          |                 |
| PÍPULAGNIR                             |        |         |          | TEIÐINGI NR.    |
| FRÍSTUNDAHÚS                           |        |         |          | 301             |
| GRUNNMYND FRÁRENNSLIS                  |        |         |          |                 |
| VERK NR.                               | HAÐAÐ: | TEIÐAÐ: | YTRIFAÐ: | DAGS:           |
| 10-015                                 | JFM    | JFM     | HG       | 28.09.2010      |
| ARITUN ADALSKRIFAÐA:                   |        |         |          |                 |
| JÓN FRÍDRÍK MATTHÍASSON                |        |         |          | 021171-5069     |
| ARITUN HÖNNUNDA:                       |        |         |          |                 |
| TEIKNISTYFAN RÖÐULL - HELGI GUNNARSSON |        |         |          | KÍ: 050350-4879 |
| BYGGINGA/ÆKNIFRÆÐINGUR BSc             |        |         |          | Sími: 692-1020  |