

Að tengigrind aðalþúss


HITALÖGN Í GÓLFI :

Í GÓLFHITALÖGNINA ERU NOTADAR 18/2 mm PEX PLASTPIPUR MED SÓREFNISSPERRU. AÐ LOKINNI NIDURSETNINGU OG TENGINGU SKAL TRÝSTIPRÓFA GÓLFHITAKERFID MED SKV. FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA OG SKAL LÖGNIN STANDAST PRÓFID ÁÐUR EN LÖGN


PIPURNAR LEGGJAST MED 10 cm , 15 cm EDA 20 cm MILLIBILI. FRÁ ENDANLEGU GÓLFYFIRBORDI OG NIDUR Á LAGNIR SKULU VERA 4 cm. SJÁ FREKARI SKÝRINGAR ER AÐ Á BLADI HV 1



ÖLL MÁL SKULU YFIRFARAST ÁÐUR EN SMÍÐI HEFST

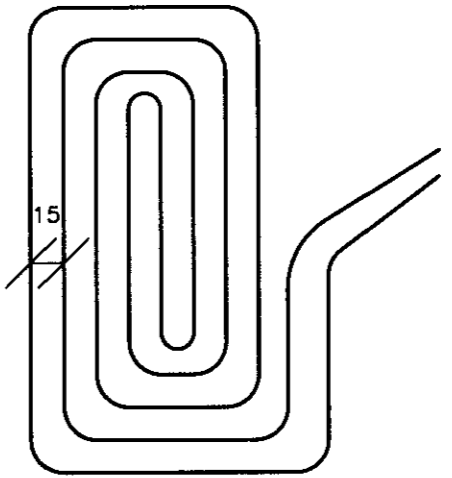


Dæmigerð gólfhitaslaufa



SKRÁ YFIR AFKÖST OG LENGDIR GÓLFHITALAGNA

SLAUFNA NR	W	STADSETNING	C/C (cm)	SLAUFULENGD (m)	AD FRÁ (m)	MESTA LENGD (m)	VATNSRENNSLI L/KLST.
1	550	BAD	15	35	4	39	78
2	550	ELDHÚS	15	35	10	45	78
3	1100	STOFA	15	66	15	81	160
4	1100	STOFA	15	66	10	76	160
5	600	STOFA	15	35	24	59	86
6	650	HERBERGI	15	40	14	54	93
7	600	HERBERGI	15	40	10	50	86
8	400	ANDDYRI	15	25	6	31	57
9	500	ANDDYRI BAD	15	29	0	29	70
10	1100	ALRÝMI	15	68	2	70	157
SAMTALS	7150					534	

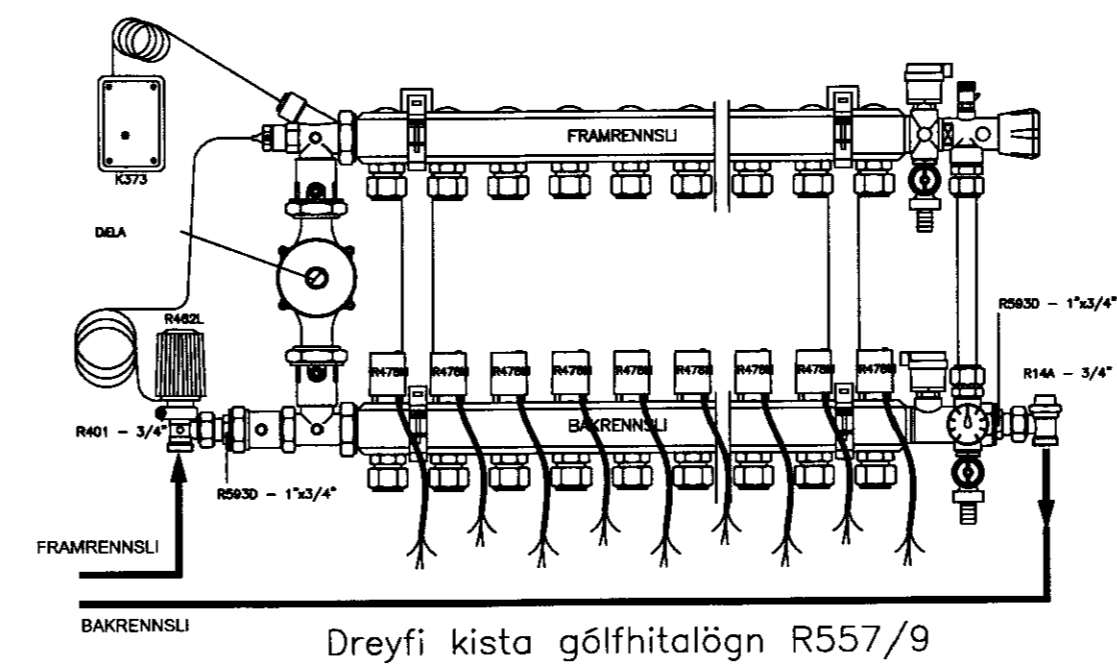

(SKEMATÍSK MYND)

Frístundahús Sléttuvegur 3
Sléttubyggð úr landi Efra-Sels Hrunamannahreppi

Grunnmynd
Hitalögn í gólf
Eigandi Ólafur Stefánsson

ABS Jóhannes Pétursson
tlf. 01648-3959
S: 567-5187

-teiknistofa- Sigurður Sigurðsson
tlf. 01648-3959
S: 566-6613

Mynd: JP Dagaári: 11.08.11
Teikn: JP Mál: 1:50
Samskipti: H-01