

Neysluvatnslagnir við gólf
M 1:10

Neysluvatnslagnir við loft
M 1:10

Lagt á a.m.k. 80cm dýpi
Leggja skal lagnir fyrir heitt vatn, framrás og bakrás í einangruðum lögnum með hlífðar kápu.


Heitt ø20 PEX
Kalt ø25 PEX
Bakrás hitaveitu ø20 PEX
Framrás hitaveitu ø20 PEX

Kalt neysluvatn
Heitt neysluvatn

Heitt neysluvatn
Kalt neysluvatn

K:\2012\12028-Vinaminni_Viðbygging\Teikningar-teikningaskrá\Lagnir\12028-31.dwg

Grunnmynd neysluvatnslagna
M 1:50

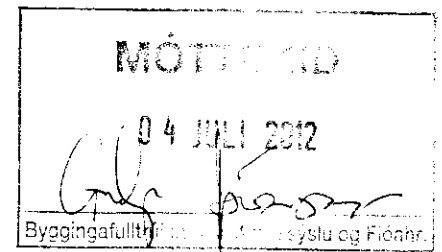

SKÝRINGAR

Neysluvatnslagnir:
Öll pípuþál eru í mm.
Allar lagnir og tengi séu rústfrí mannesmann rör.
Kaldavatns lögnin er með hlífðarkápu.
Neysluvatnslagnir einangrist með minnst 20mm glerullareinangrun, vafið í plastdúk o glibband á samskeyti eða annað sambærilegt.
Þrýstiprófun með köldu vatni við 8bar.

Neysluvatnslagnir skal þrýstiprófa með köldu vatni samkvæmt fyrirmælum framleiðanda fyrir hverja tegund lagna.

Skammstafanir:

- HL Handlaug
- SV Skolvaskur
- SB Steypibað
- BK Baðkar
- EV Eldhúsvaskur
- VS Vatnssalemi
- UV Uppþvottavél
- ÞV Þvottavél
- LP Loftþúði
- PU Pípur upp
- PN Pípur niður

— Heitt neysluvatn
- - - Kalt neysluvatn

Másetning miðast við útbrún sökkla

NEYSLUVATNSLAGNIR (RYÐFRÍAR)

DN12 : 15x1,0	NEFND Á TEIKNINGU	ø15
DN15 : 18x1,0		ø18
DN20 : 22x1,2		ø22
DN25 : 28x1,5		ø28
DN32 : 35x1,5		ø35
DN40 : 42x1,5		ø42
DN55 : 54x1,5		ø54

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PE-Xa MED SÚREFNISKÁPU.

16x2,2	ø16
20x2,8	ø20
25x3,5	ø25
32x4,4	ø32
40x5,5	ø40



Austurvegur 1-5, 800 Selfos, Sími: 412 0600, Fax: 482 3914, Net: verksud@verksud.is

Vinaminni
Flúðir
Lagnir
Neysluvatnslagnir
Grunnmynd
Skýringar

TEIKNINUMER	BLADSTÆRD	HANNAD:	GH
12028	A2	TEIKNAD:	EBB
321		YFIRFARID:	GH
DAGS	MÆLIKVARDI	ÚTGÁFA	
26.06.2012	1:50	A	

SAMPYKKT: Guðmundur Hjaltason 070966-5579
Guðmundur Hjaltason